

Gesammelte Bilder der ErrLeit-Auswertung

Stand 08/2005

- 1 gute Temperaturregelung**
- 2 gute Temperaturregelung mit AT-Einblendung**
- 3 Nachforderungstaste**
- 4 Duschwasserfreigabe in einer Sporthalle mit Raumsteuereinheit**
- 5 Schleichende Aufheizung und interne Wärmequelle**
- 6 stark unterversorgter Raum**
- 7 Fensteröffnung OHNE Fensterüberwachung**
- 8 zu hohe Vorlauftemperatur**
- 9 Hydraulikproblem, Aufheizkurve kippt ab, wenn andere Räume Wärme anfordern**
- 10 Lichtausschaltimpulse am Ende einer Schulstunde**
- 11 Raumtemperaturwochenauswertung**

- 100 Heizkreis mit Pumpensteuerung, bei Pumpe aus wird das Mischventil geschlossen und die Temperaturen fallen**
- 101 Heizkreis mit Tag/Nacht- und Pumpensteuerung, Problem: zu kleine Anschlussleistung**
- 102 Heizkreissteuerung ErrLeit-Kopplung mit Regler, Tag/Nacht- und Pumpensteuerung**

- 200 Lichtstatistik mit Abendschulbetrieb und Ausschaltimpulsen zu Pausenbeginn**
- 201 Lichtstatistik mit Reinigung in den Morgenstunden, am Abend sind mehr Räume auf Nutzung gestellt als wirklich genutzt werden**
- 202 Lichtstatistik mit hoher Spitze während der Reinigung in den Morgenstunden**

- 300 Ventilstatistik Winter**
- 301 Ventilstatistik Übergangszeit**

- 400 Kohlendioxid ohne Zusatzlüftung**
- 401 Luftfeuchte ohne Zusatzlüftung**
- 402 Kohlendioxid mit Zusatzlüftung, kurze Schulstunden**
- 403 Luftfeuchte mit Zusatzlüftung, kurze Schulstunden**
- 404 Kohlendioxid mit Zusatzlüftung, lange Schulstunden**
- 405 Luftfeuchte mit Zusatzlüftung, lange Schulstunden**
- 406 Kohlendioxid am Wochenende**
- 407 Luftfeuchte am Wochenende**
- 408 Kohlendioxid am Montag**
- 409 Luftfeuchte am Montag**

- 500 Zähler Tag einfach mit HT/NT**
- 501 Zähler Tag Kosten**
- 502 Zähler Tag Leistung**

- 510 Zähler Woche einfach mit HT/NT**
- 511 Zähler Woche Kosten**
- 512 Zähler Woche Leistung**

- 520 Zähler Monat einfach mit HT/NT**
- 521 Zähler Monat Kosten**
- 522 Zähler Monat Leistung**

- 530 Zähler Jahr/Tag einfach mit HT/NT**
- 531 Zähler Jahr/Tag Kosten**
- 532 Zähler Jahr/Tag Leistung**
- 533 Zähler Jahr/Tag Kosten für Heizung**

- 540 Zähler Jahr/Woche einfach mit HT/NT**
- 541 Zähler Jahr/Woche Kosten**
- 542 Zähler Jahr/Woche Leistung**
- 543 Zähler Jahr/Woche Kosten für Heizung**

- 550 Zähler Jahr/Monat einfach mit HT/NT**
- 551 Zähler Jahr/Monat Kosten**

- 552 Zähler Jahr/Monat Leistung**
- 553 Zähler Jahr/Monat Kosten für Heizung**

- 560 Zähler Monat/Nutzung einfach mit HT/NT**
- 563 Zähler Monat/Nutzung Kosten für Heizung**

- 570 Zähler Jahr/Nutzung einfach mit HT/NT**
- 573 Zähler Jahr/Nutzung Kosten für Heizung**

Bild 1 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung

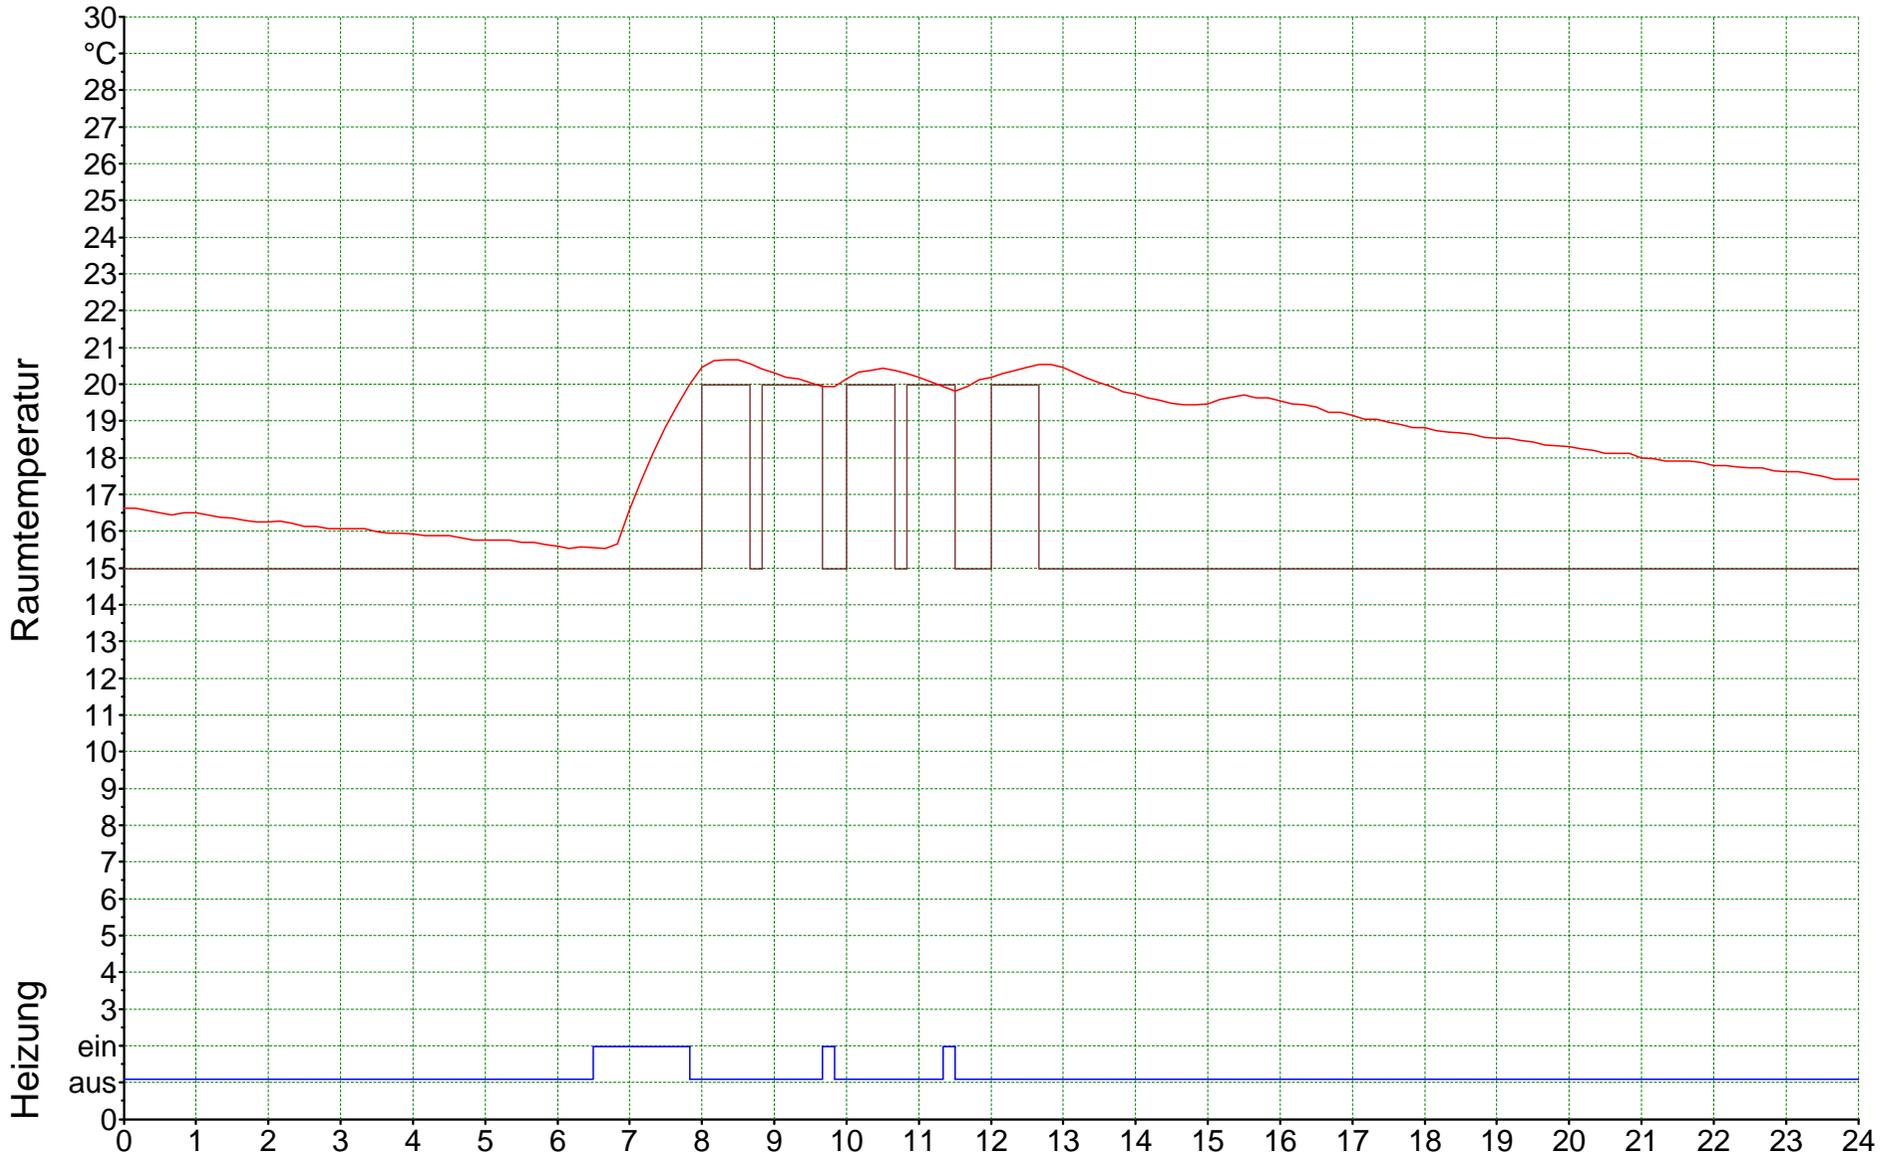


Bild 2 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung

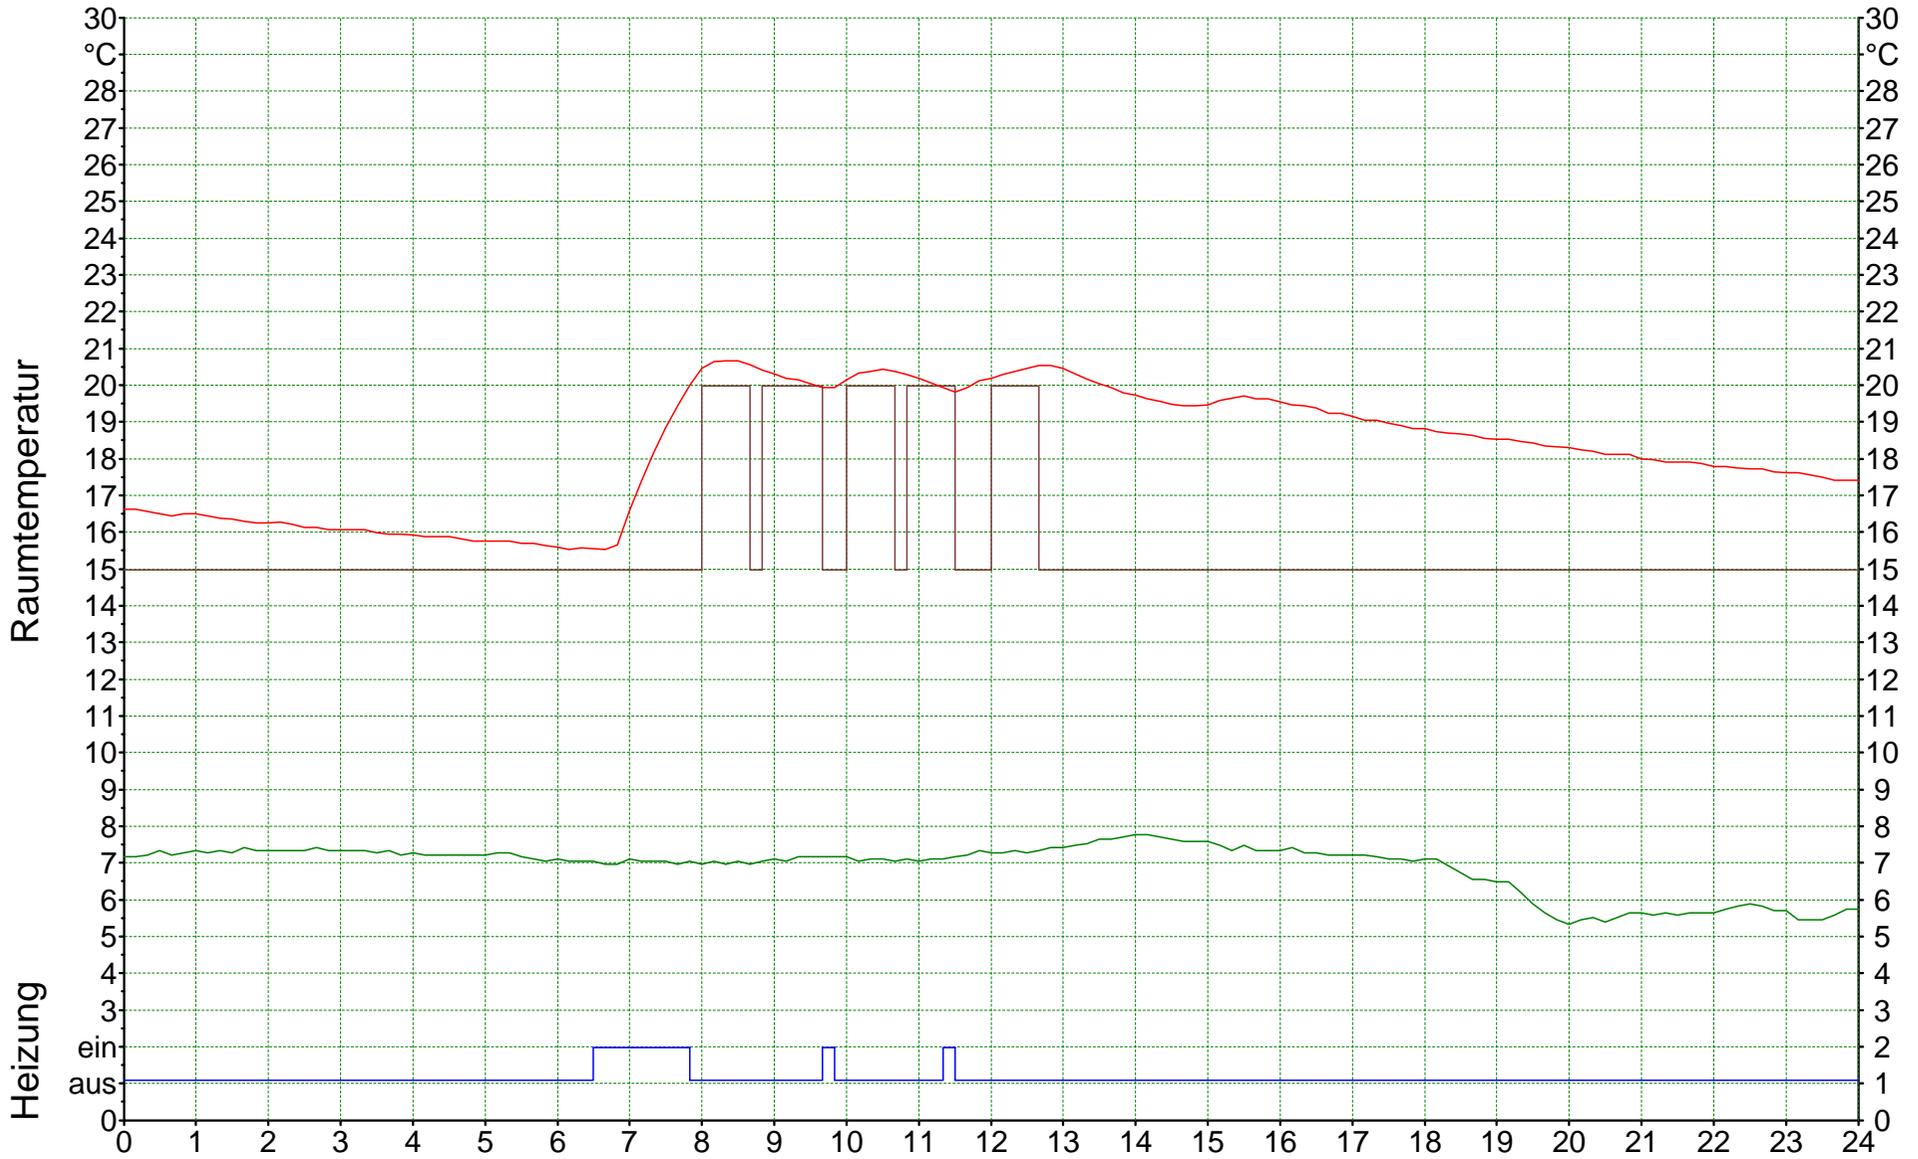


Bild 3 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung


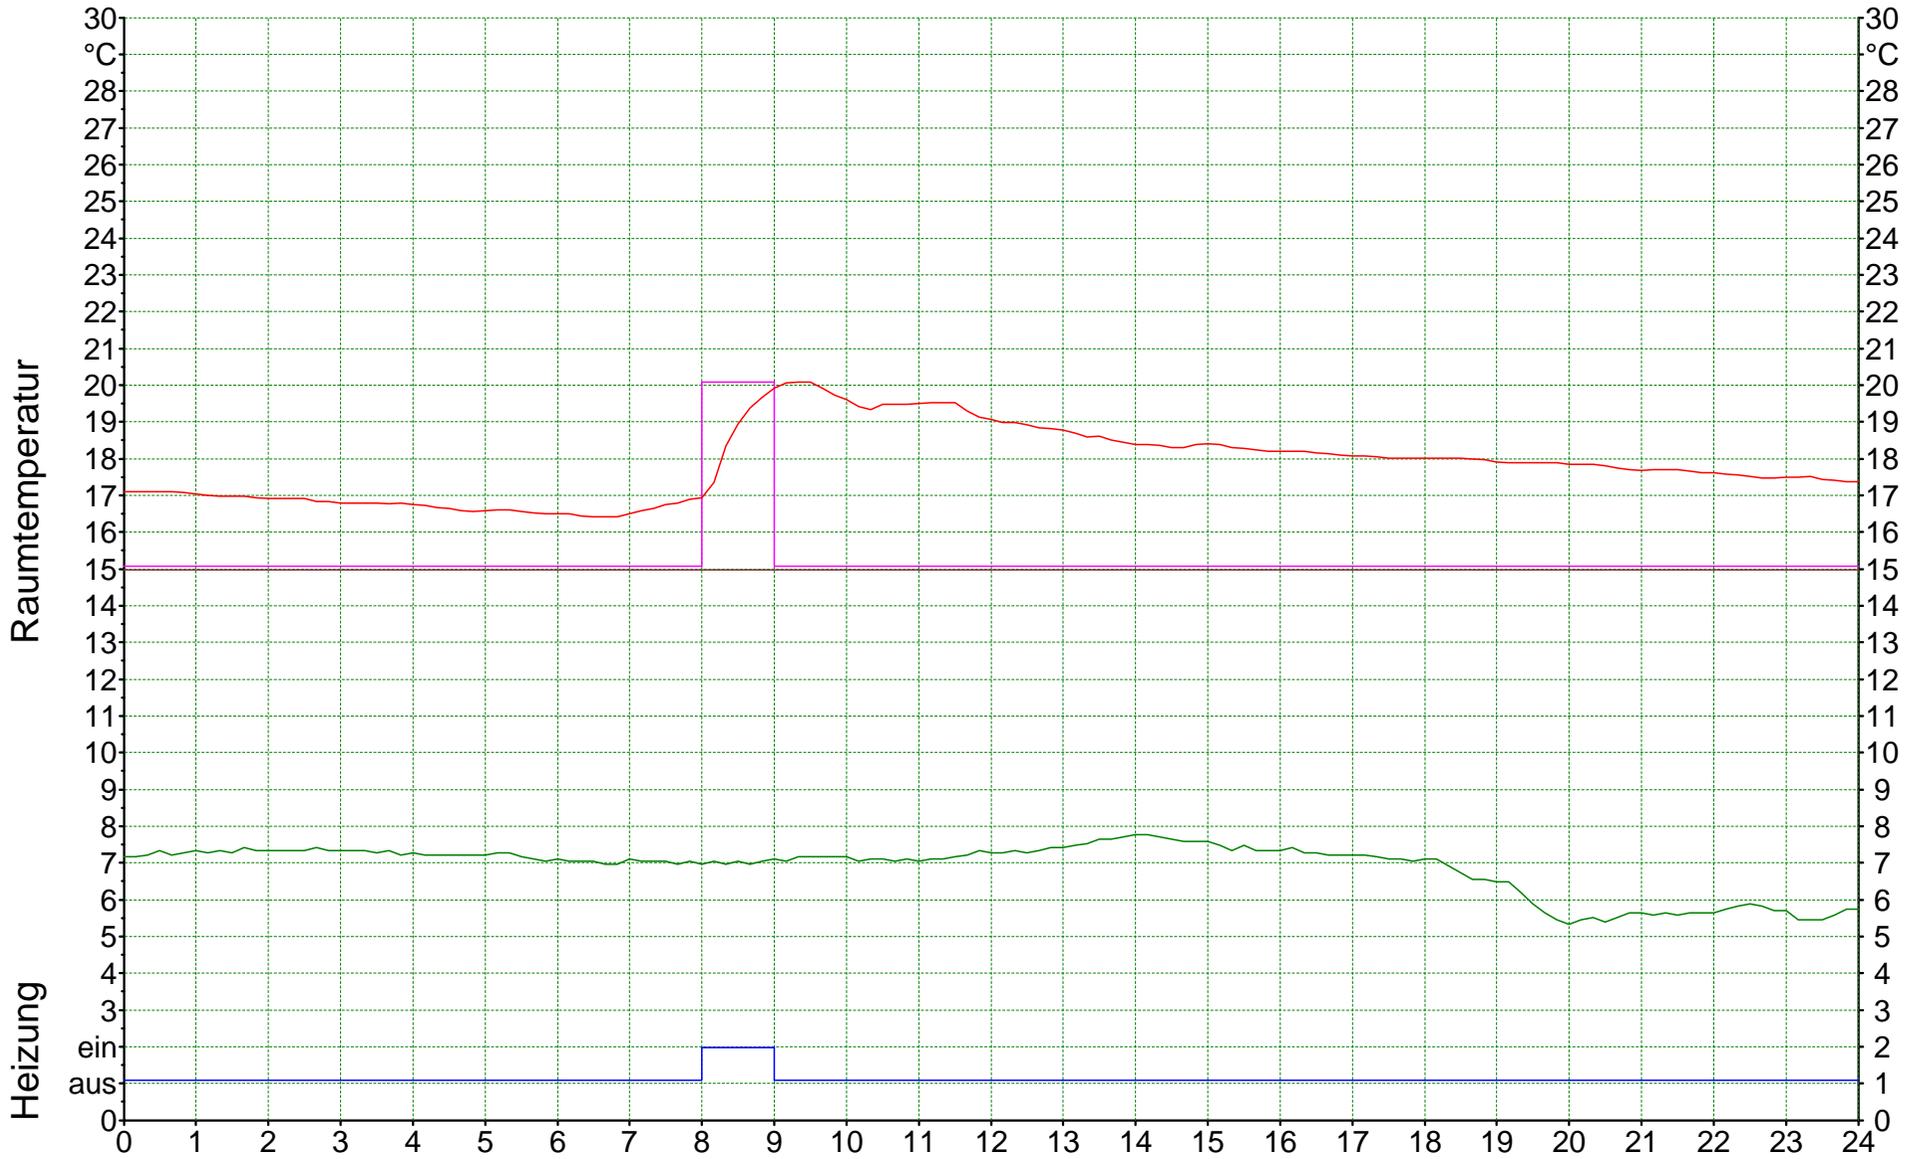


Bild 4 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung

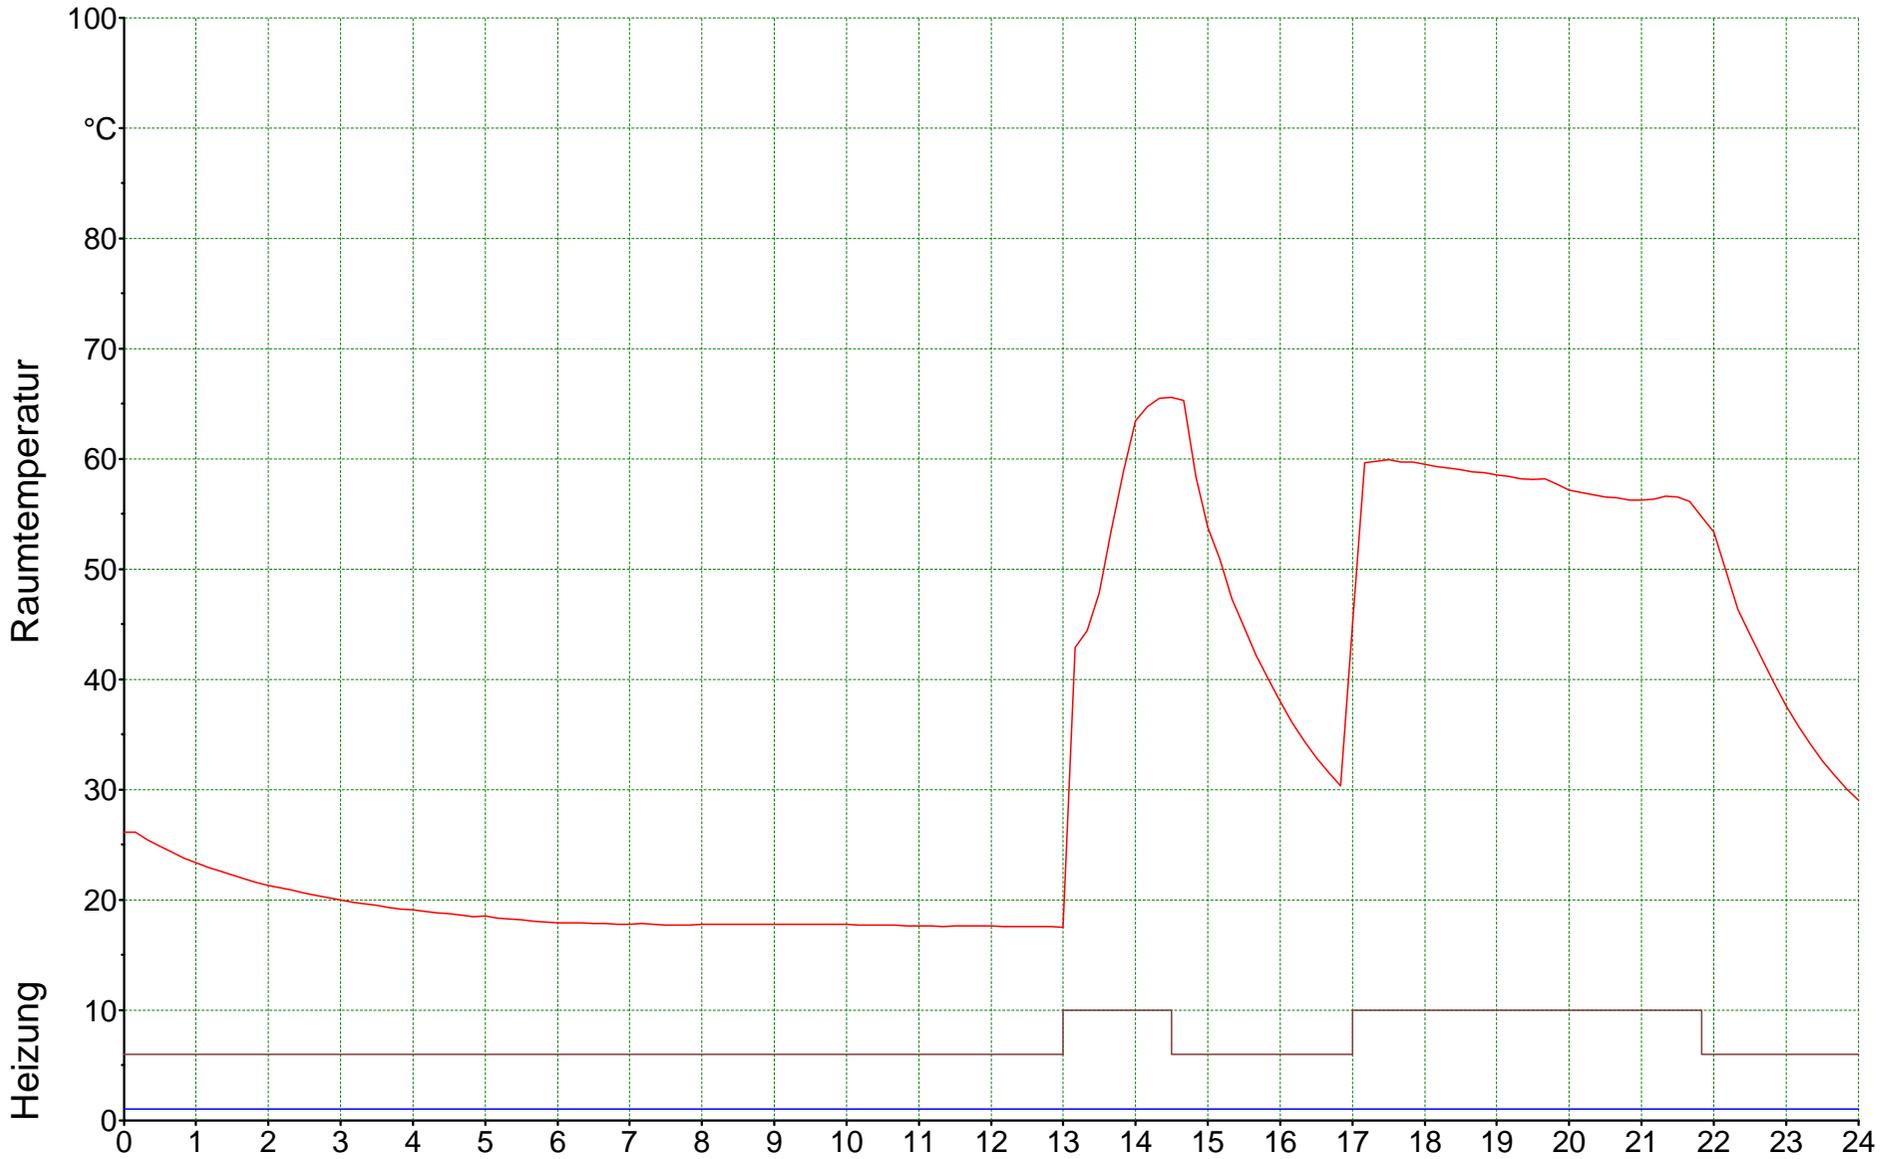

-- Warmwasser-Sporthalle

Dienstag 7.12. 2004

Bild 5 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung

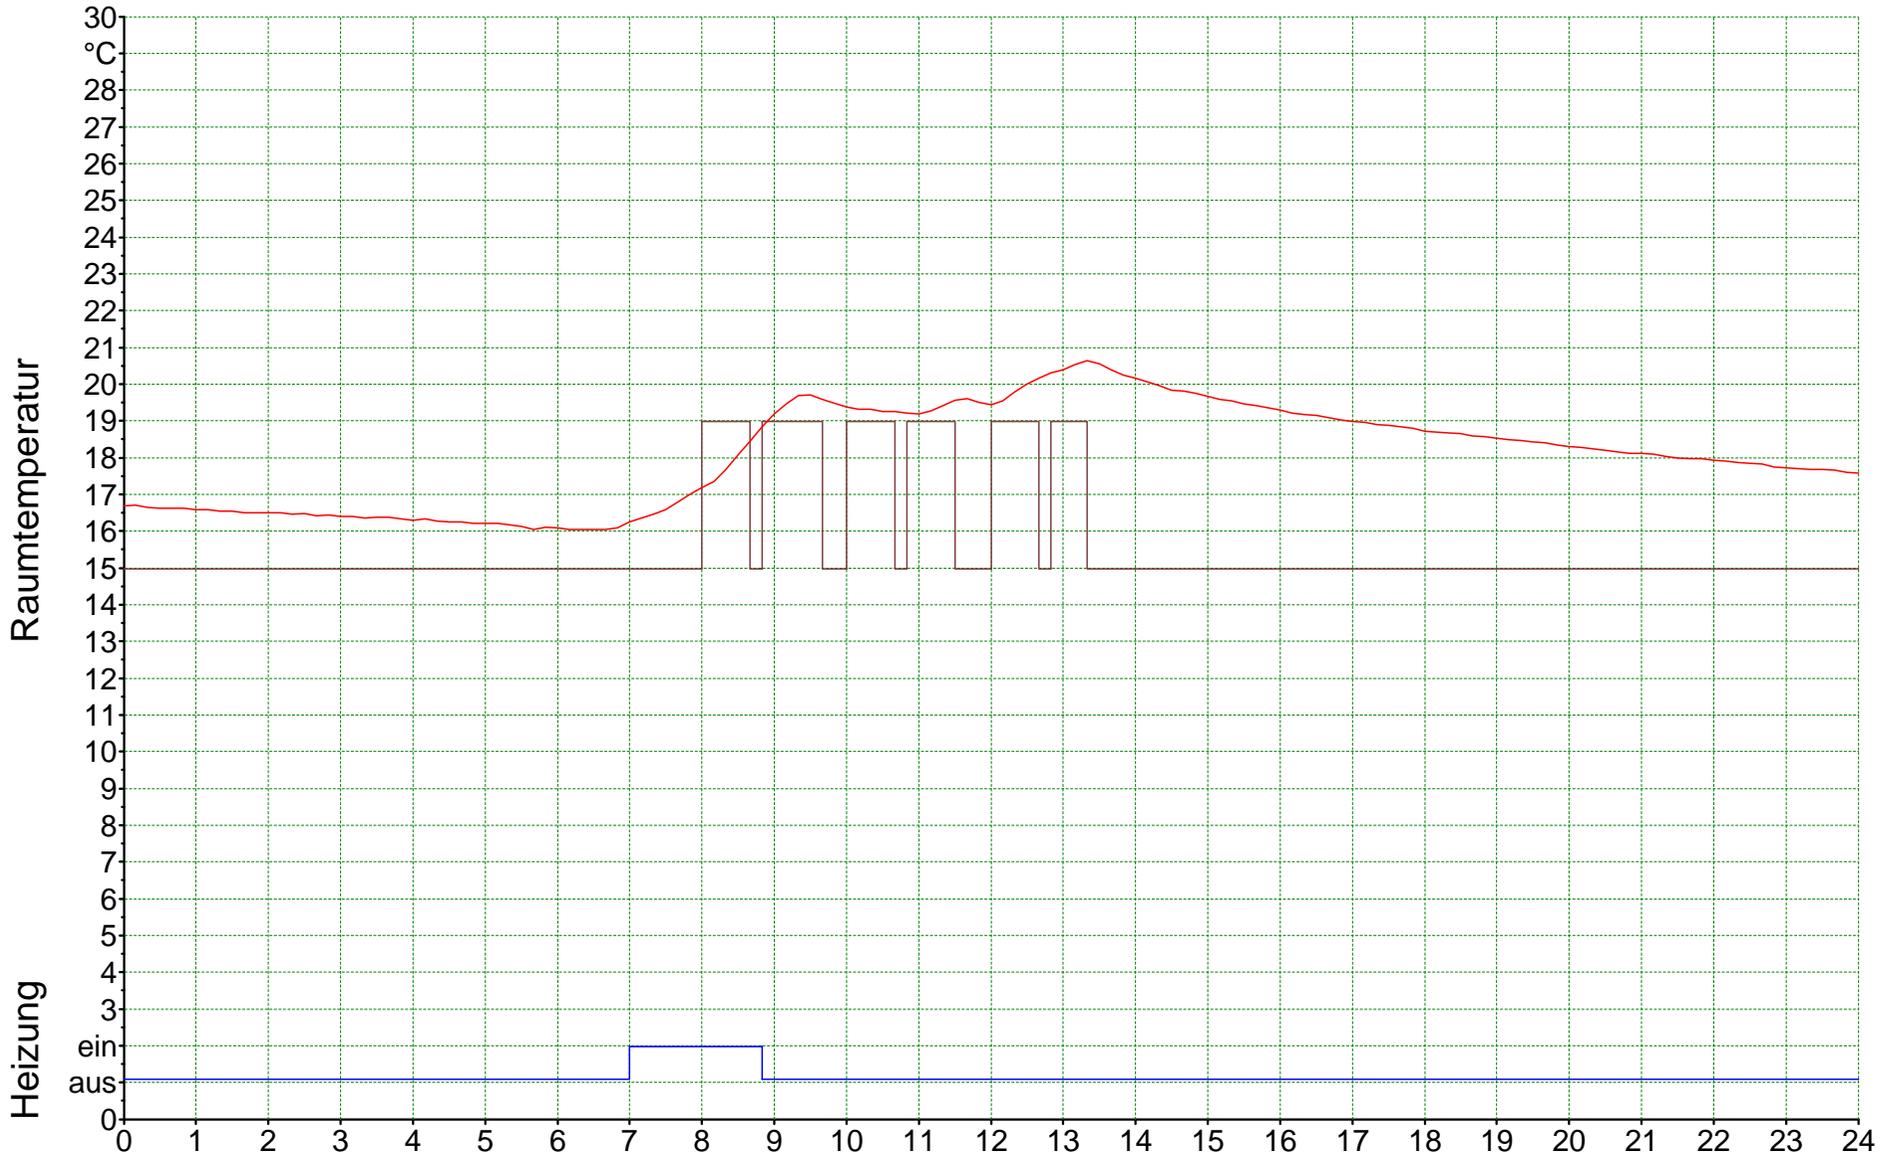


Bild 6 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung

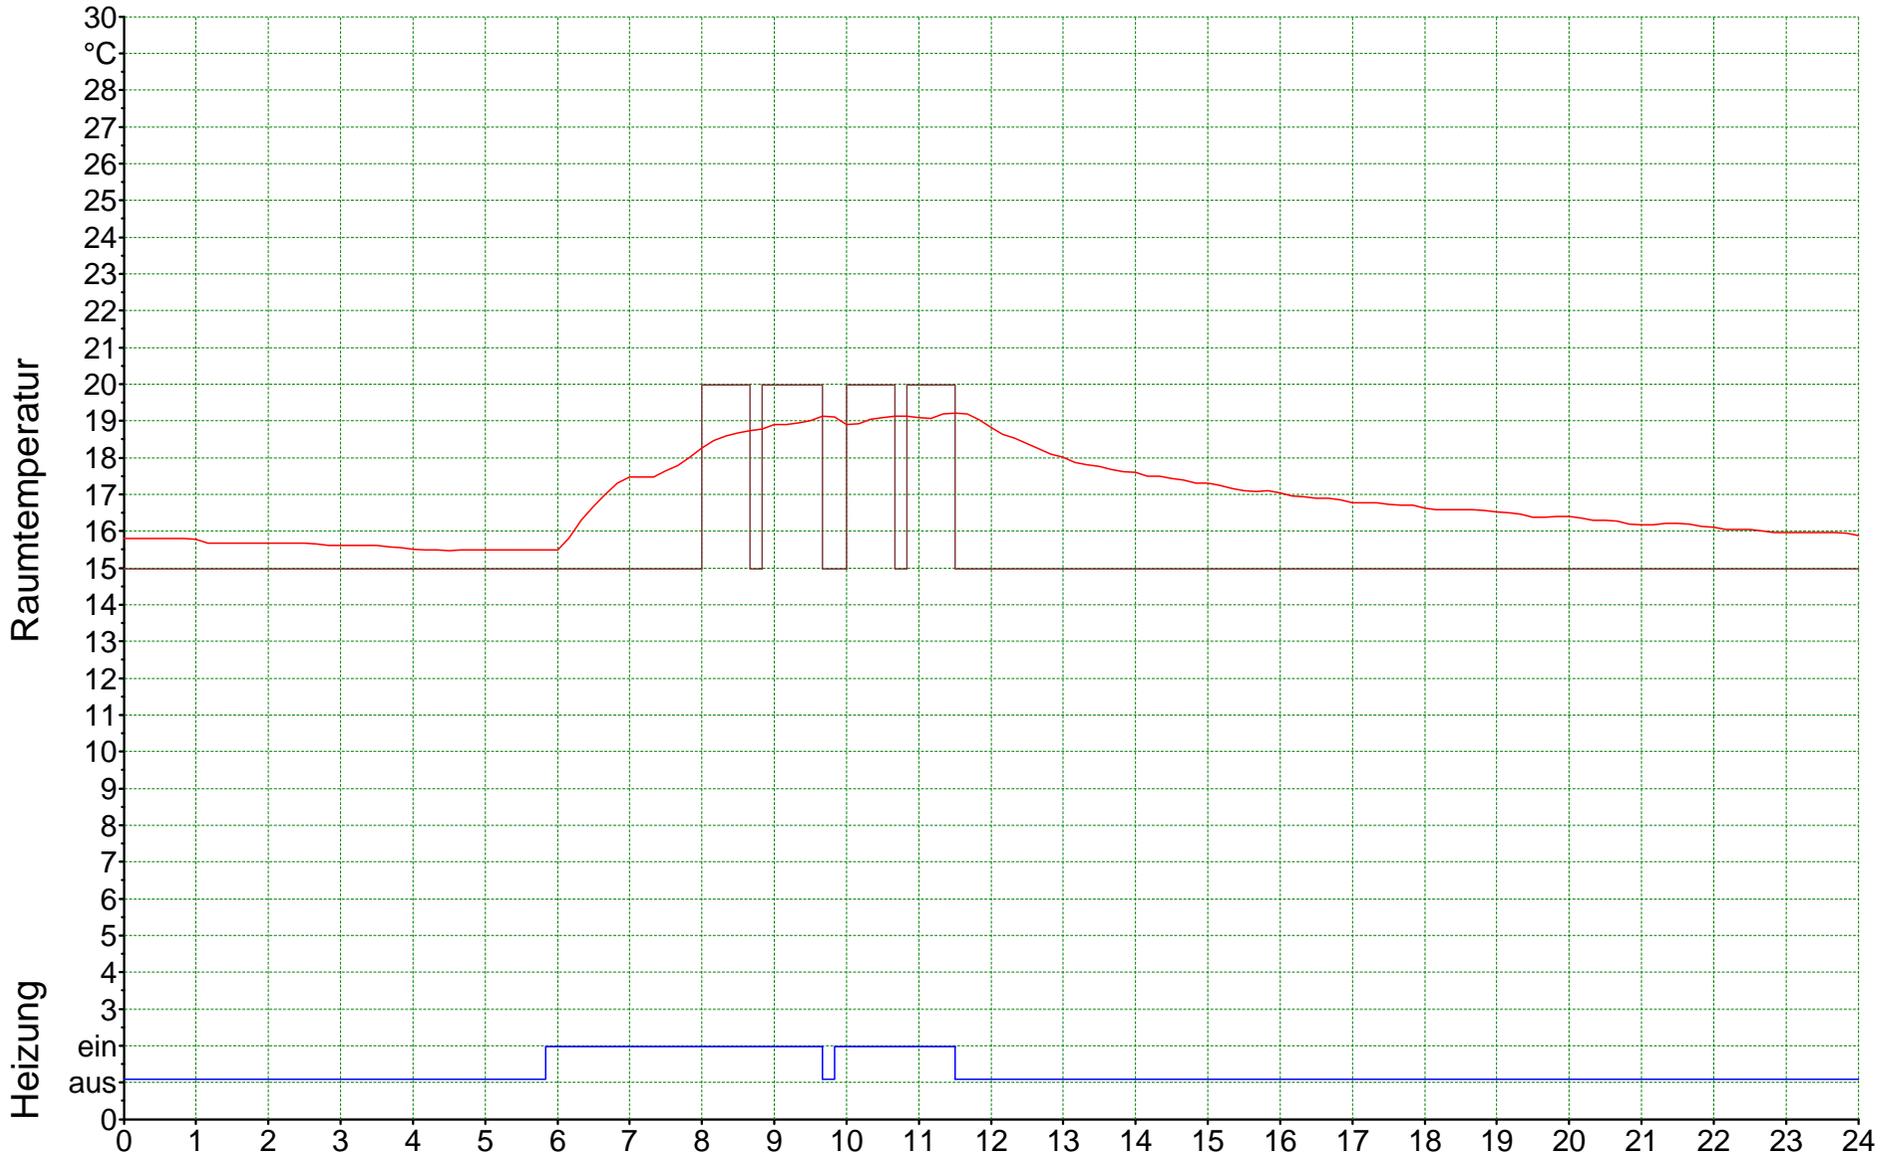


Bild 7 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung

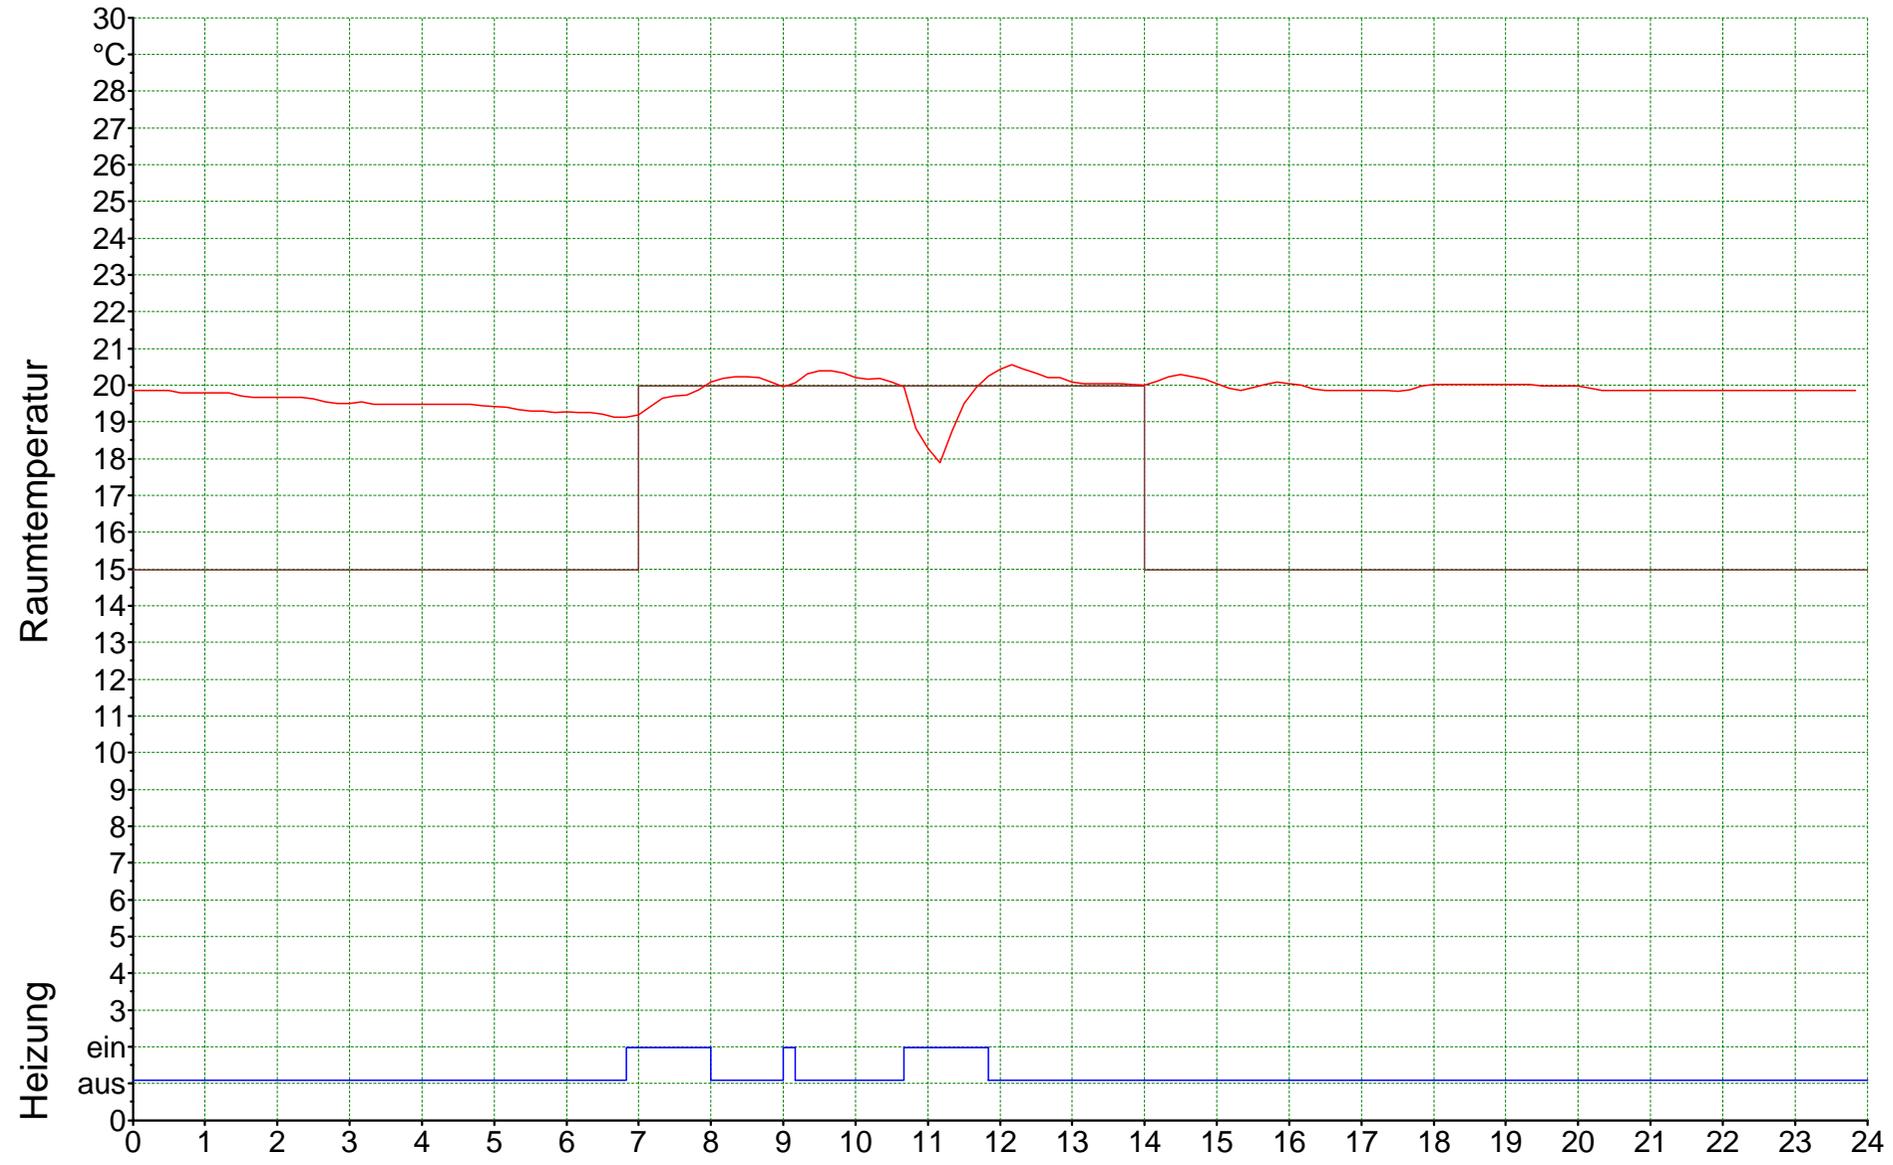


Bild 8 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung

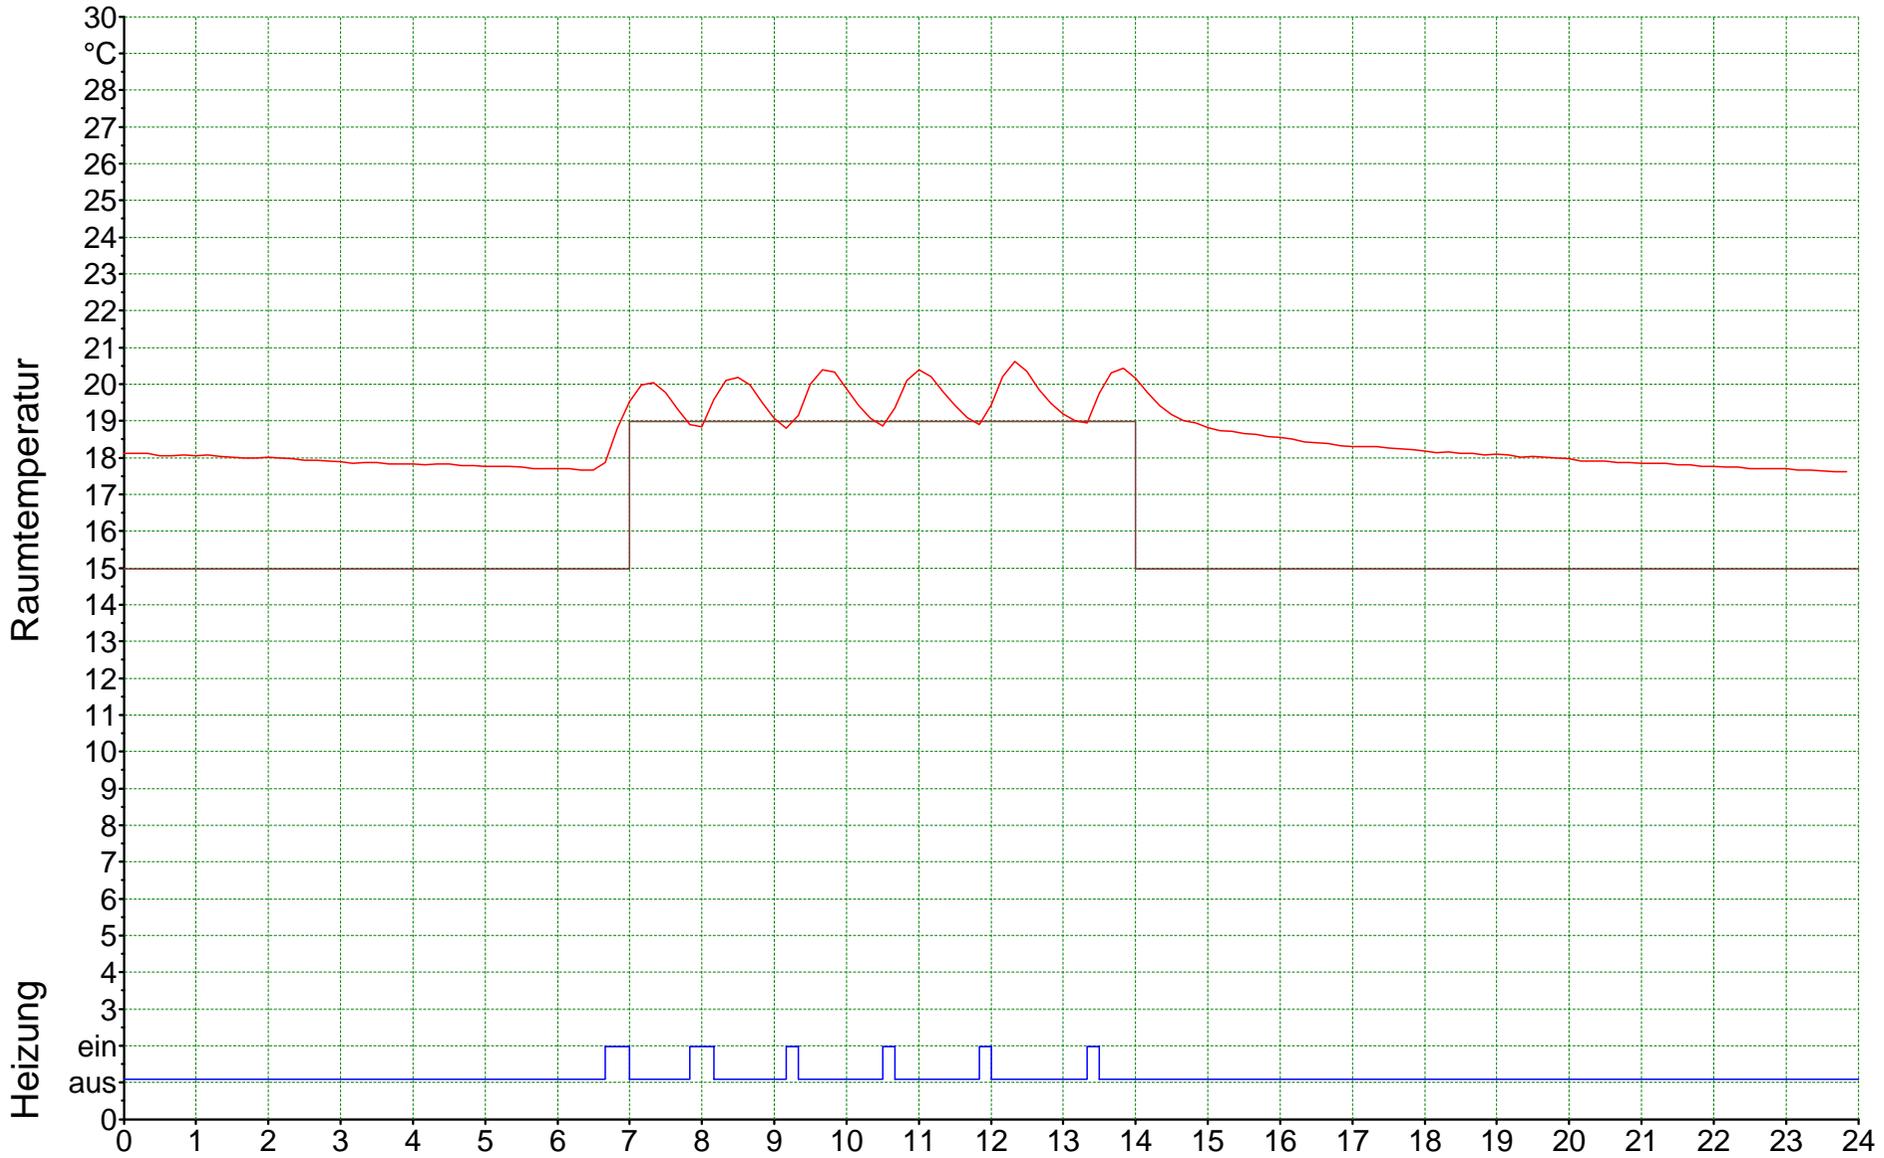


Bild 9 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung

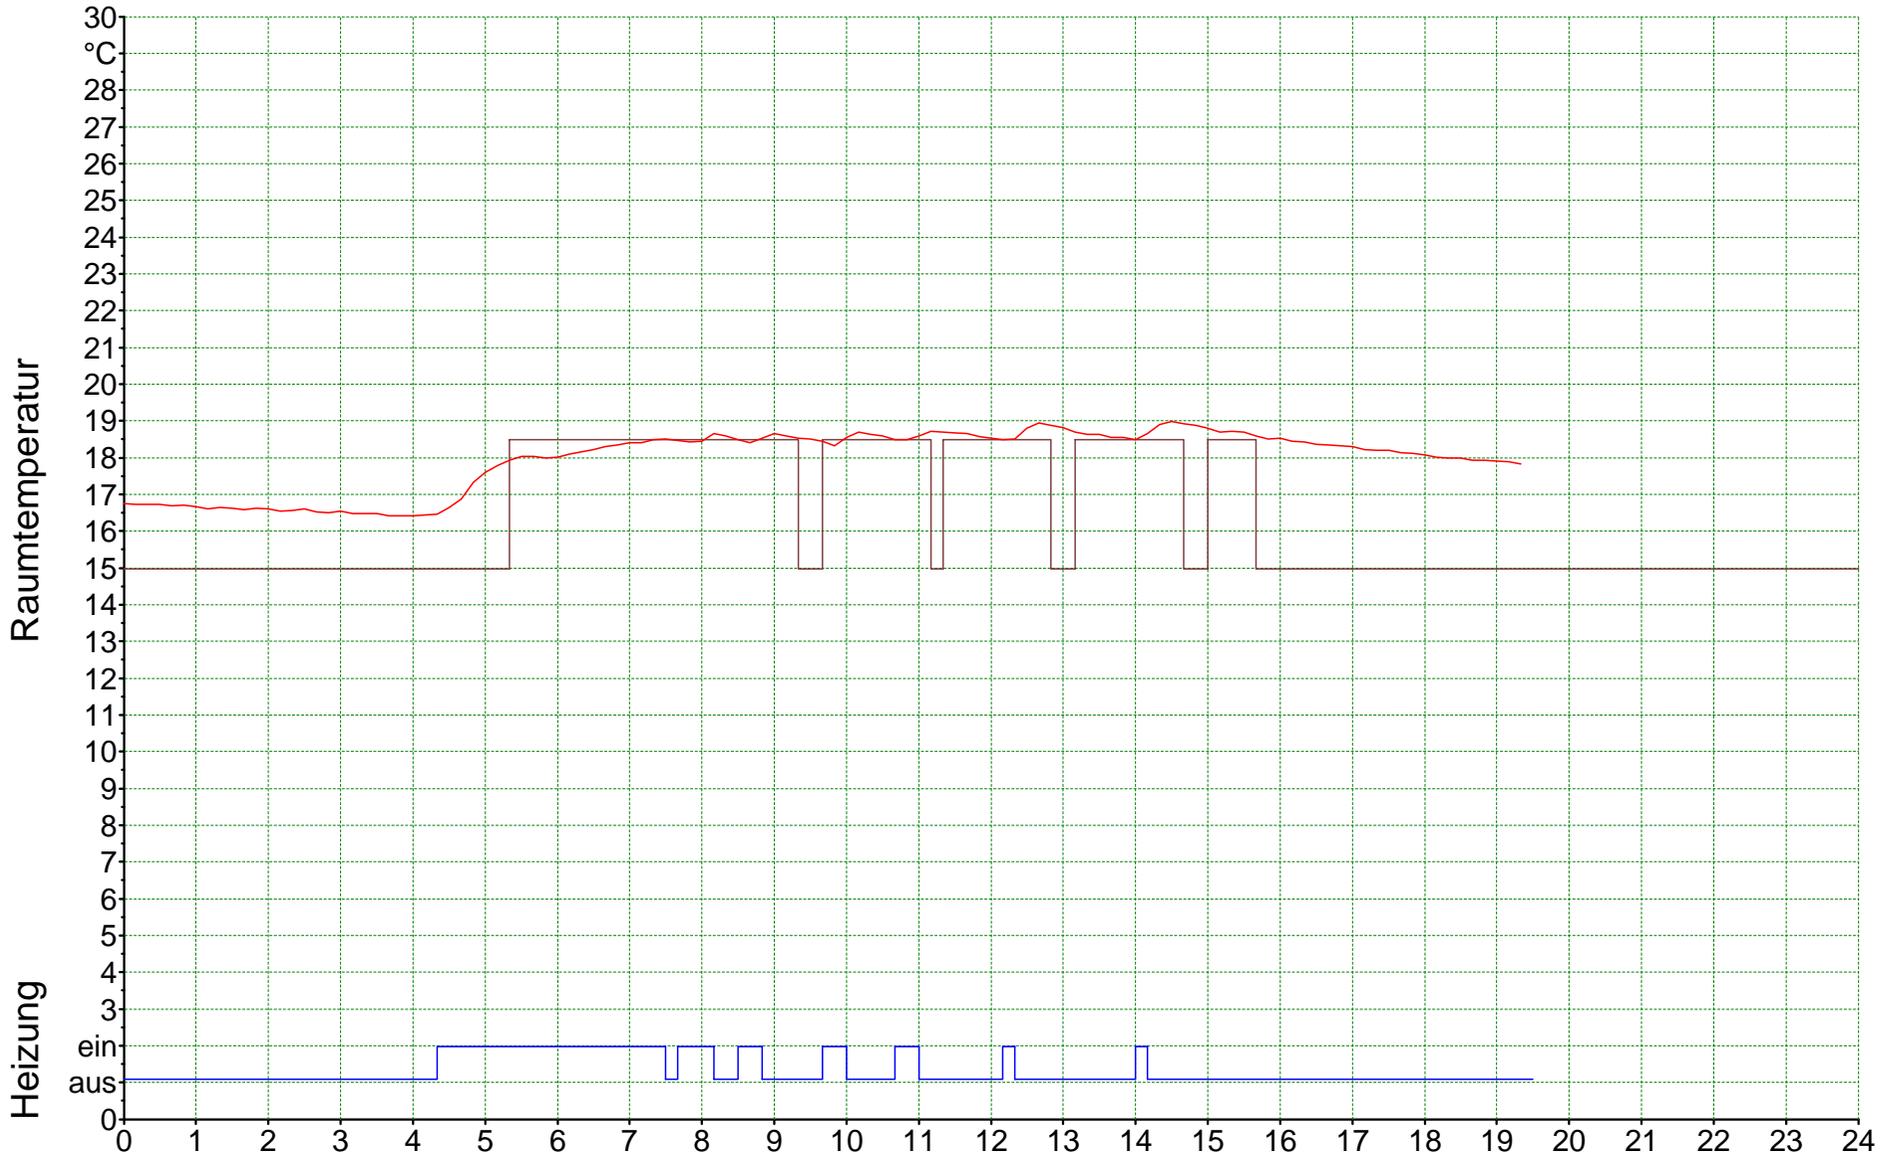
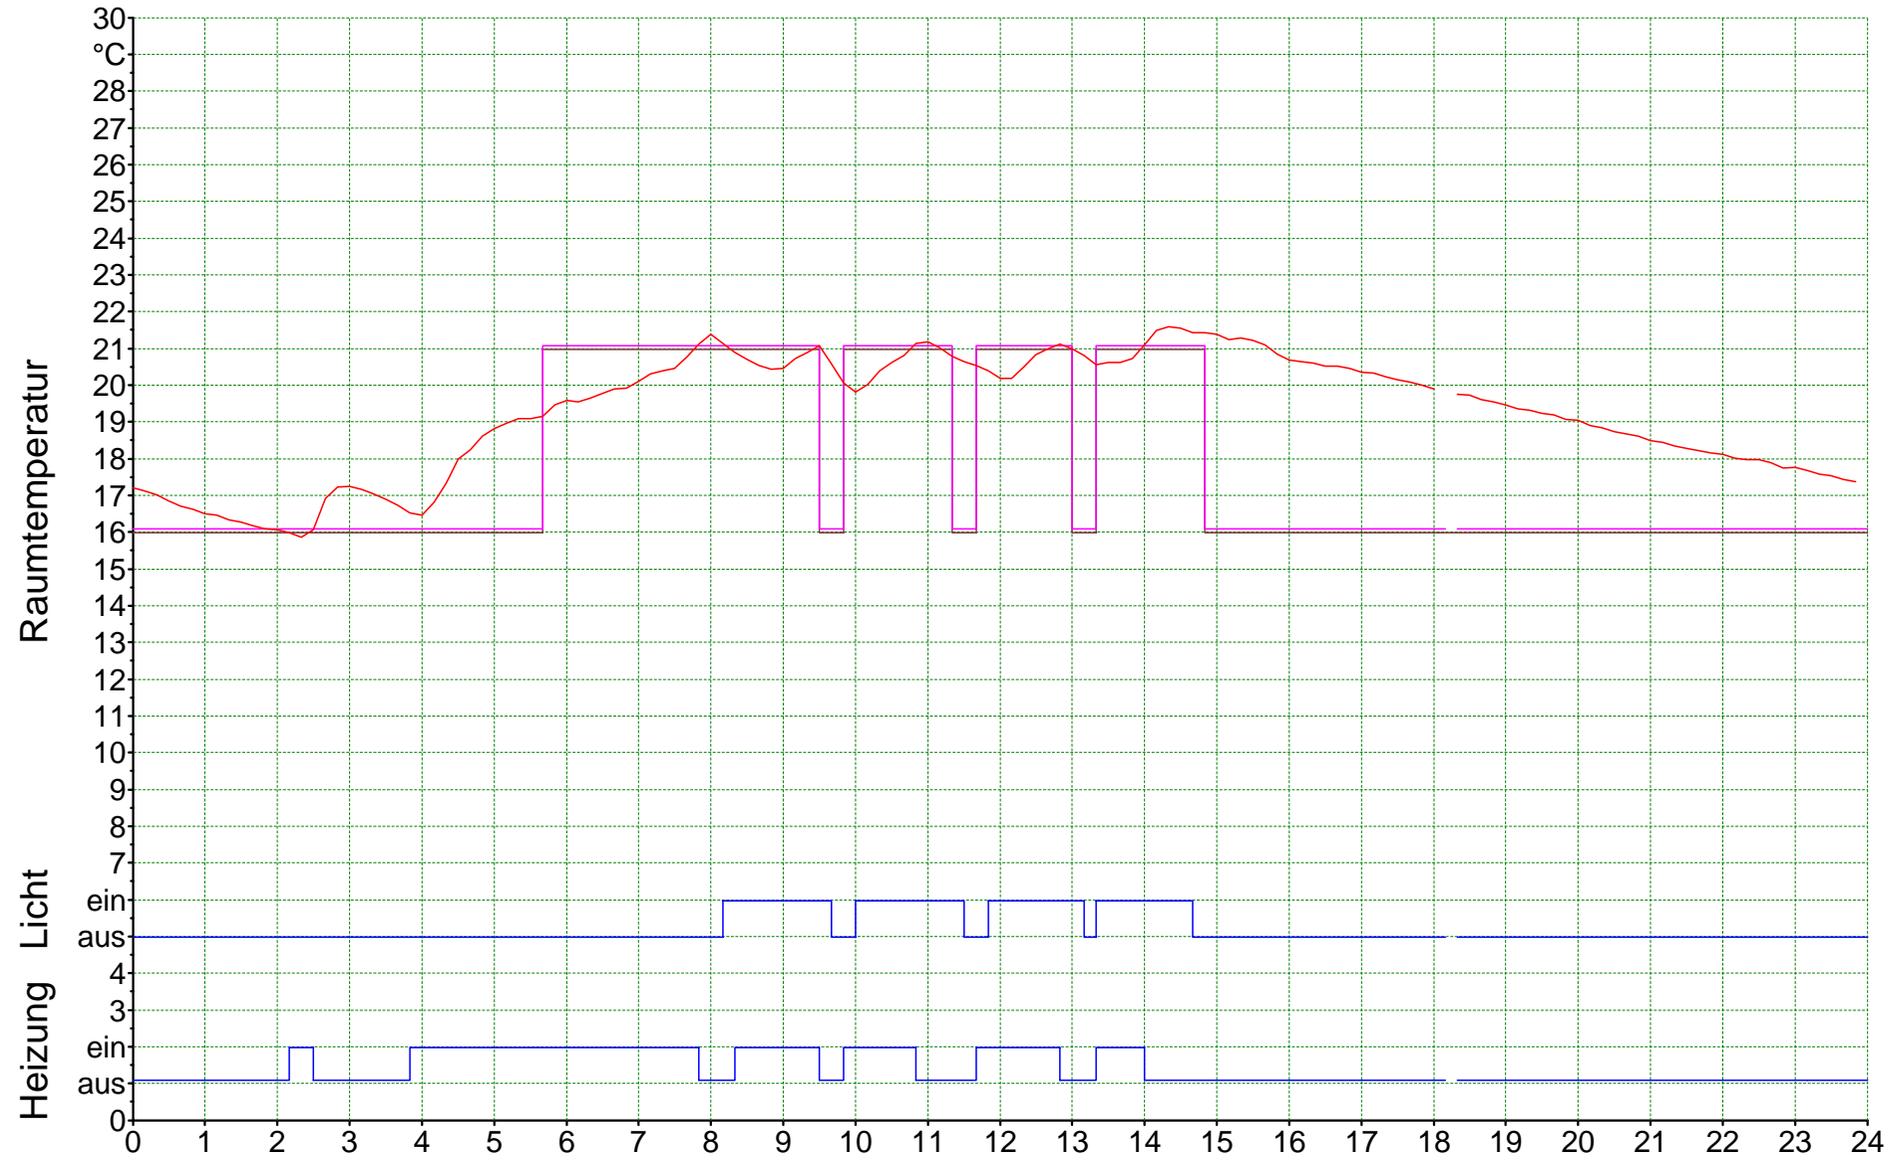


Bild 10 Musterschule 

ErrLeit Temperatúrauswertung




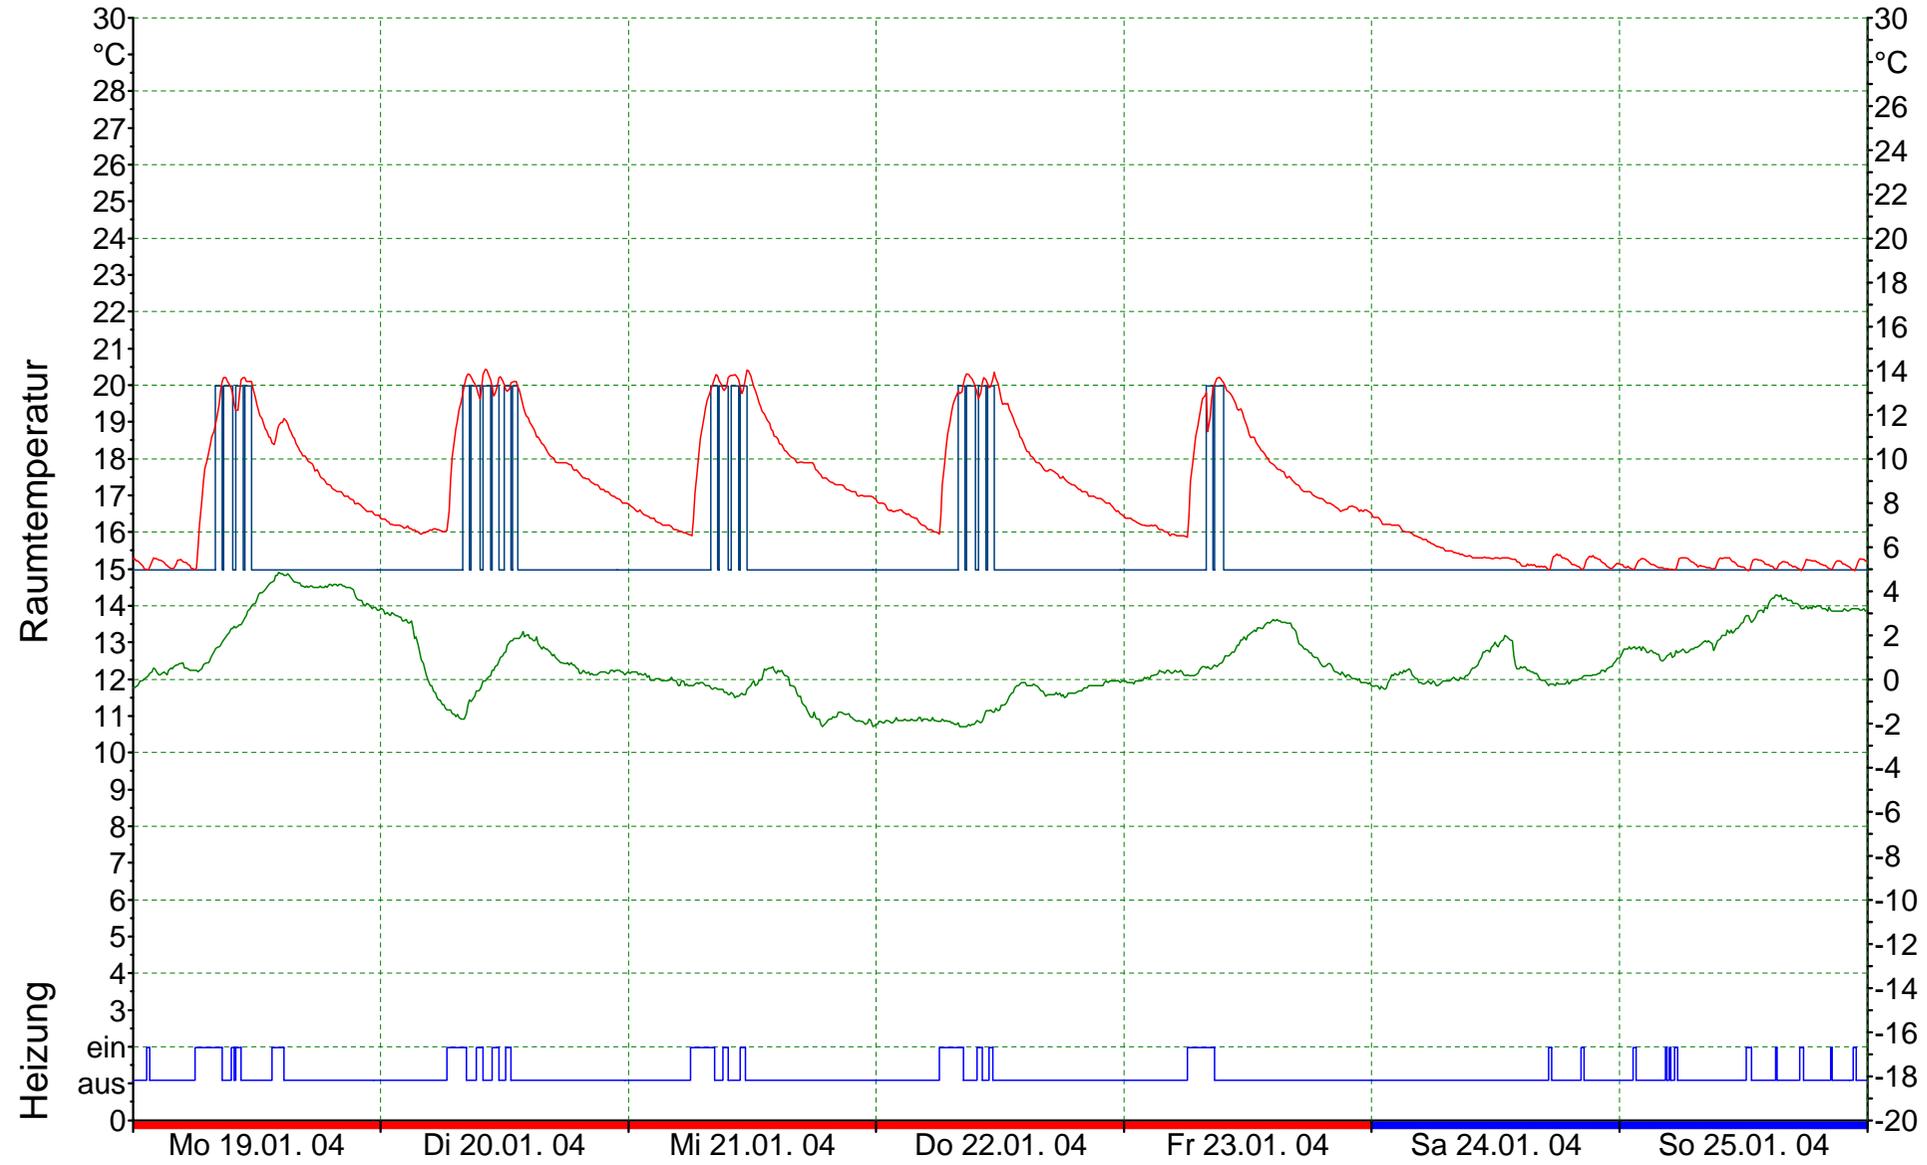


Bild 100 Musterschule 

ErrLeit Auswertung

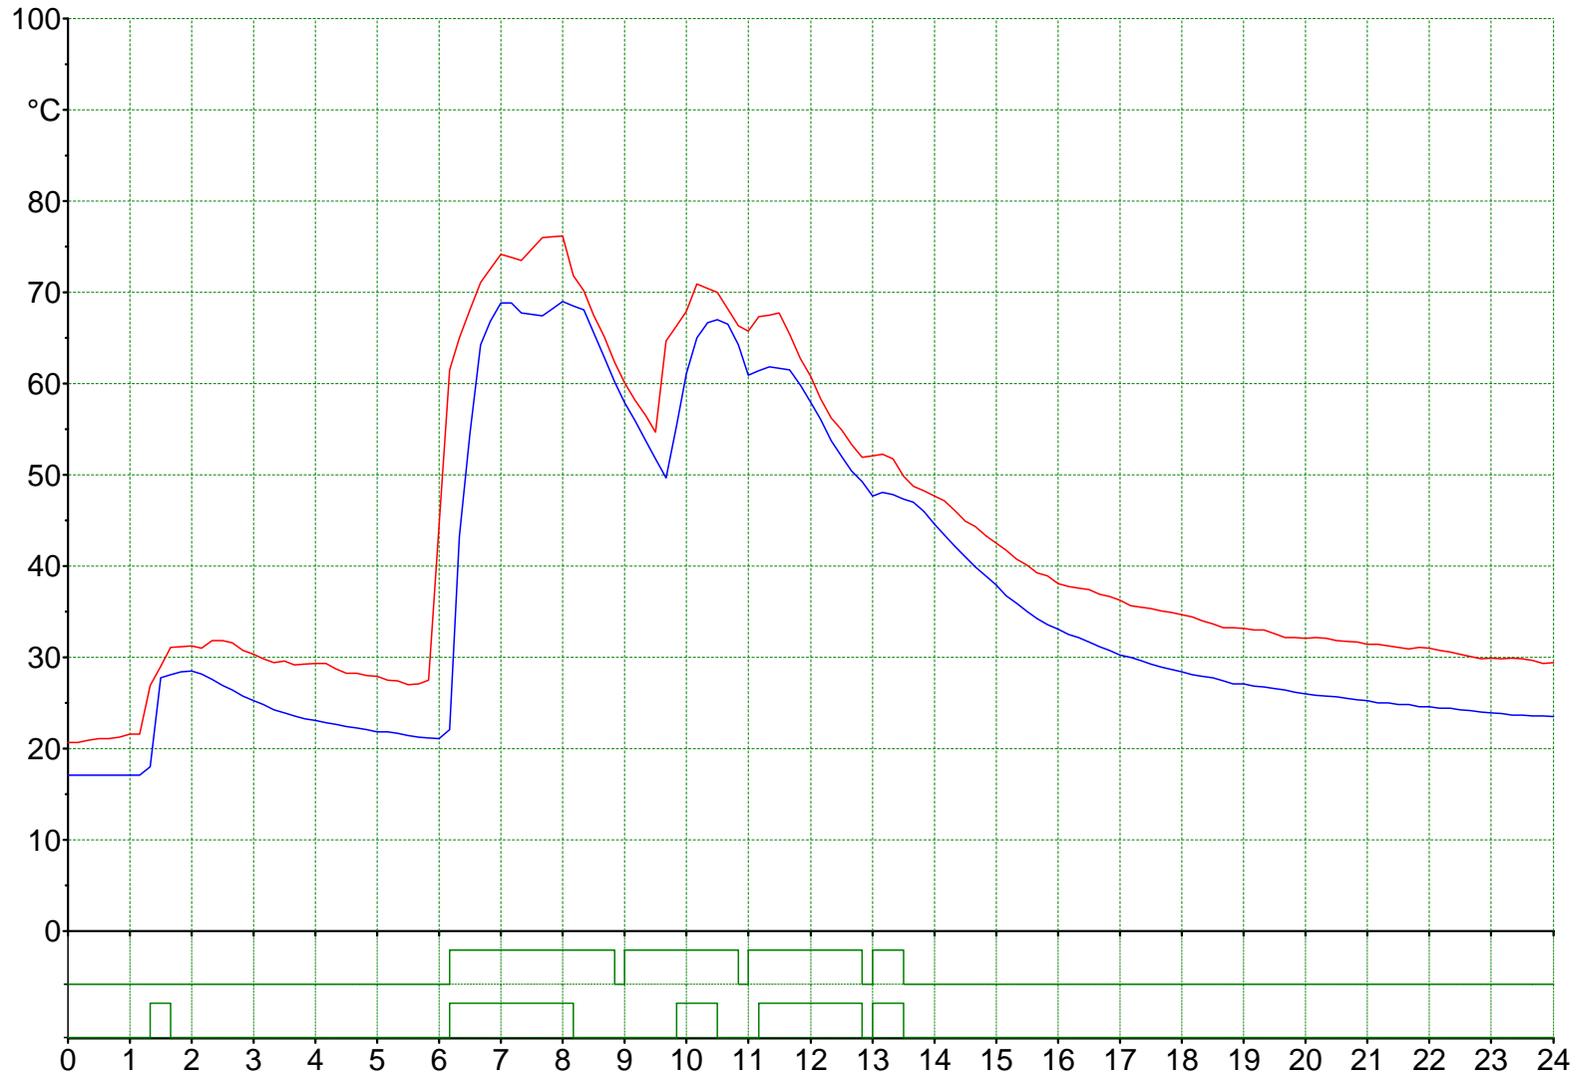

Villa

Montag 4. 4. 2005

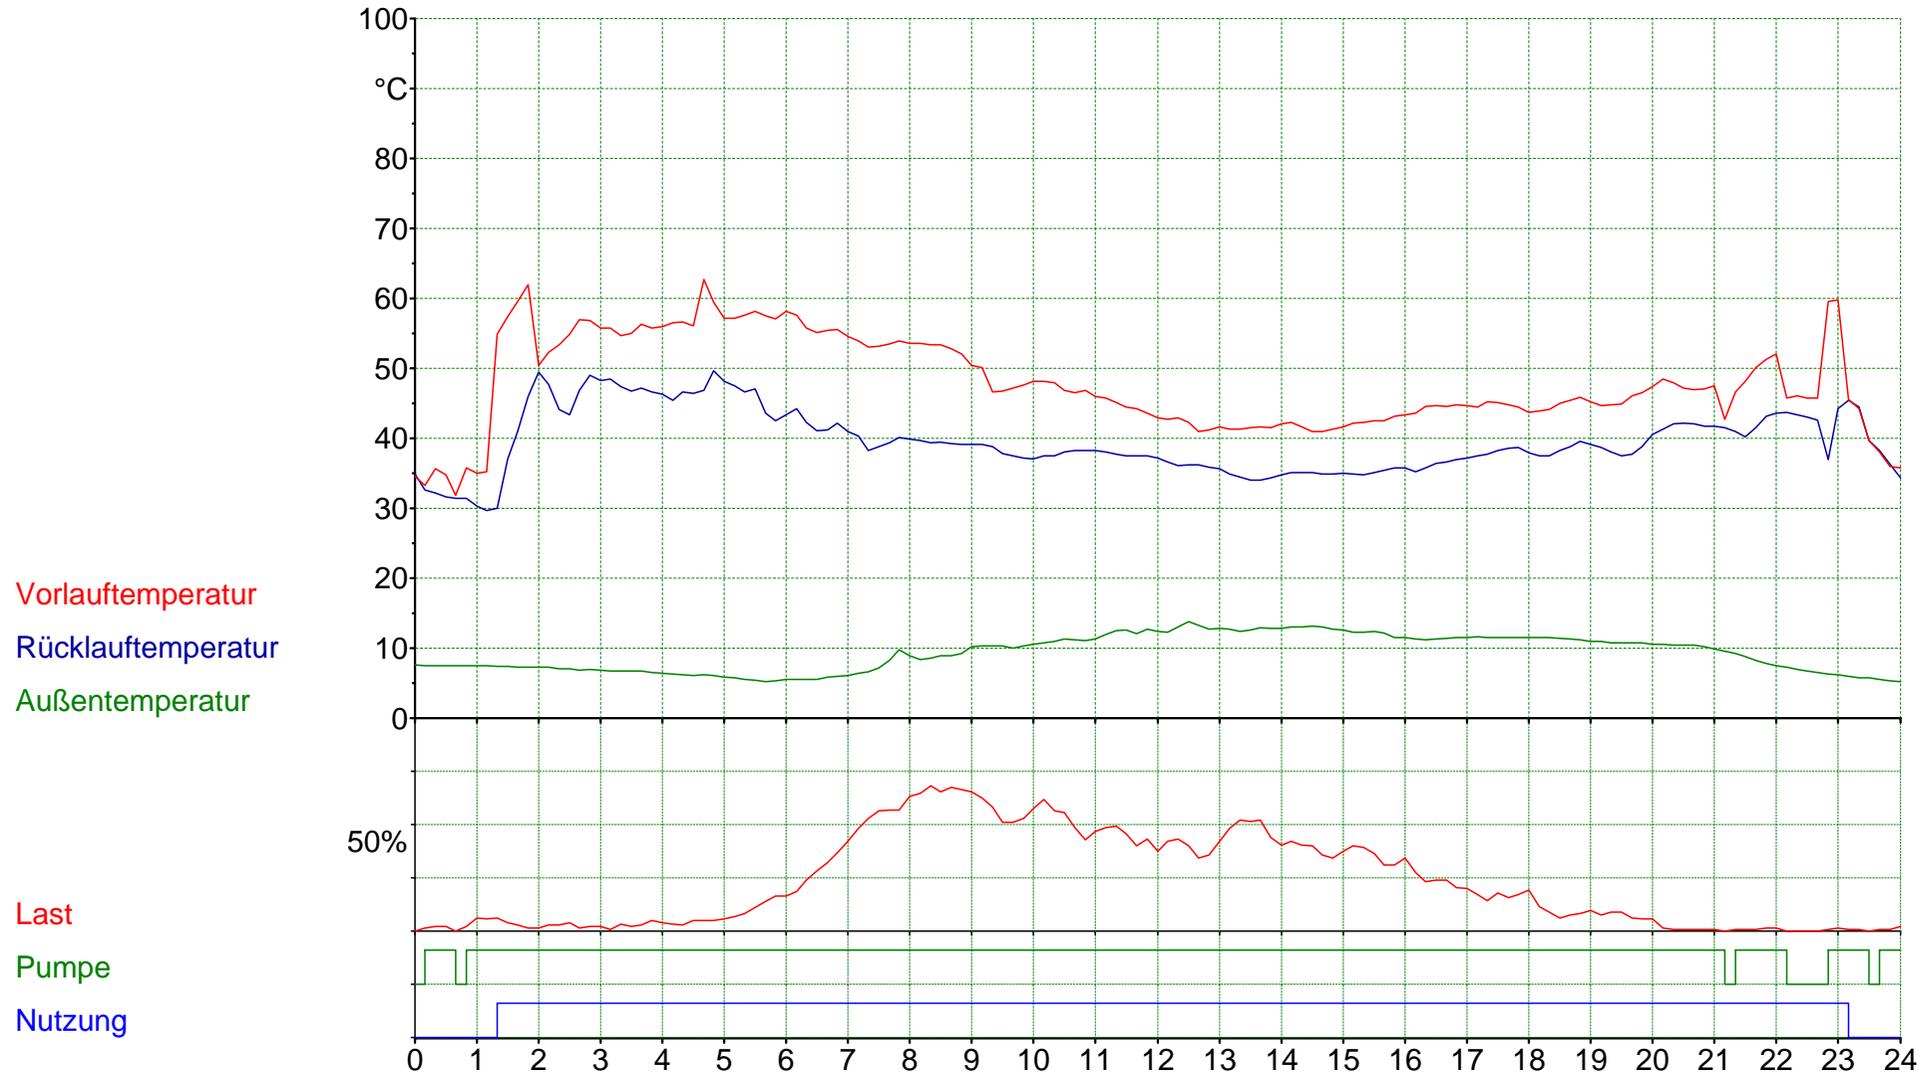


Bild 102 Musterschule 

ErrLeit Auswertung

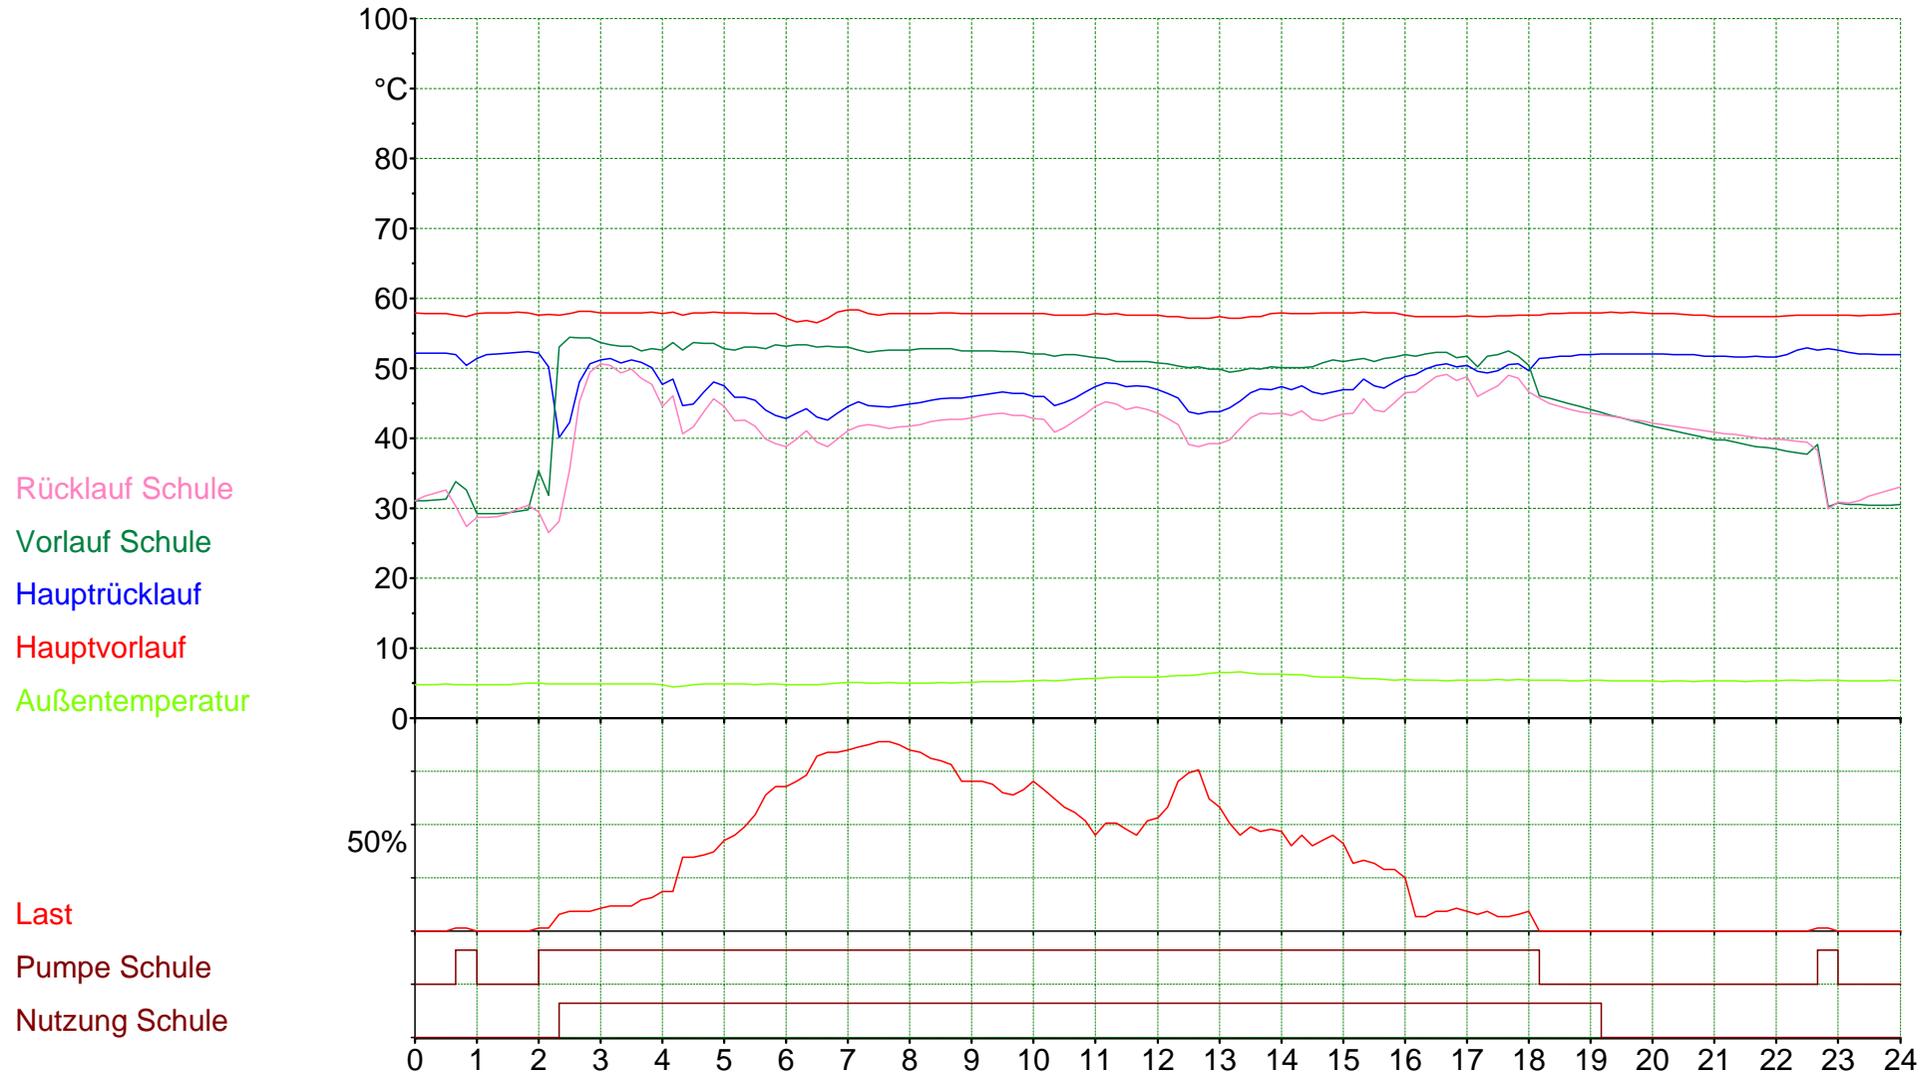


Bild 200 Musterschule 

ErrLeit Lichtstatistik



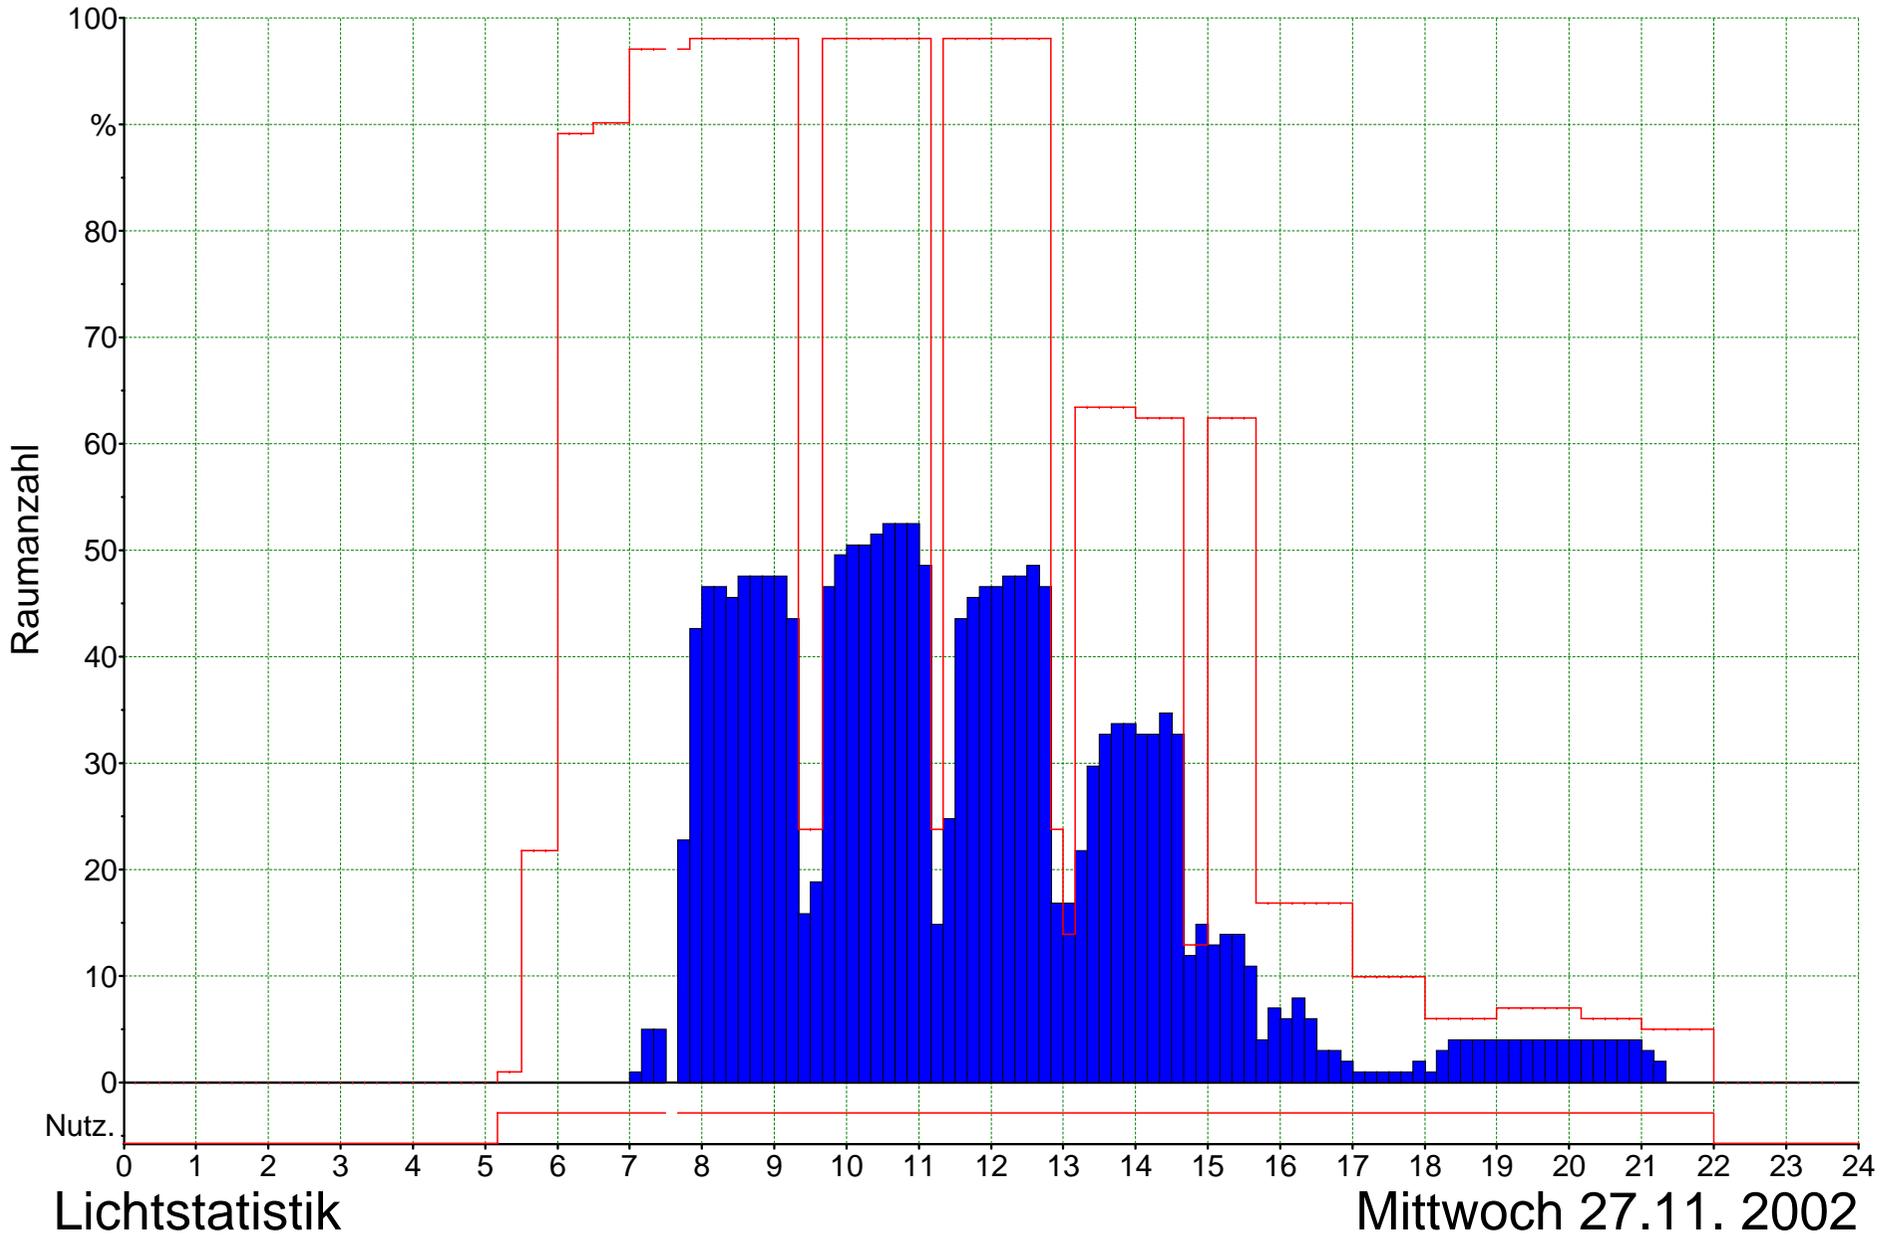


Bild 201 Musterschule 

ErrLeit Lichtstatistik

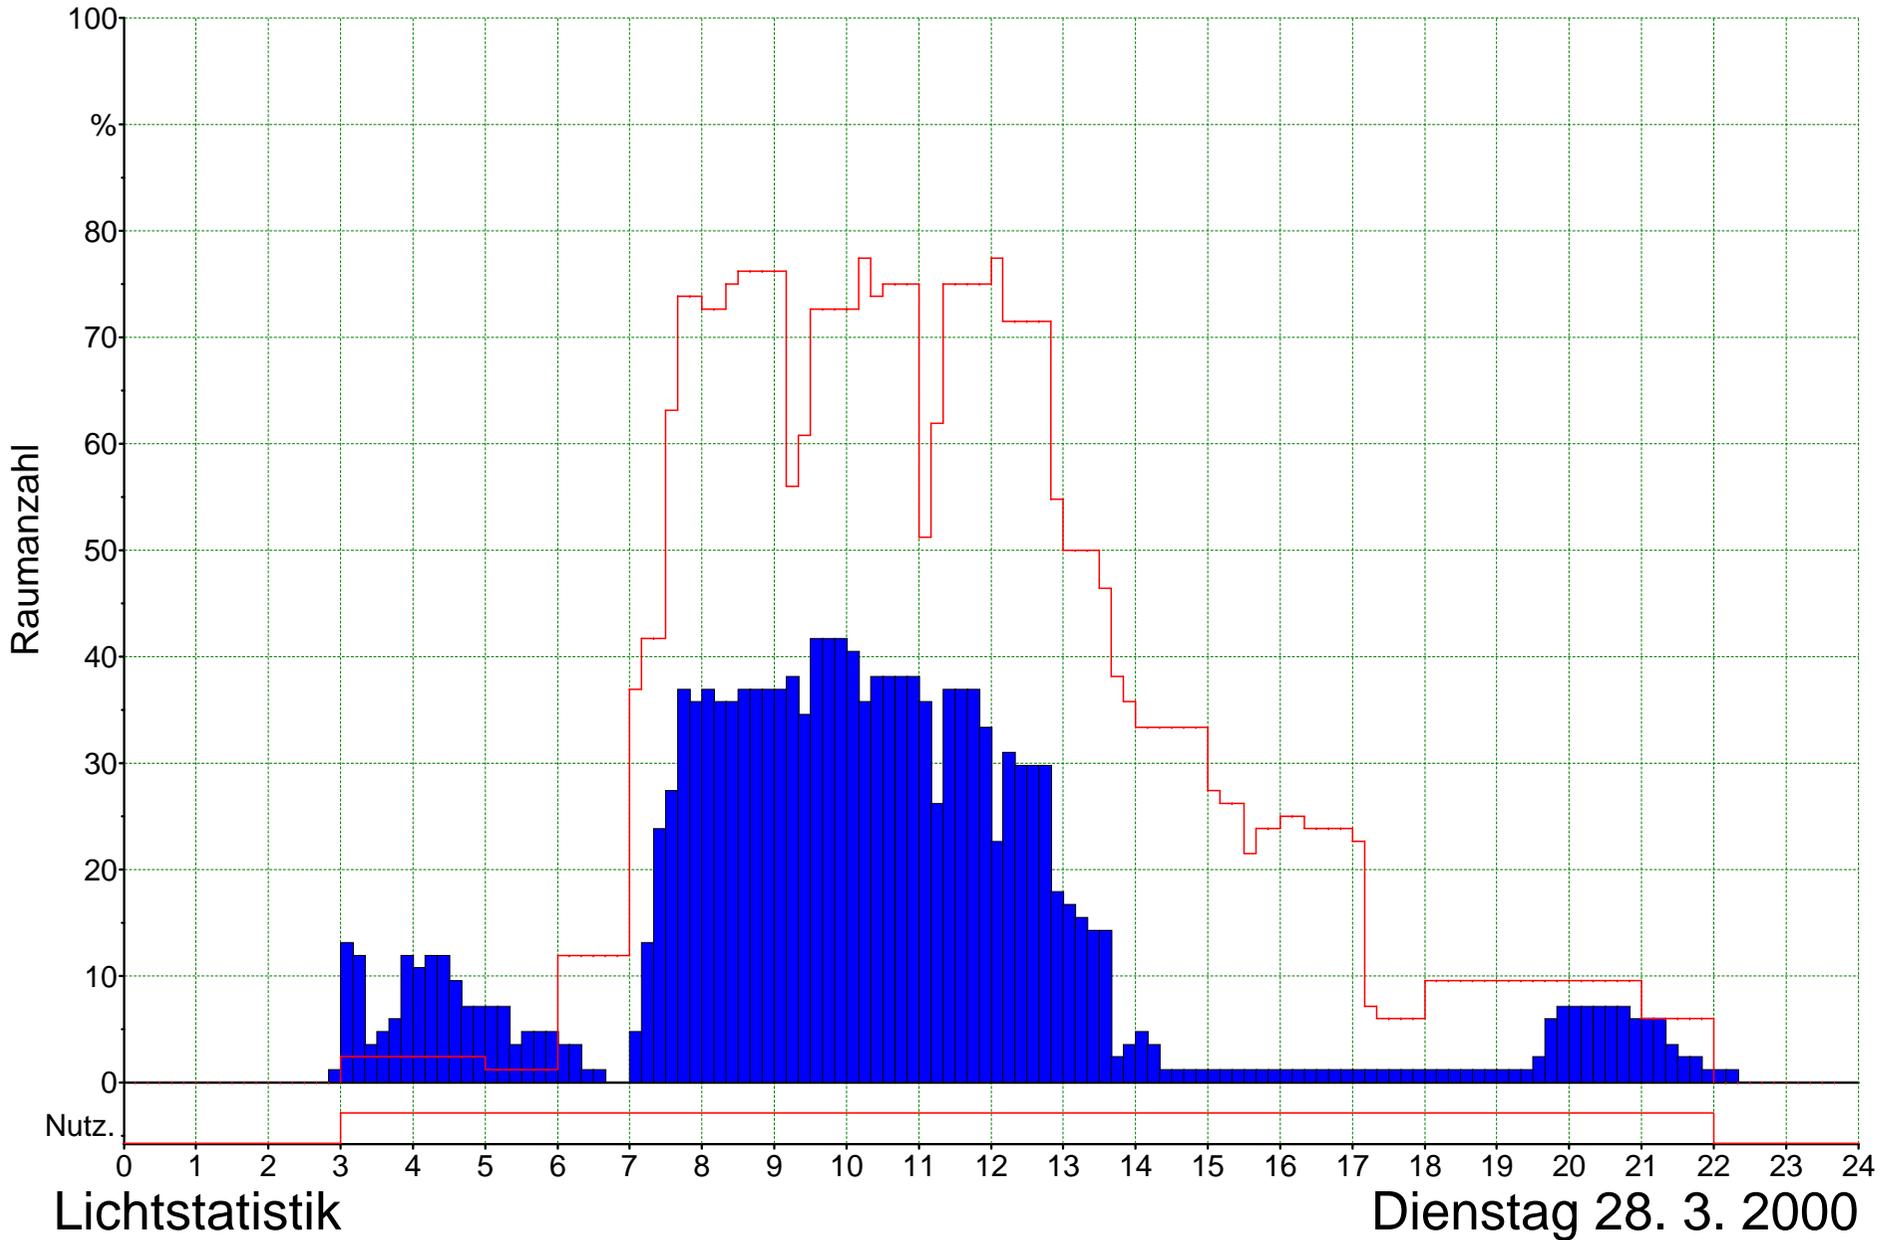


NT

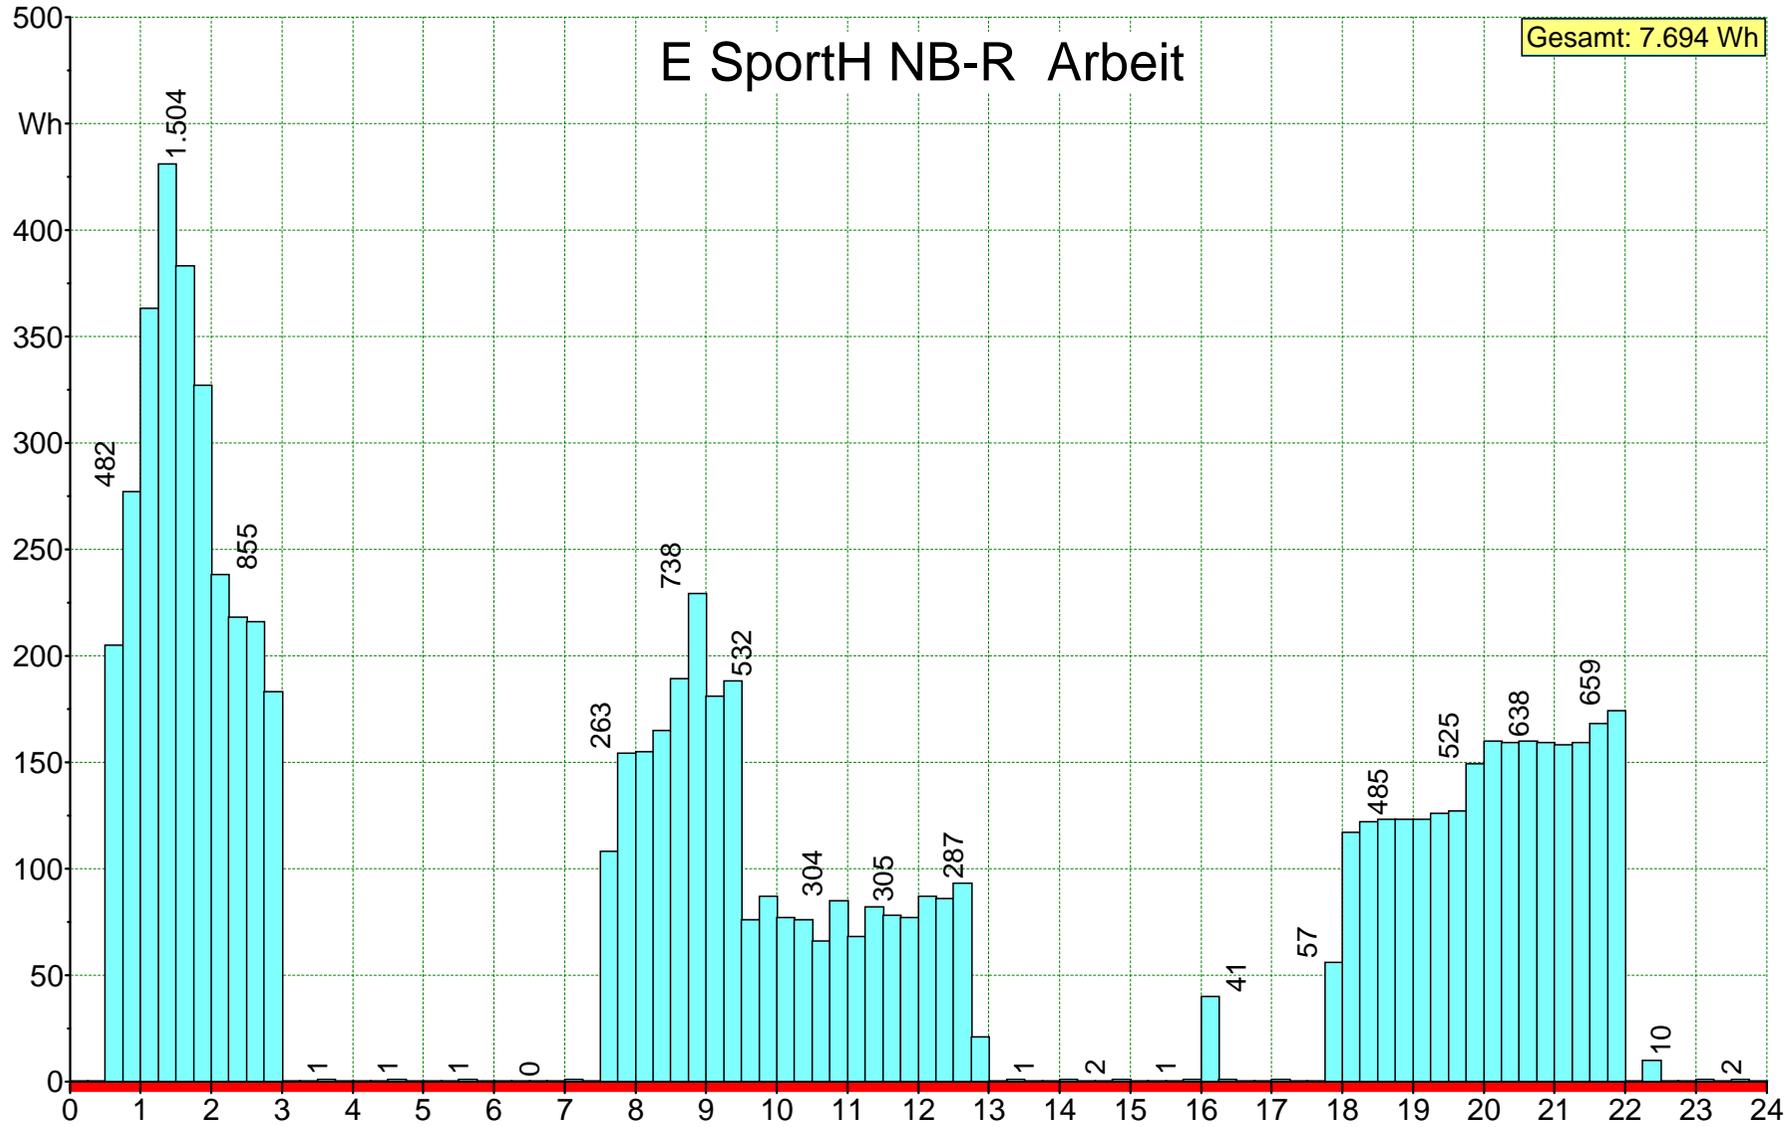

Zeitachse:  Normal  Ferien  Feiertag  Wochenende

Bild 300 Musterschule 

ErrLeit Ventilstatistik

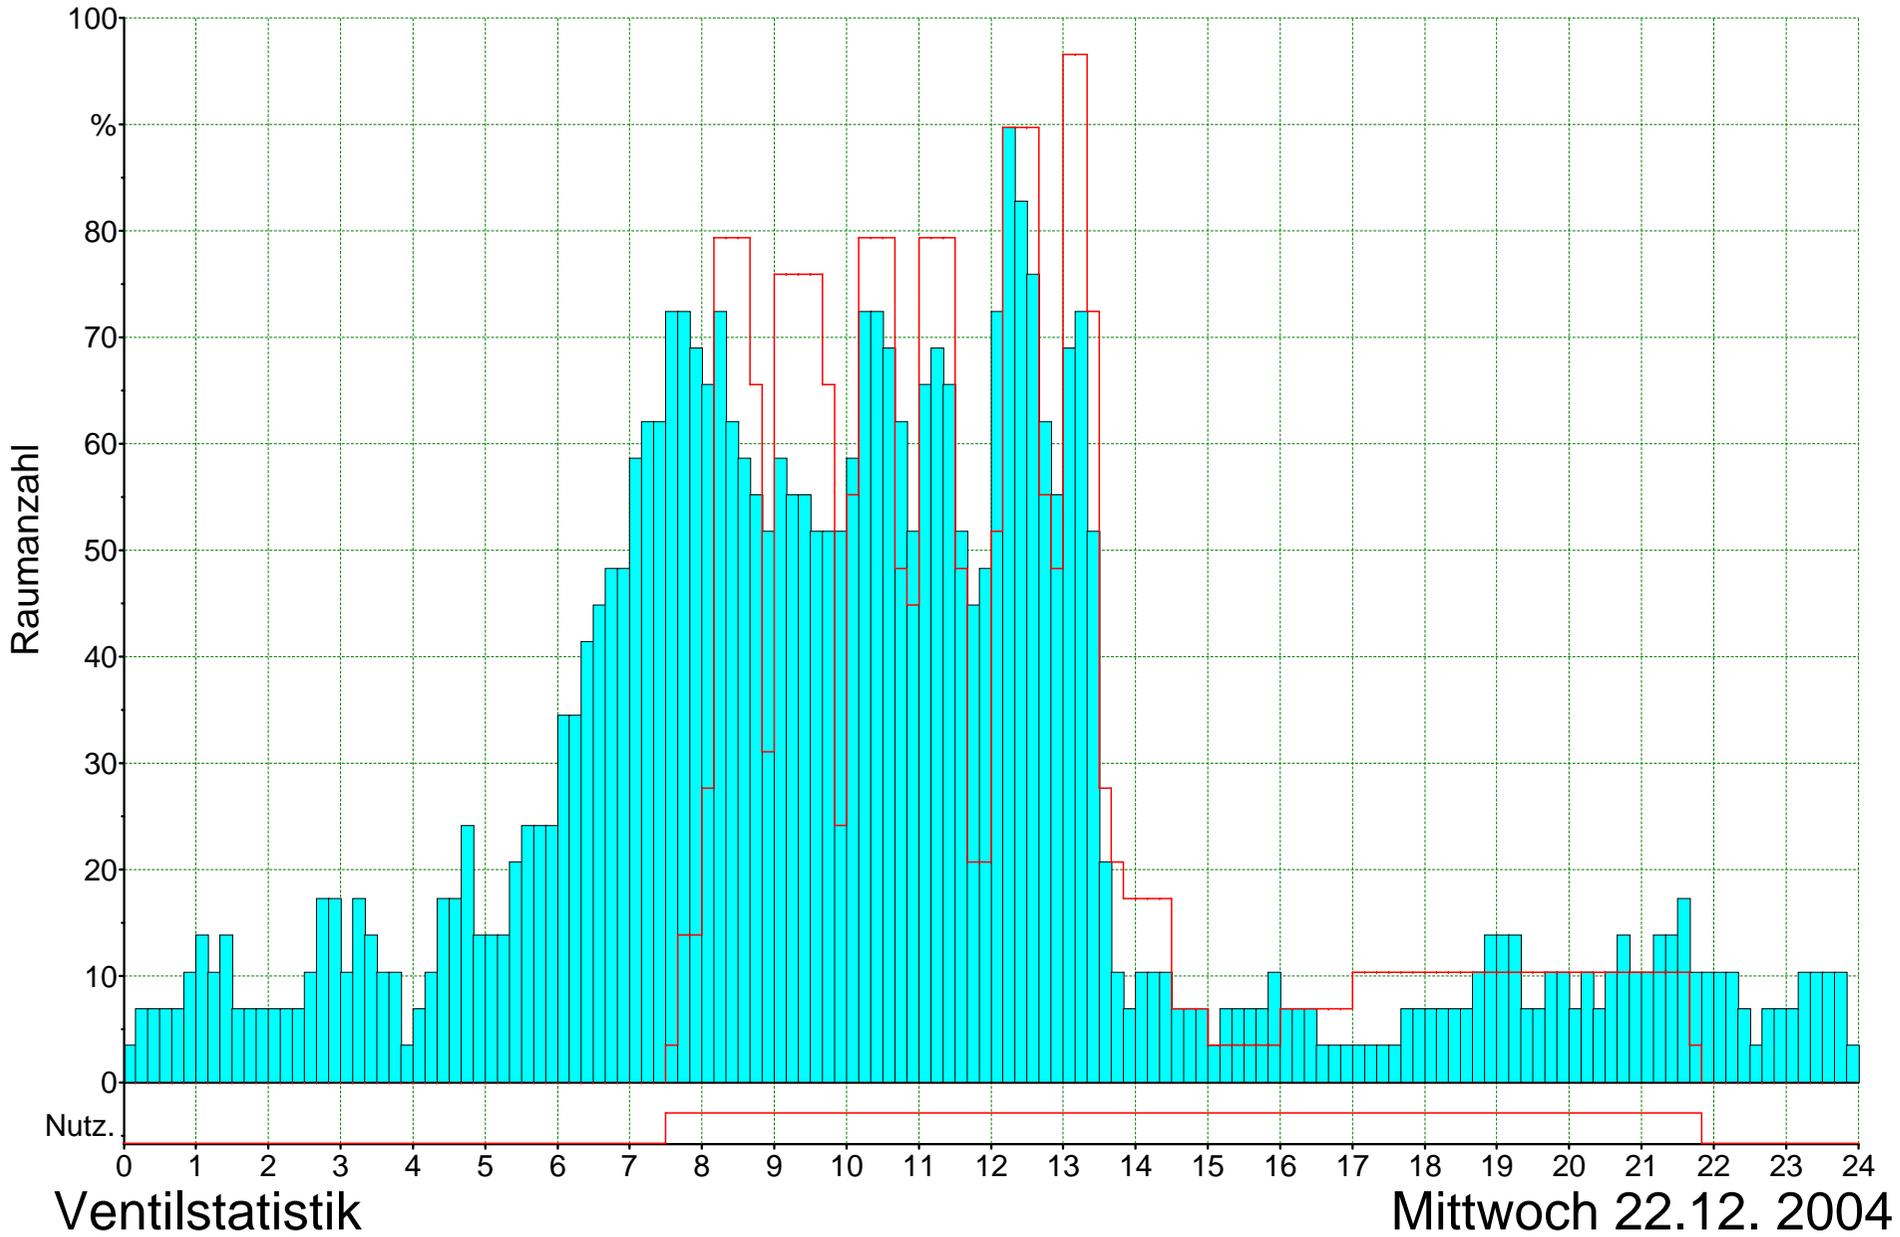

Nutz.

Mittwoch 22.12. 2004

Bild 301 Musterschule 

ErrLeit Ventilstatistik

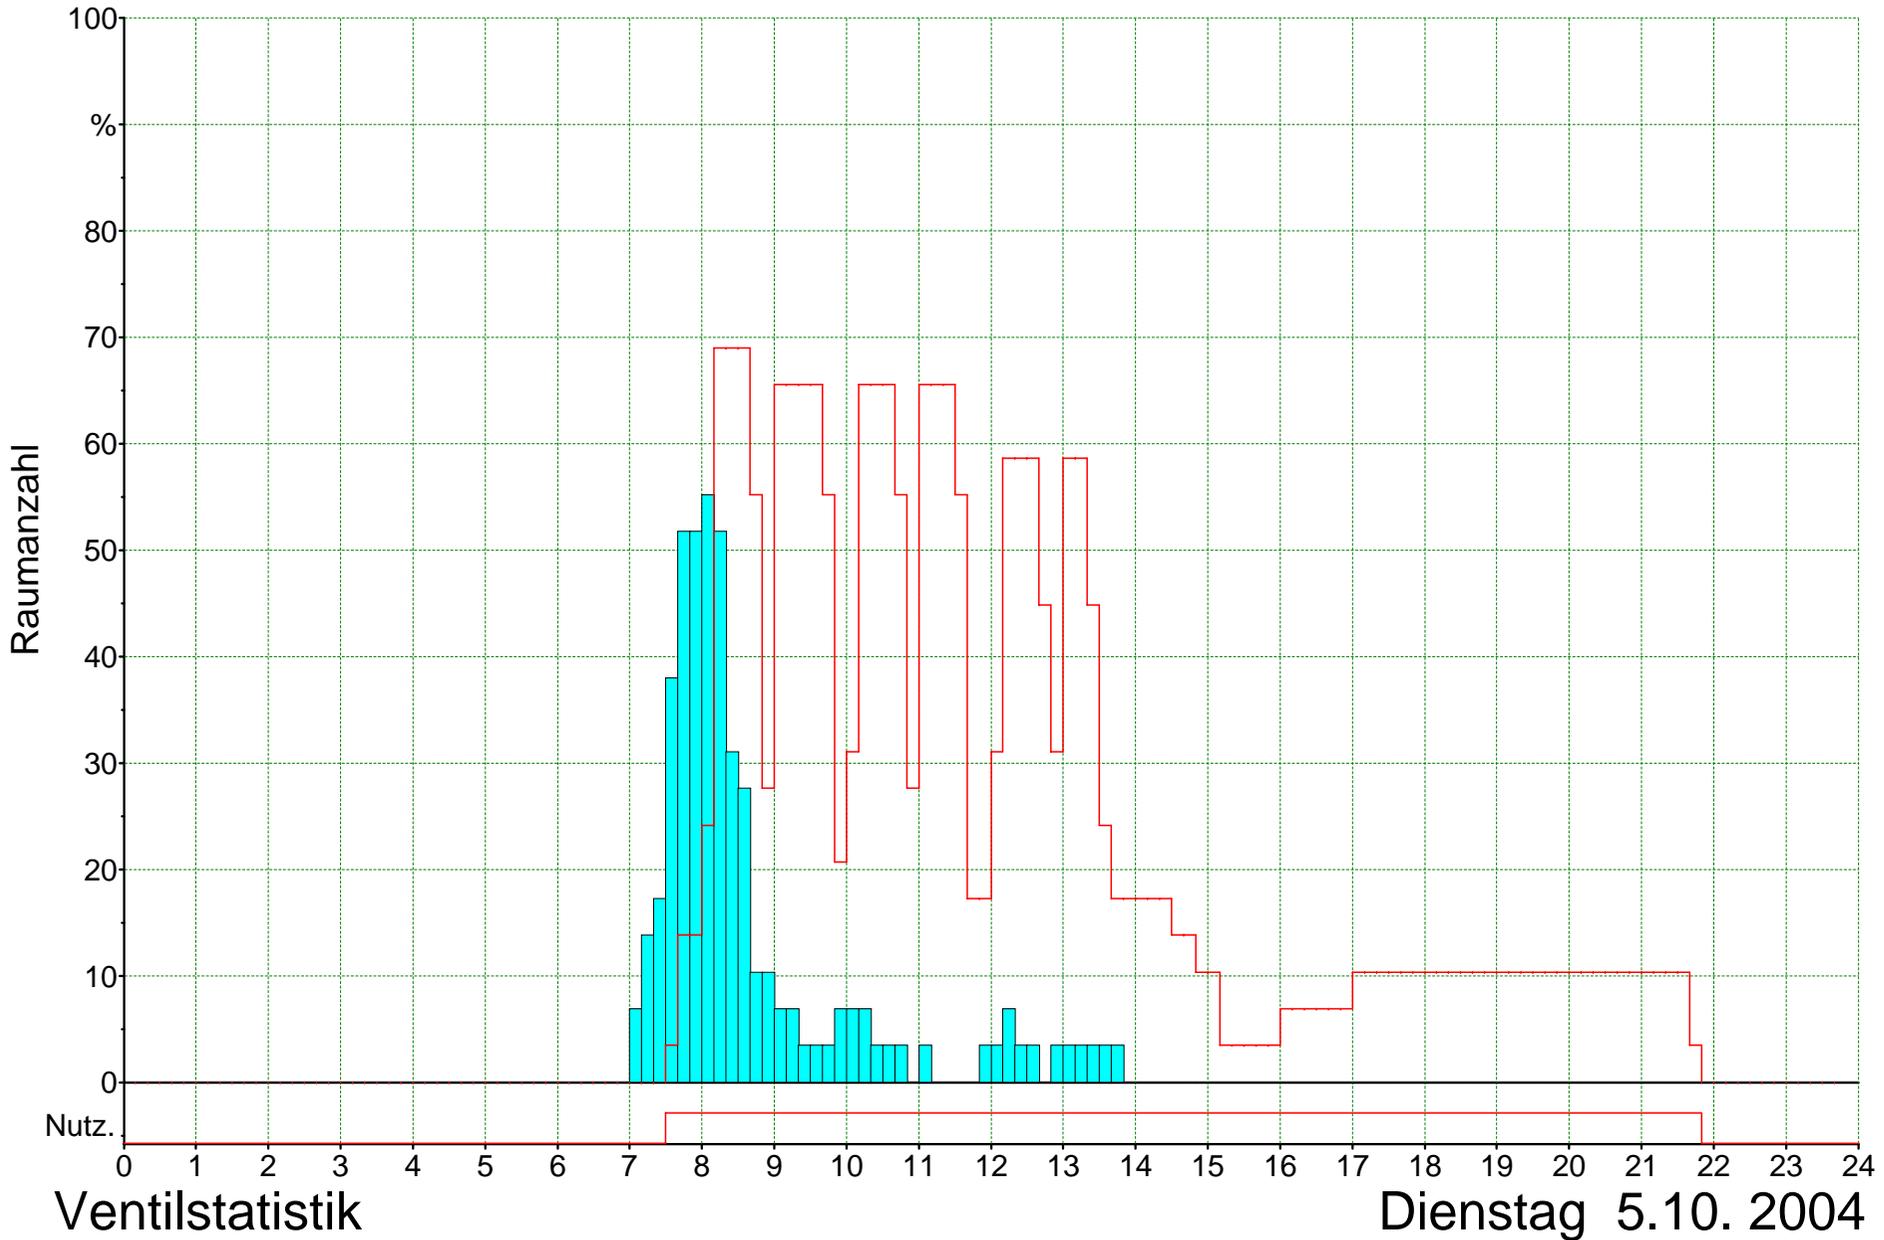




Bild 400 Musterschule

ErrLeit Auswertung




Luftgüte

Montag 1.11. 2004 F

Bild 401 Musterschule

ErrLeit Auswertung

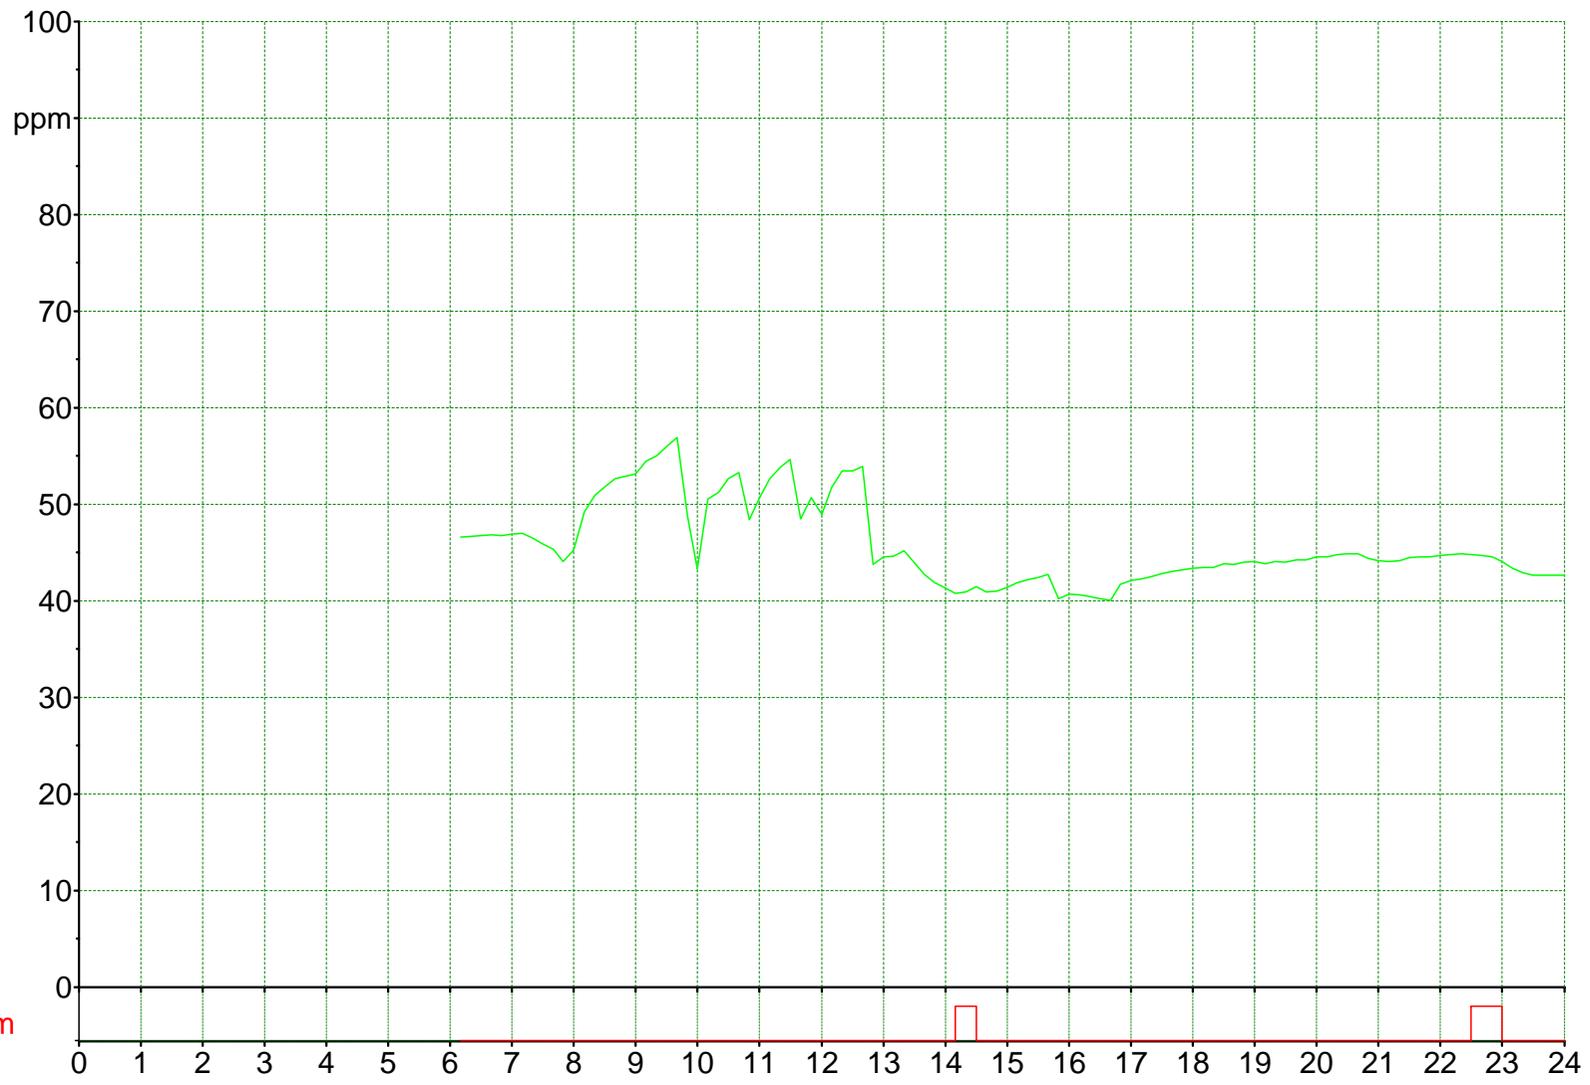

Luftfeuchte
Ventil 1.13 Klassenraum


Luftgüte

Montag 1.11. 2004 F



Bild 402 Musterschule

ErrLeit Auswertung

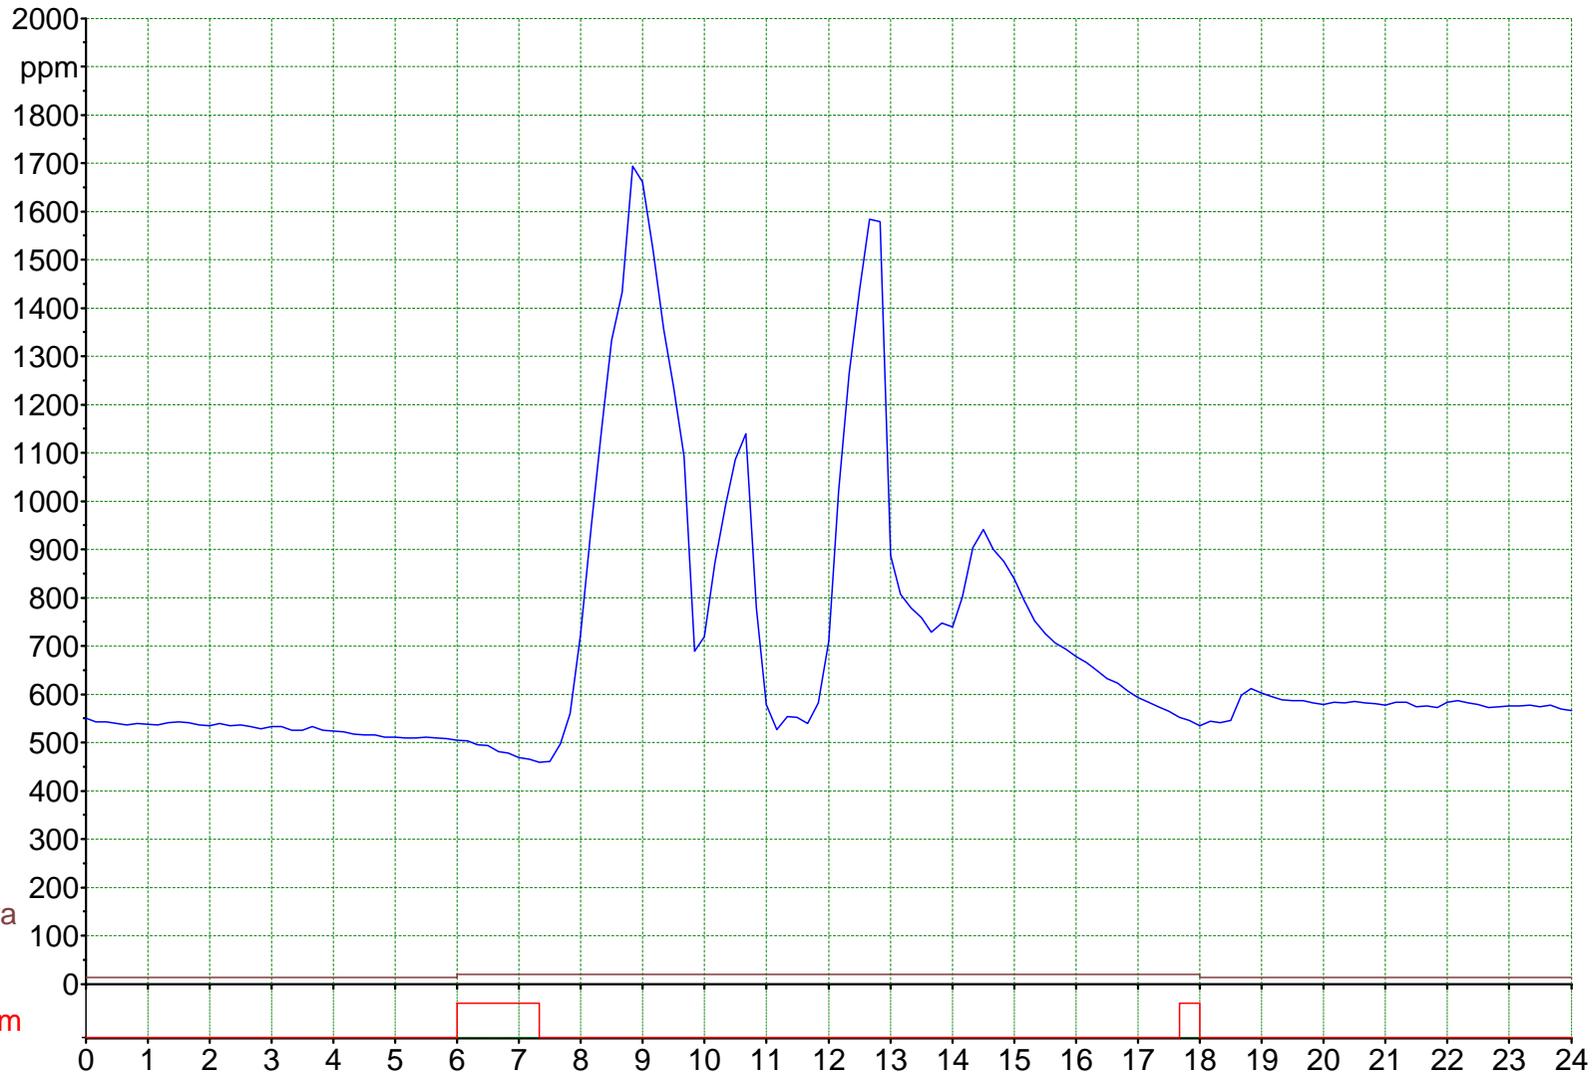


Nutzung 1.13 Klassenra
 Kohlendioxid
 Ventil 1.13 Klassenraum



Bild 403 Musterschule

ErrLeit Auswertung

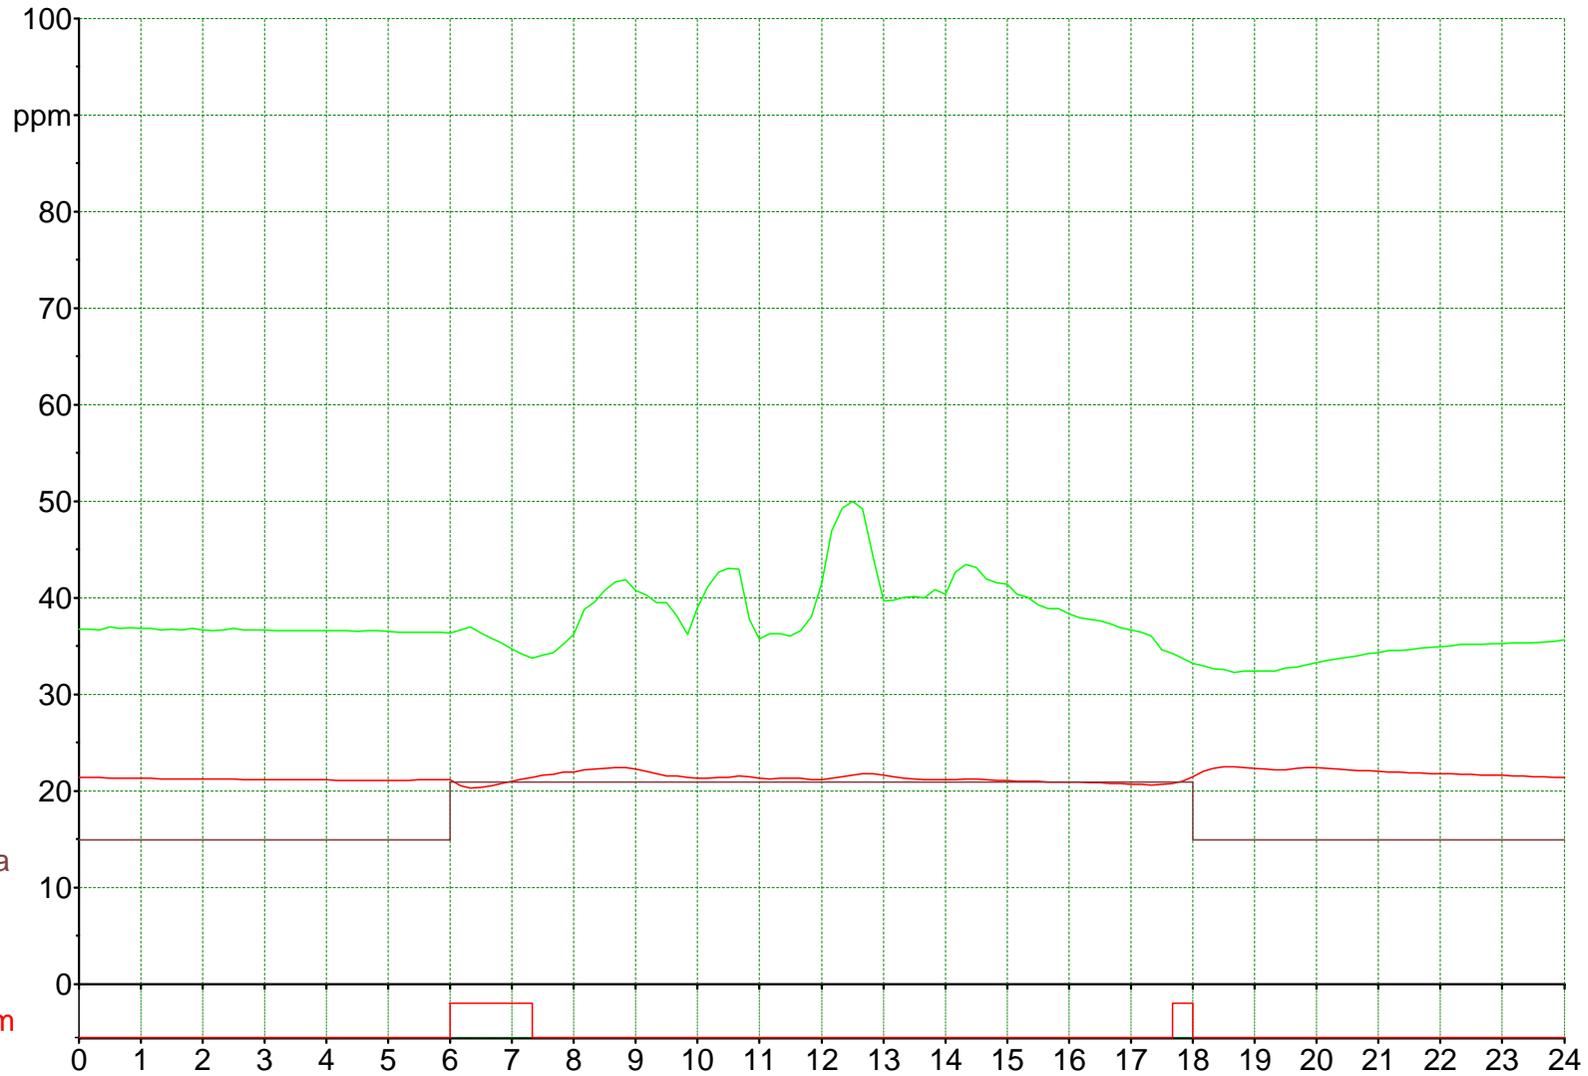

Luftgüte


Mittwoch 12. 1. 2005 F

Nutzung 1.13 Klassenra
 Luftfeuchte
 Raumtemperatur
 Ventil 1.13 Klassenraum



Bild 404 Musterschule

ErrLeit Auswertung

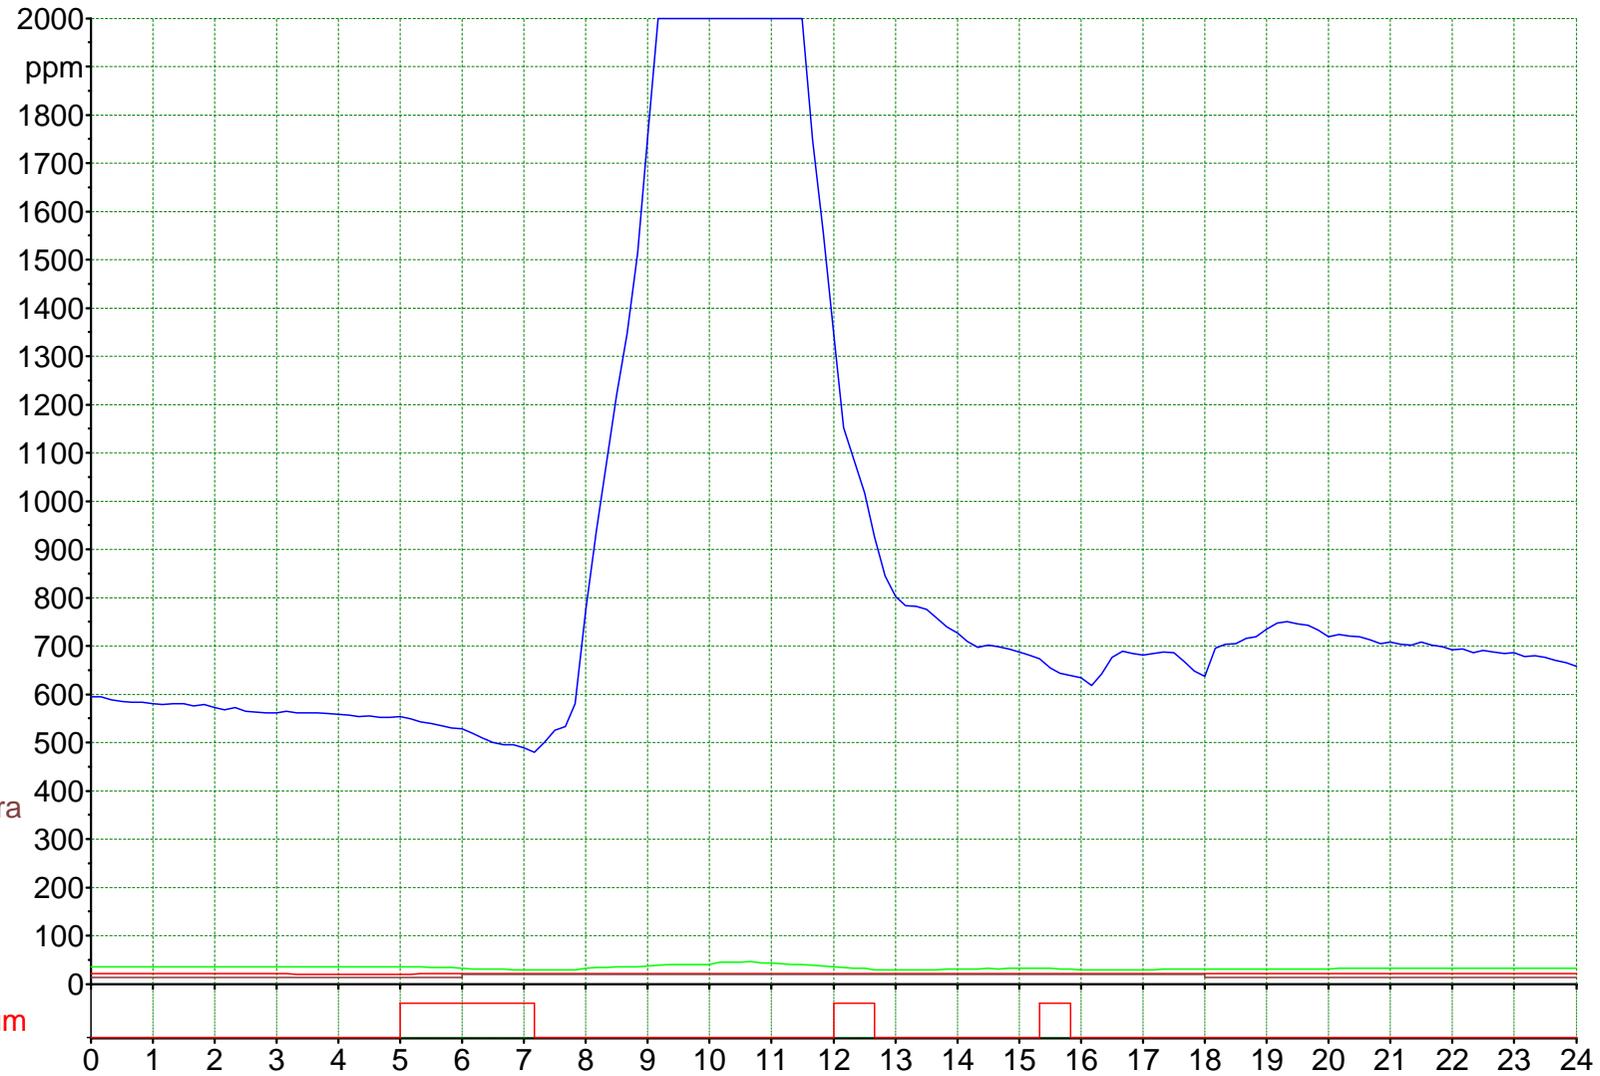


Luftgüte

Freitag 14. 1. 2005 F



Bild 405 Musterschule

ErrLeit Auswertung

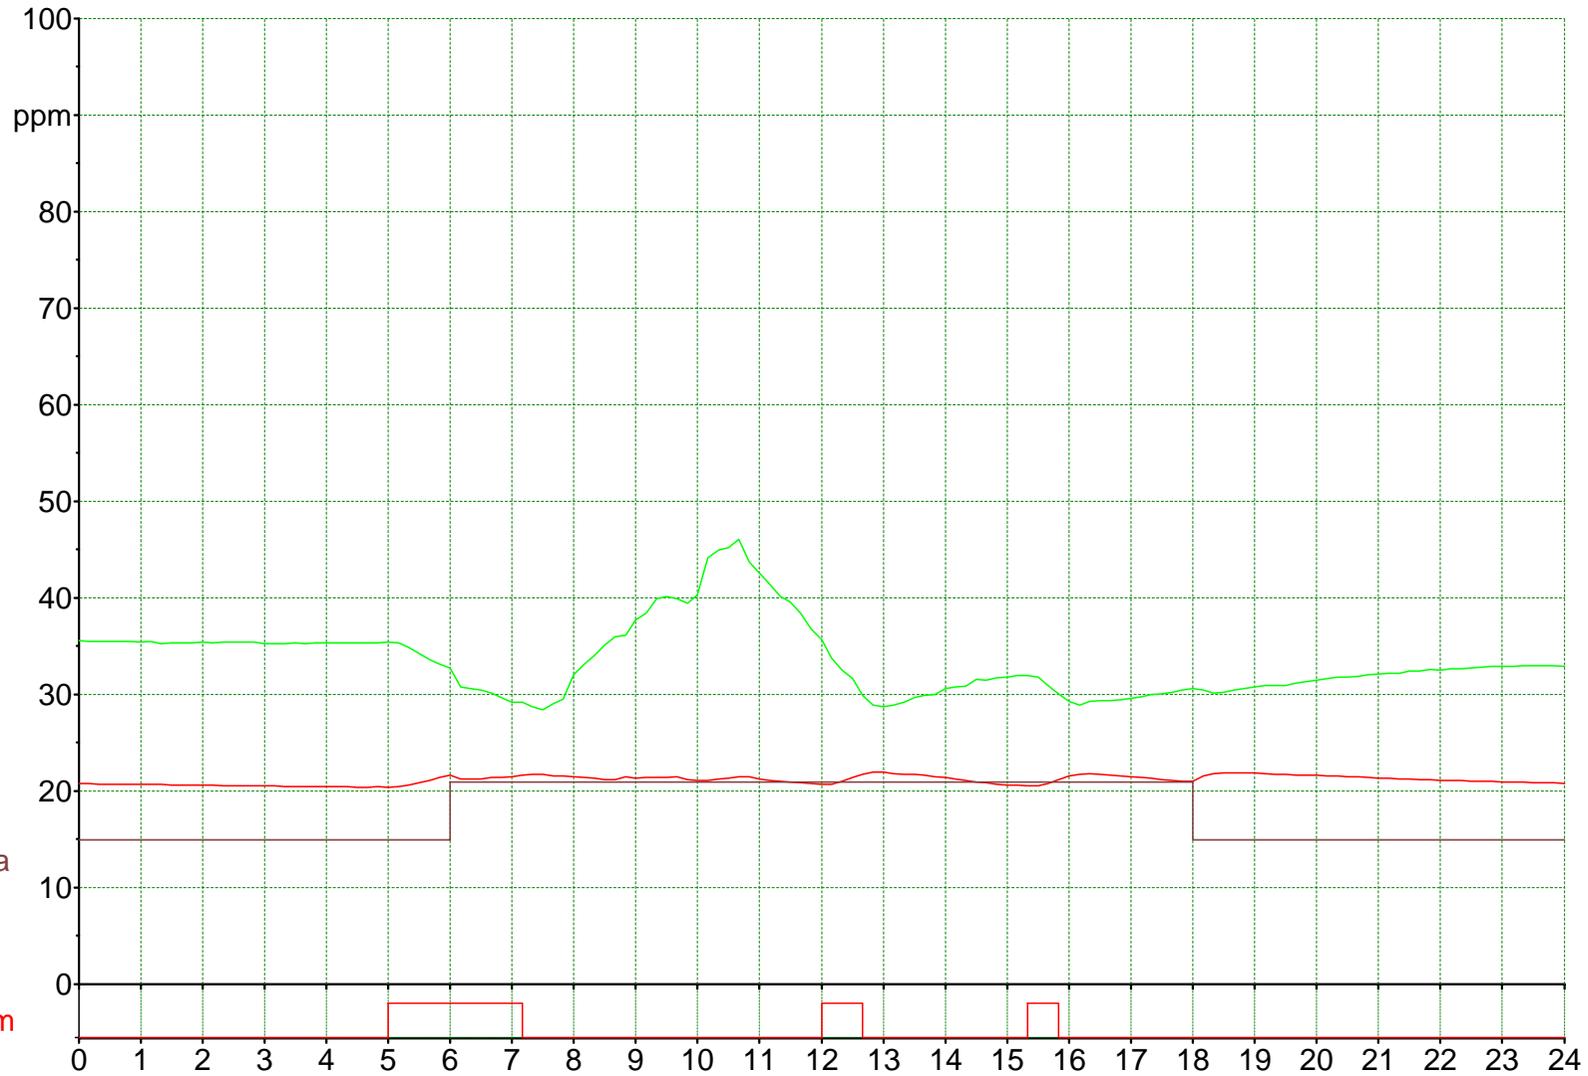

Luftgüte


Freitag 14. 1. 2005 F

Nutzung 1.13 Klassenra
 Luftfeuchte
 Raumtemperatur
 Ventil 1.13 Klassenraum



Bild 406 Musterschule

ErrLeit Auswertung

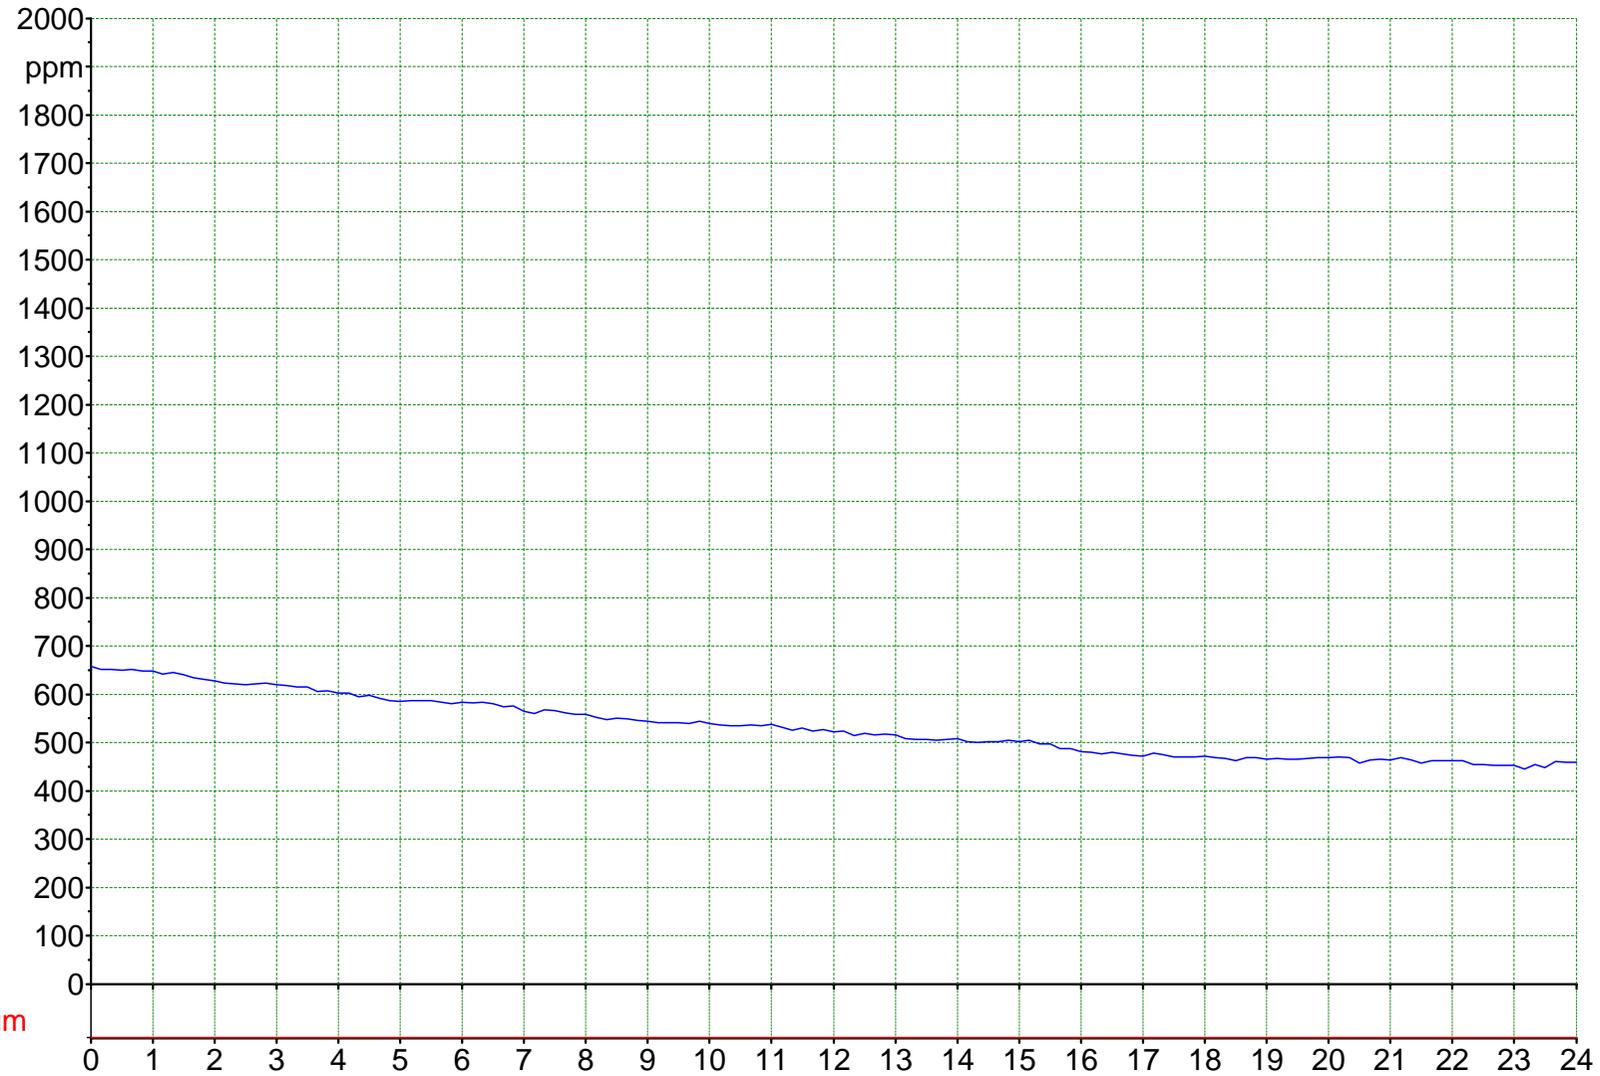

Kohlendioxid

Ventil 1.13 Klassenraum

Luftgüte

Samstag 15. 1. 2005 F



Bild 407 Musterschule

ErrLeit Auswertung



Luftgüte


Samstag 15. 1. 2005 F

Luftfeuchte
Raumtemperatur
Ventil 1.13 Klassenraum



Bild 408 Musterschule

ErrLeit Auswertung

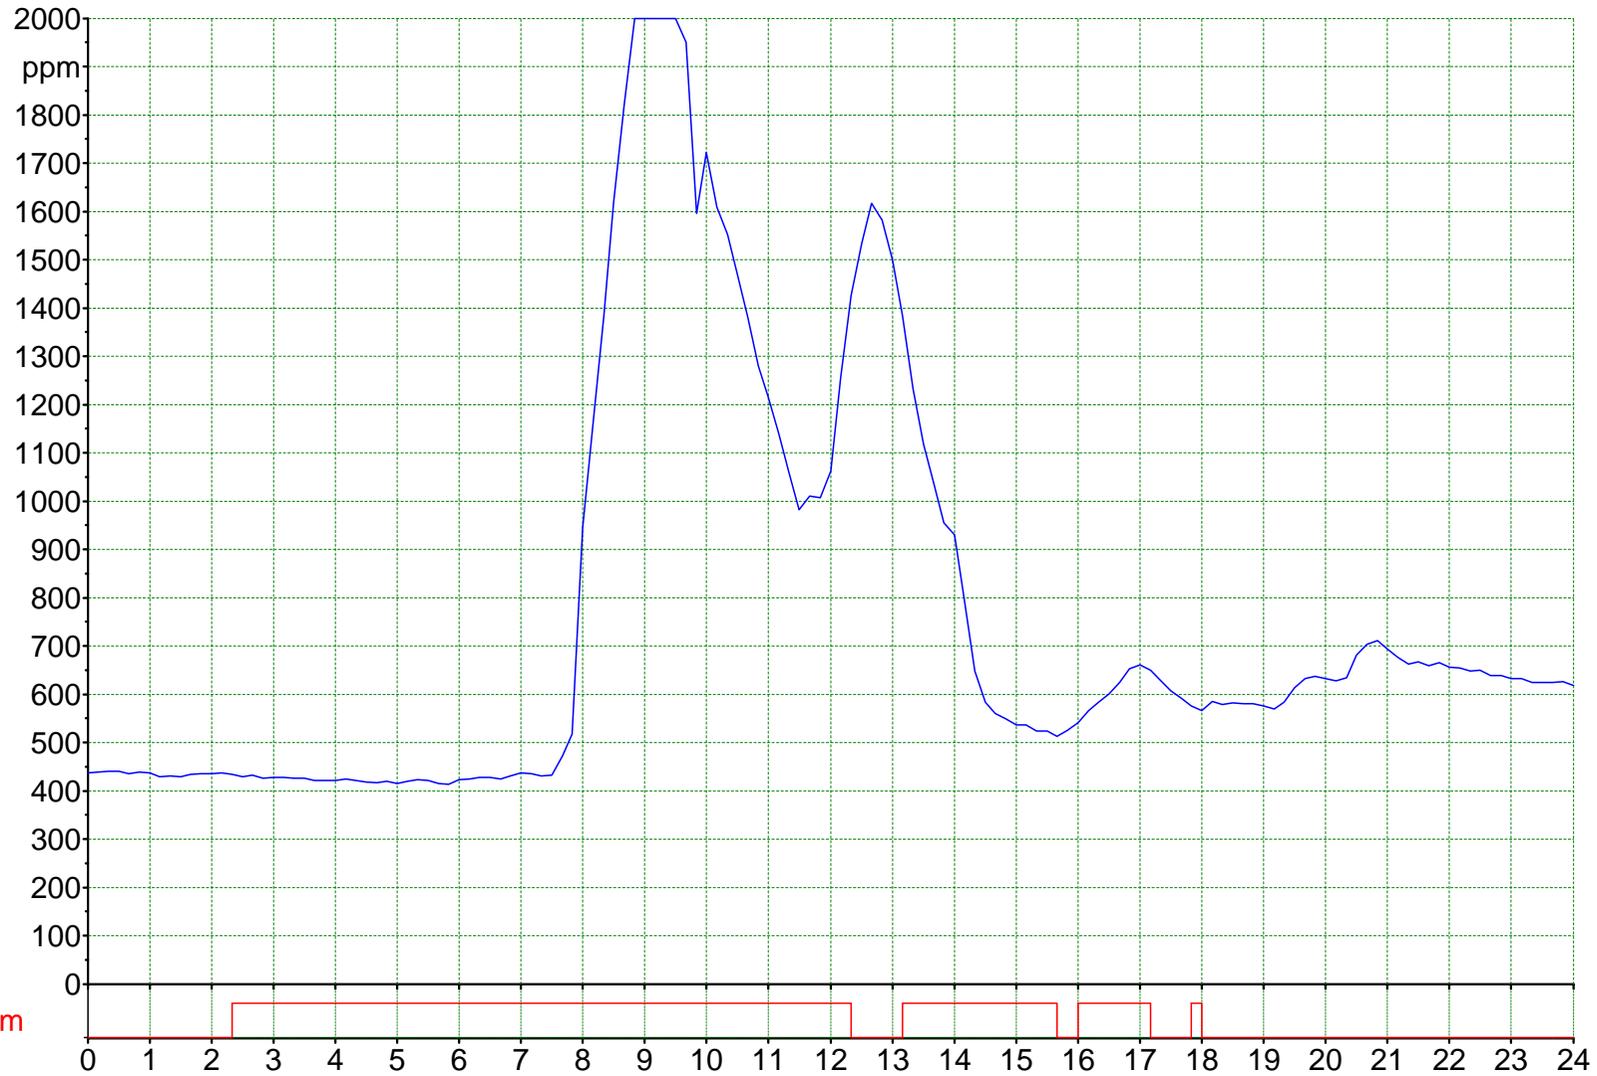

Kohlendioxid

Ventil 1.13 Klassenraum

Luftgüte

Montag 17. 1. 2005 F



Bild 409 Musterschule

ErrLeit Auswertung




Luftgüte

Montag 17. 1. 2005 F


Nutzung 1.13 Klassenra
 Luffeuchte
 Raumtemperatur
 Ventil 1.13 Klassenraum

NT HT Außentemperatur Mitteltemperatur

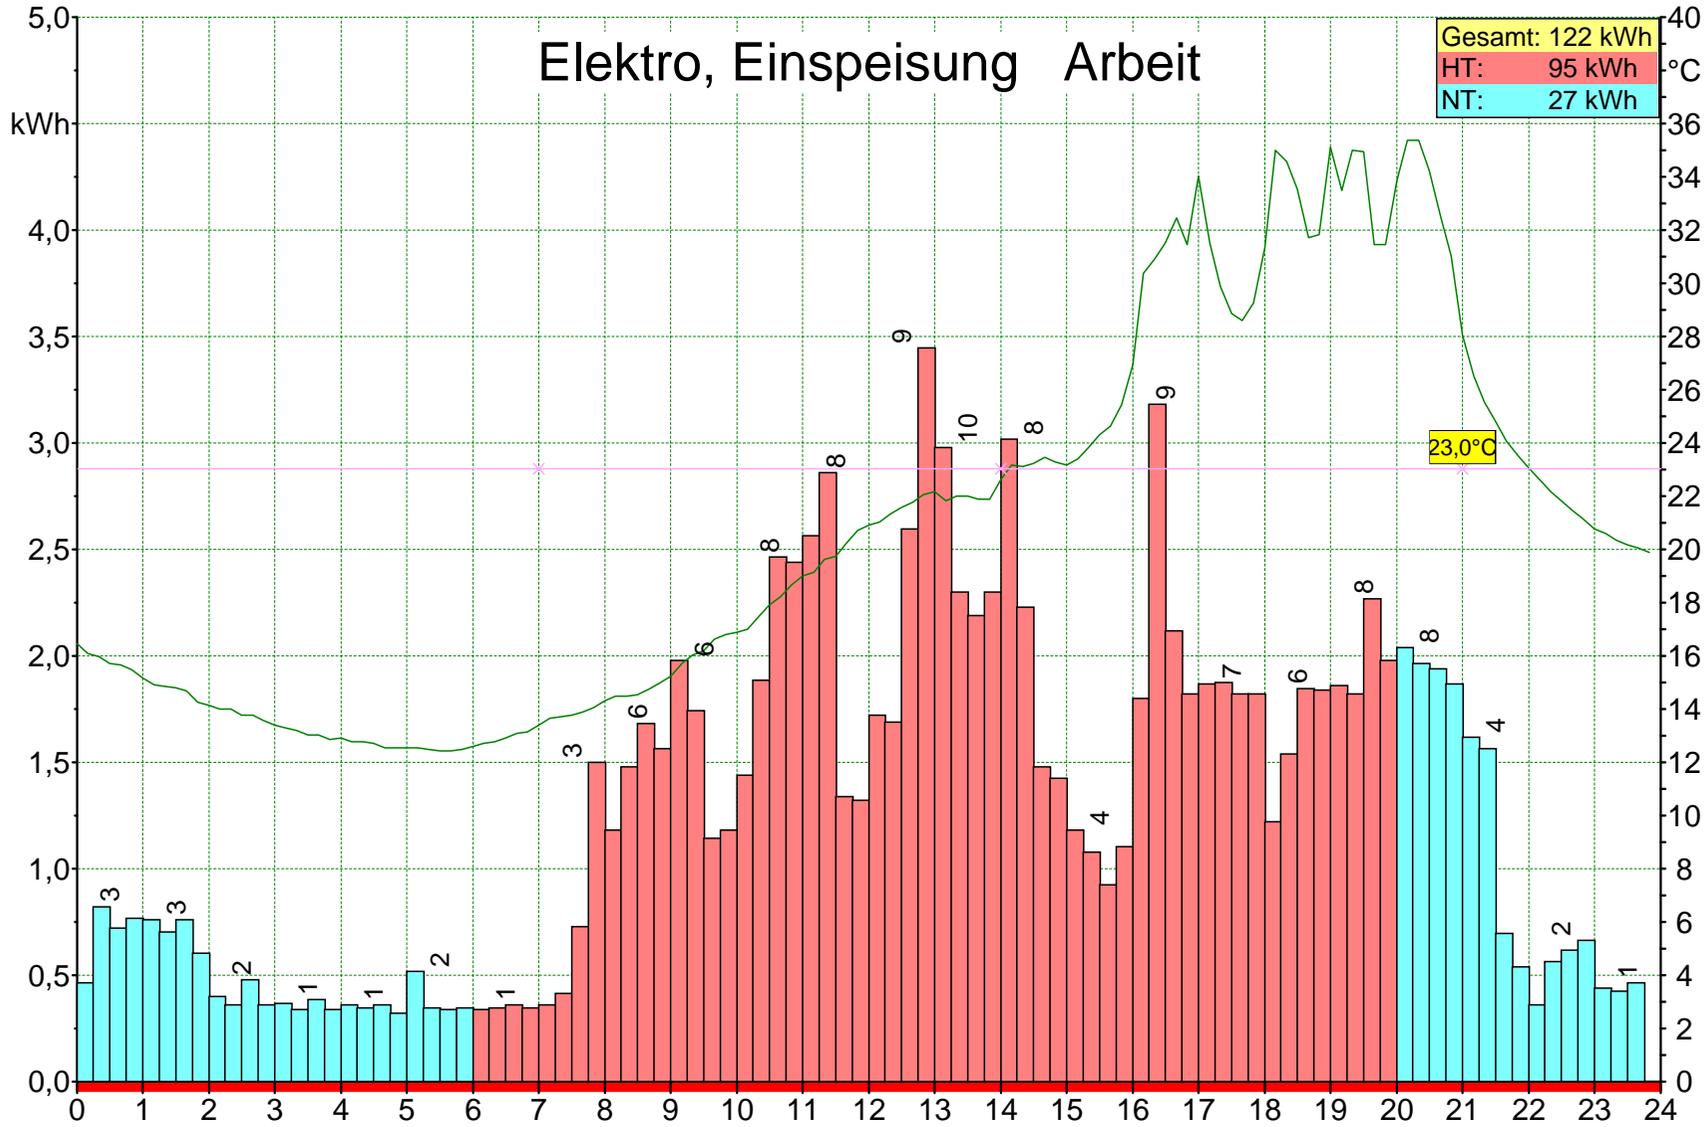


Zeitachse:  Normal  Ferien  Feiertag  Wochenende


NT HT Außentemperatur Mitteltemperatur

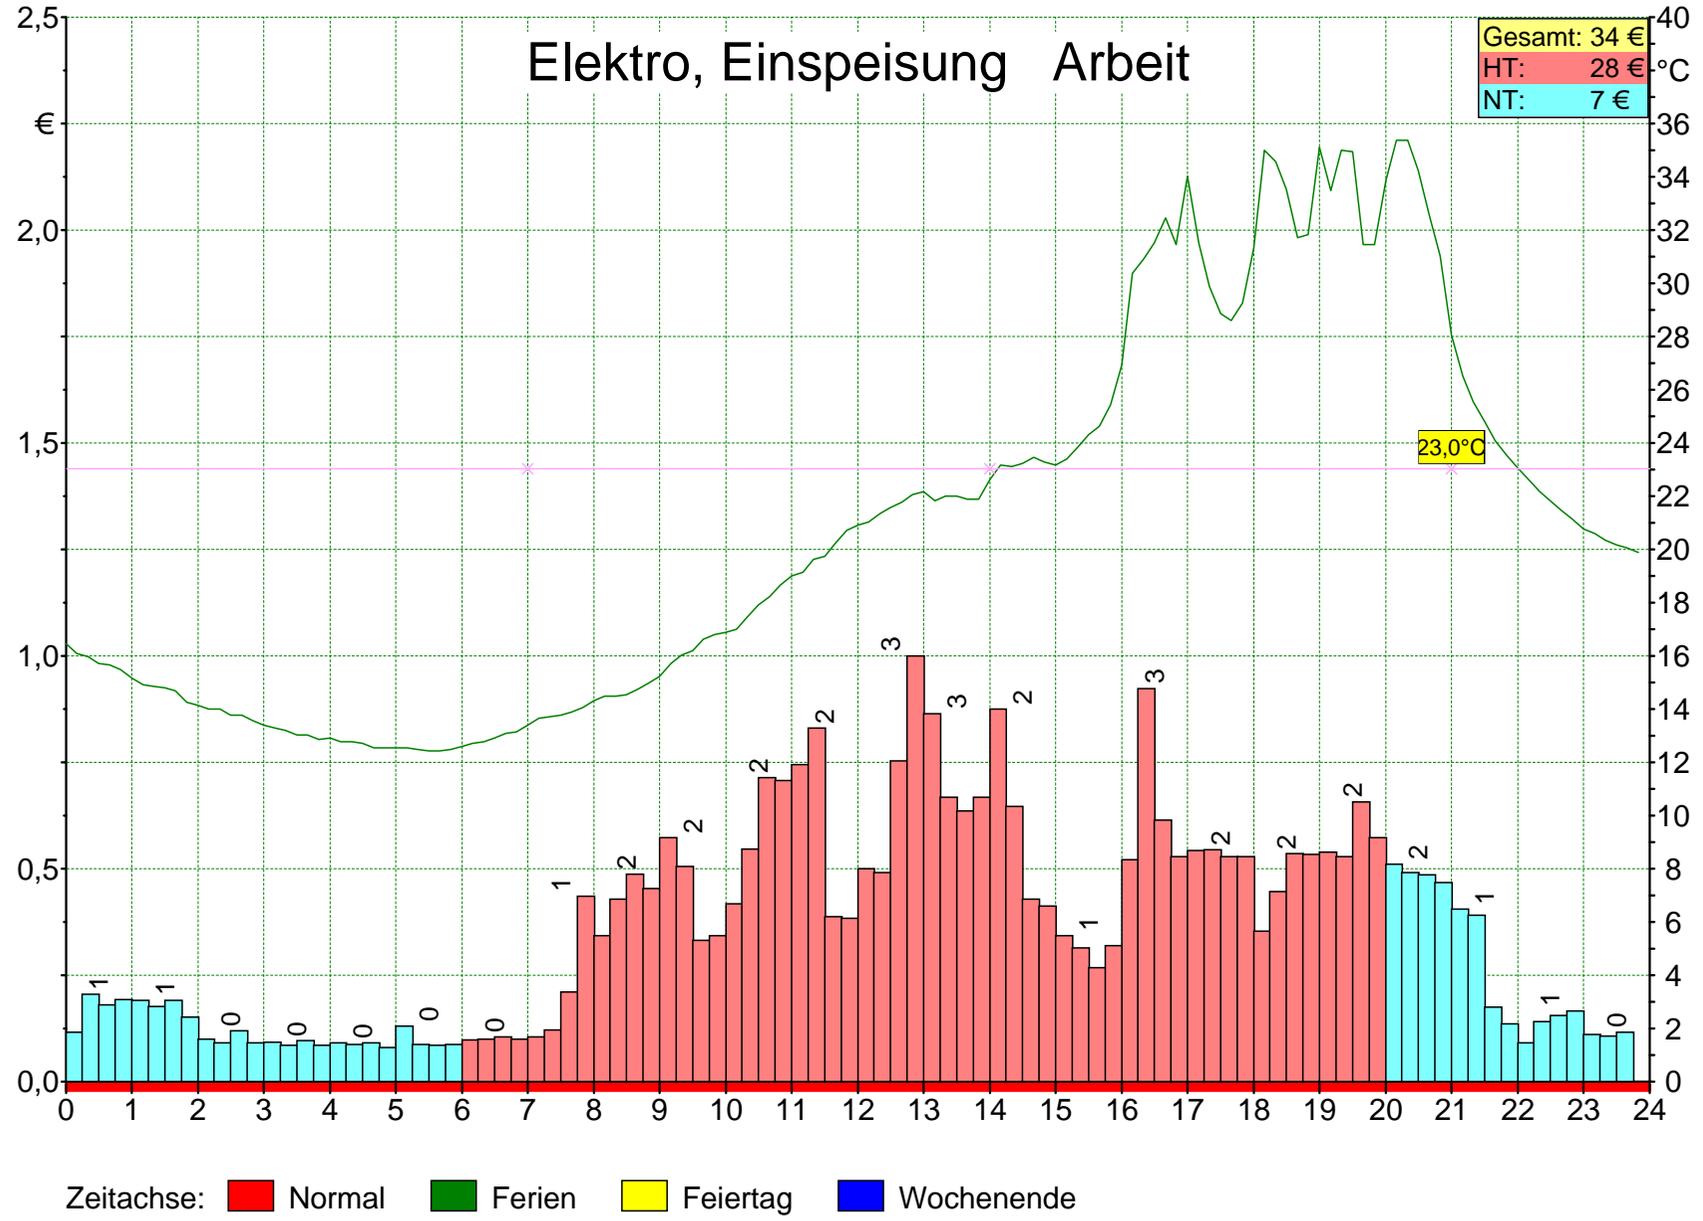


Leistung NT Leistung HT Außentemperatur Mitteltemperatur

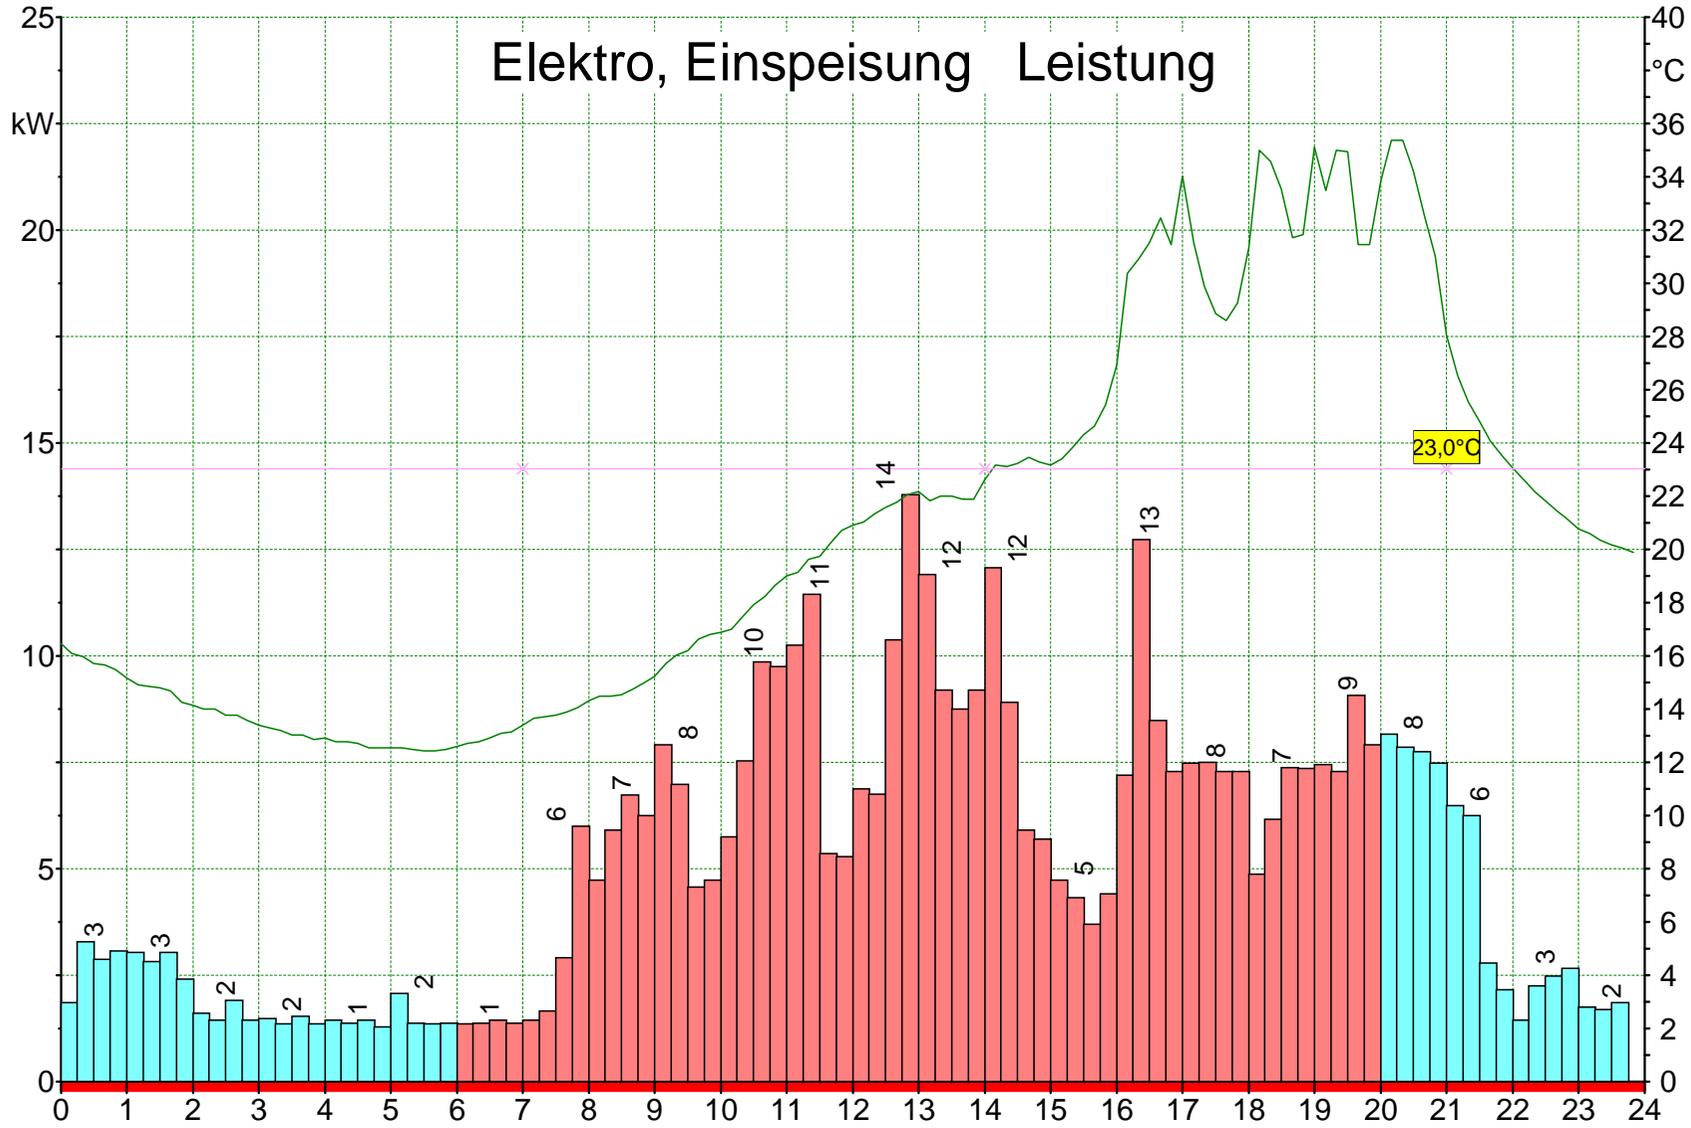

Zeitachse: Normal Ferien Feiertag Wochenende

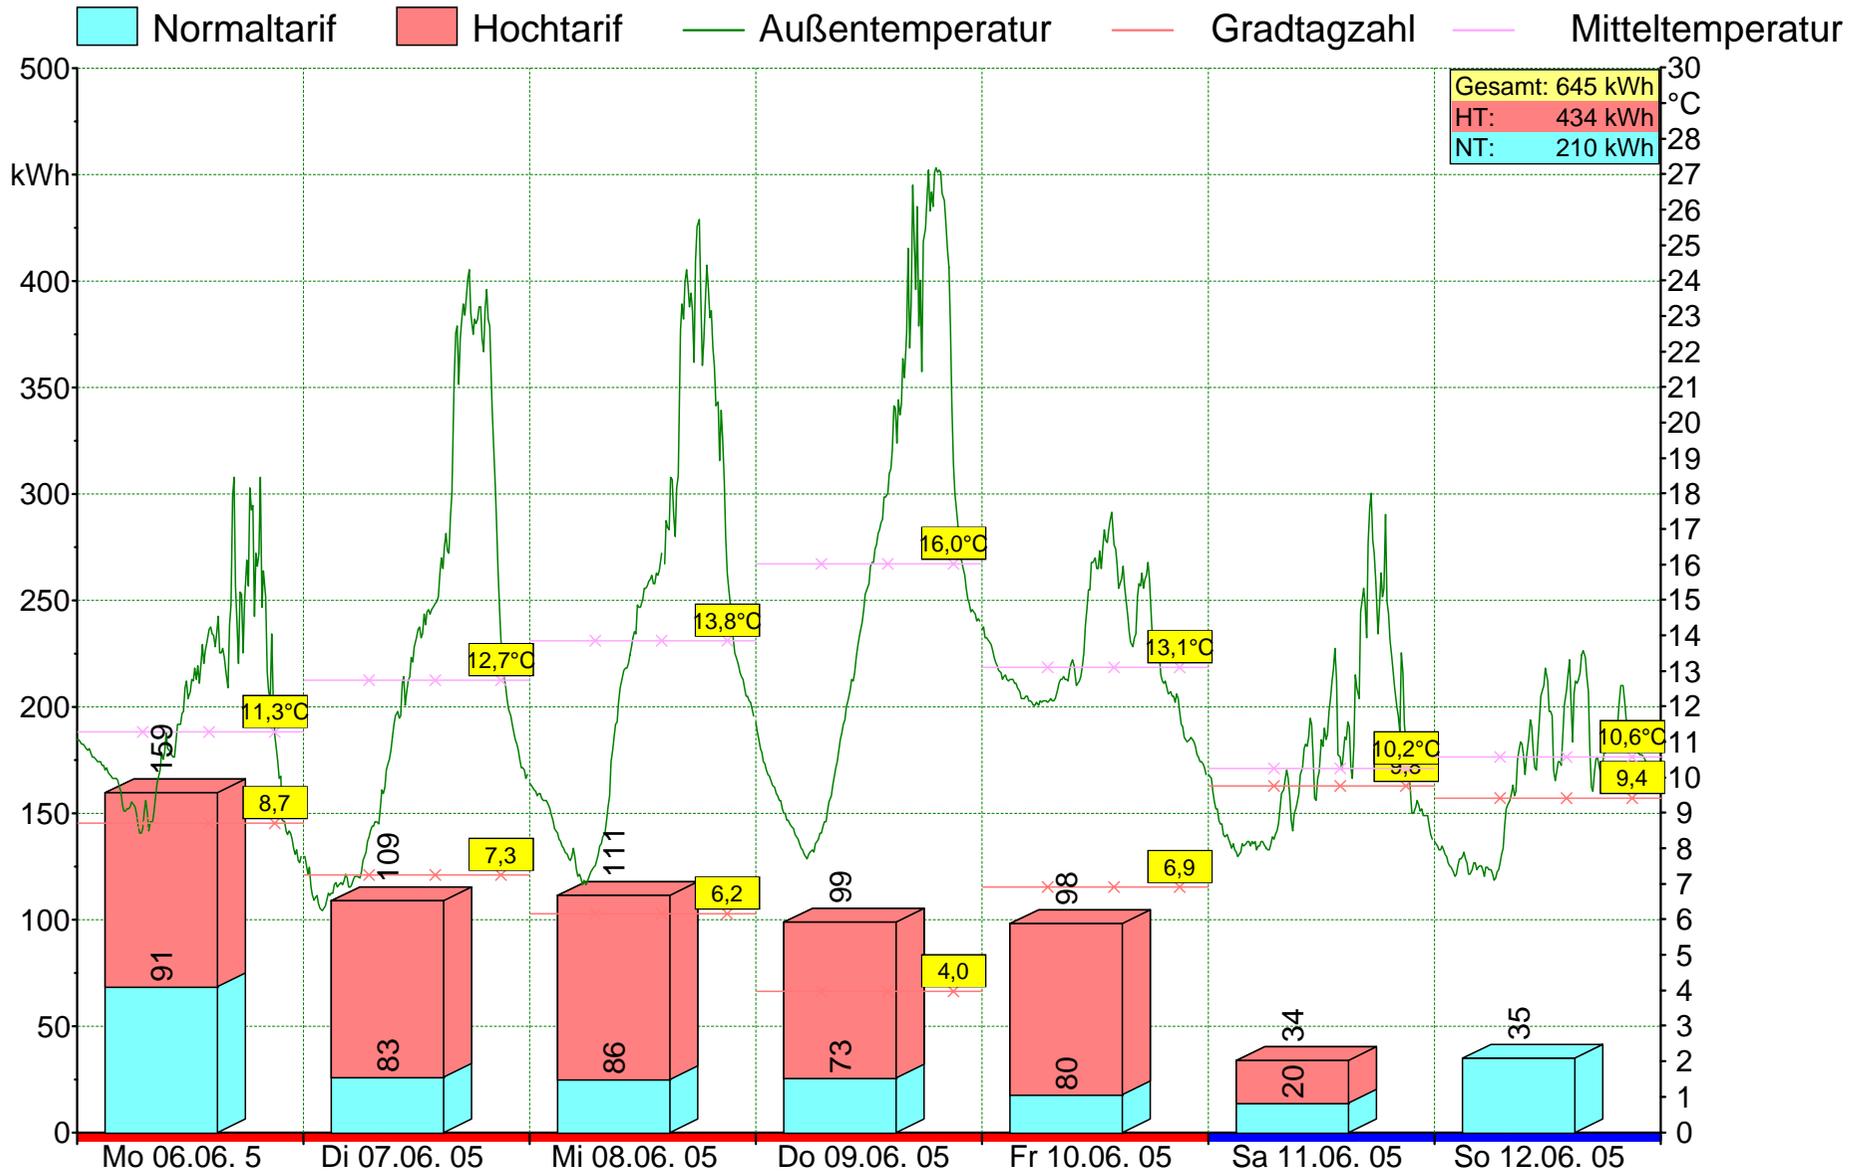


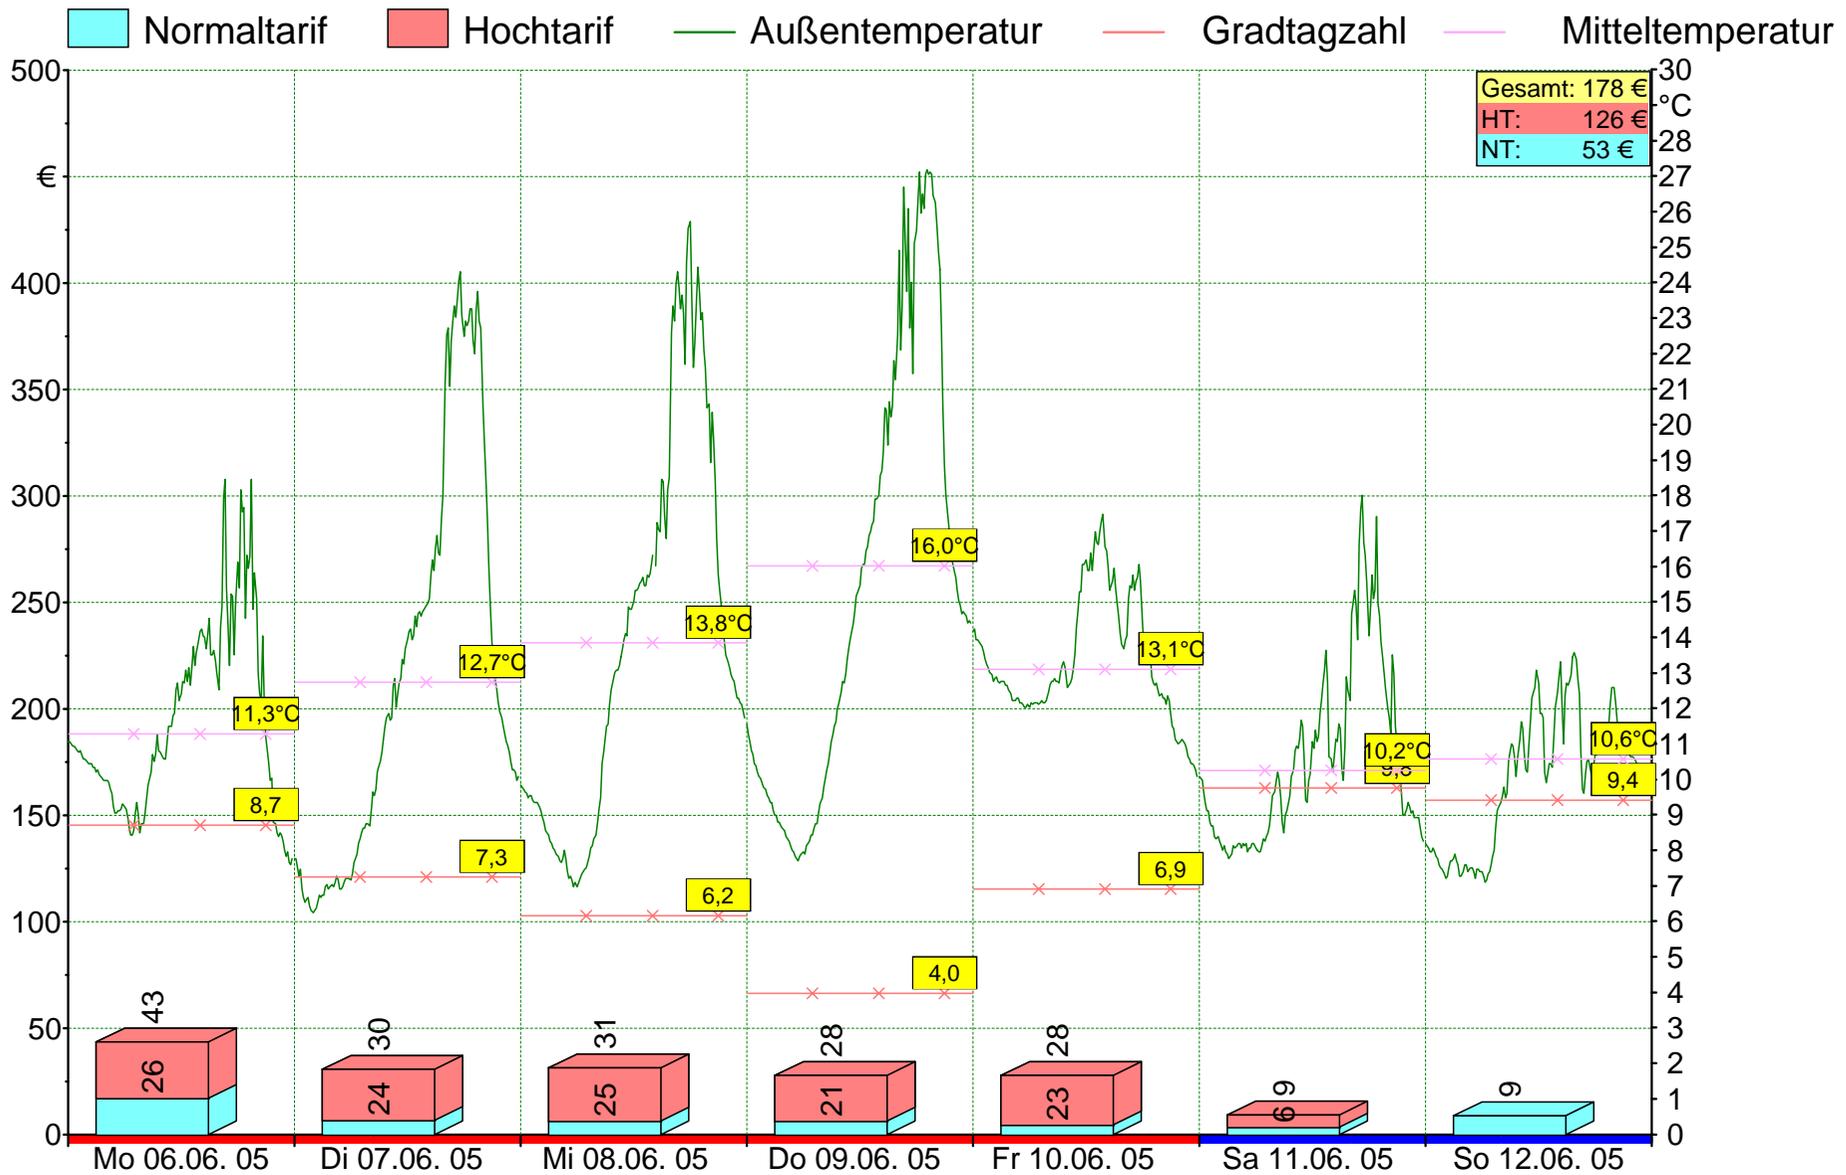



Elektro, Einspeisung


■ Normal ■ Feiertag
■ Ferien ■ Wochenende


KW 24/2005 6. 6. - 12. 6.

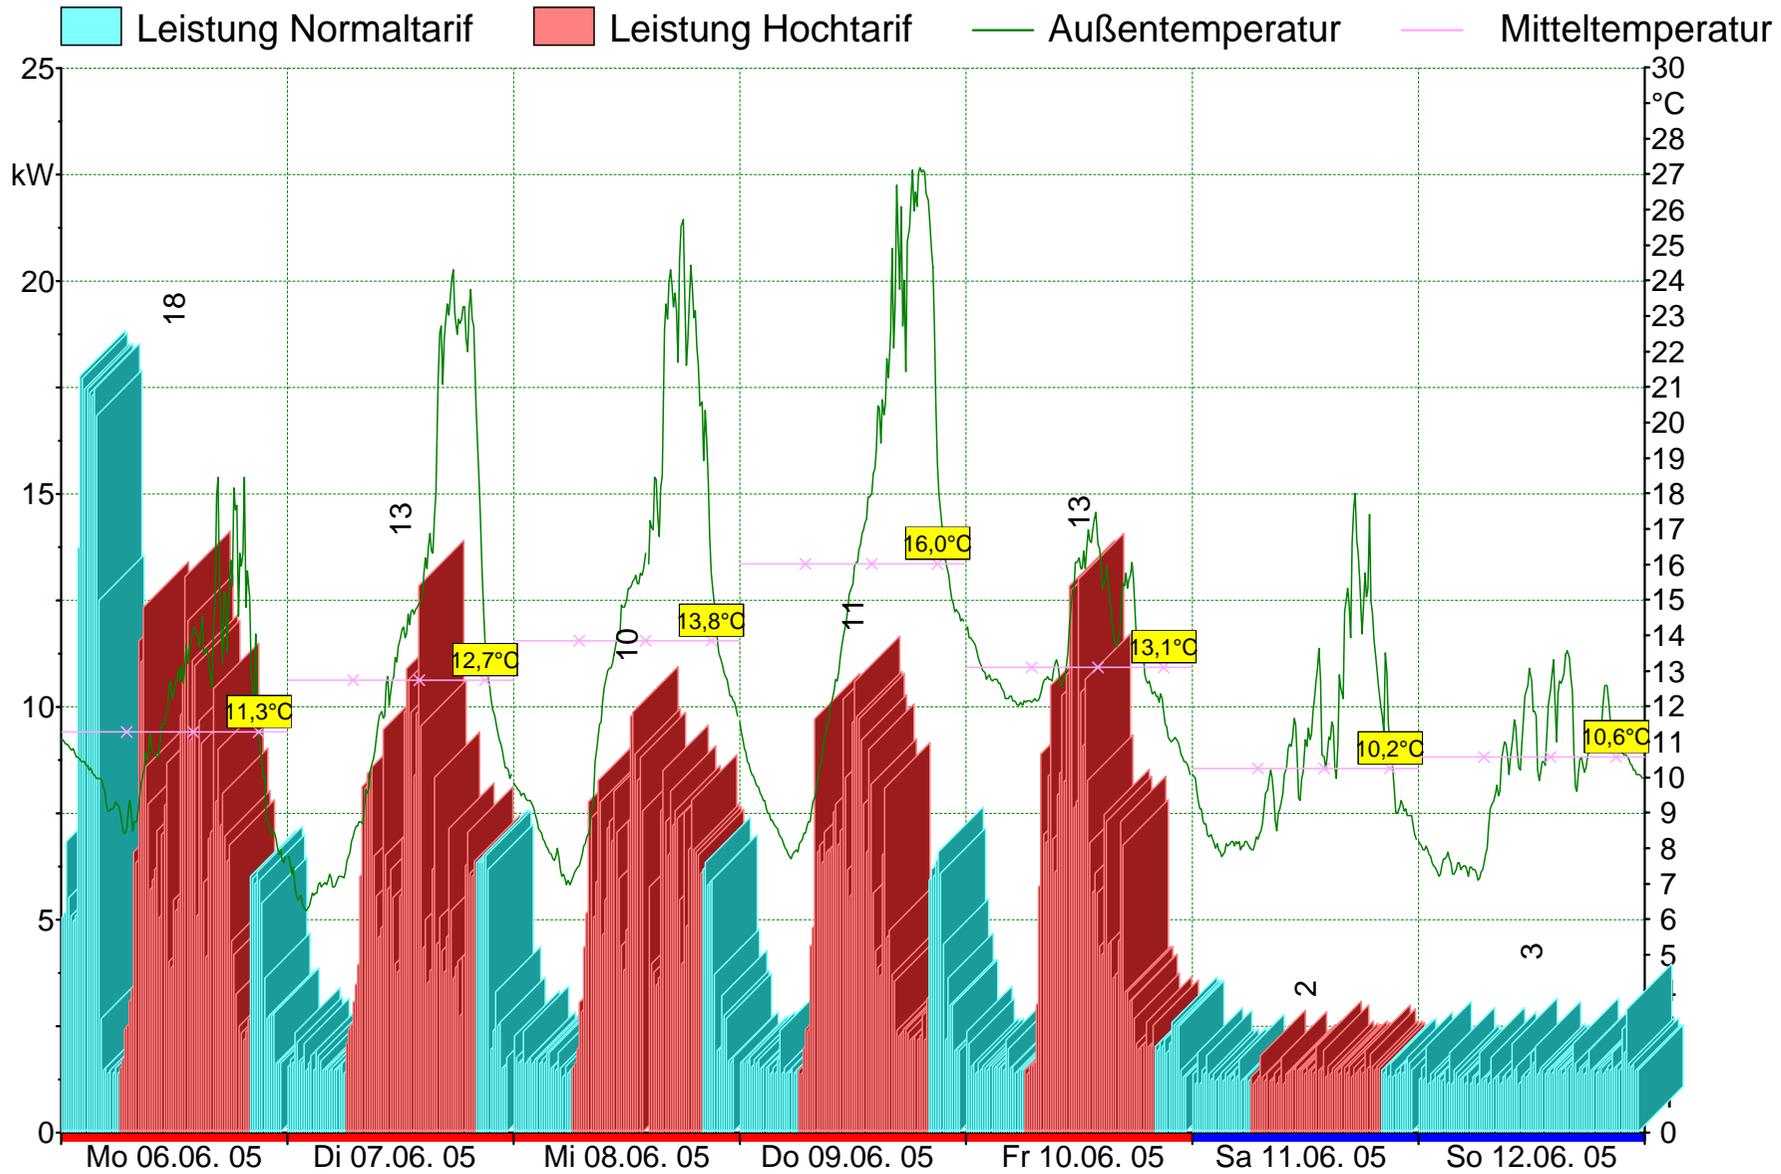


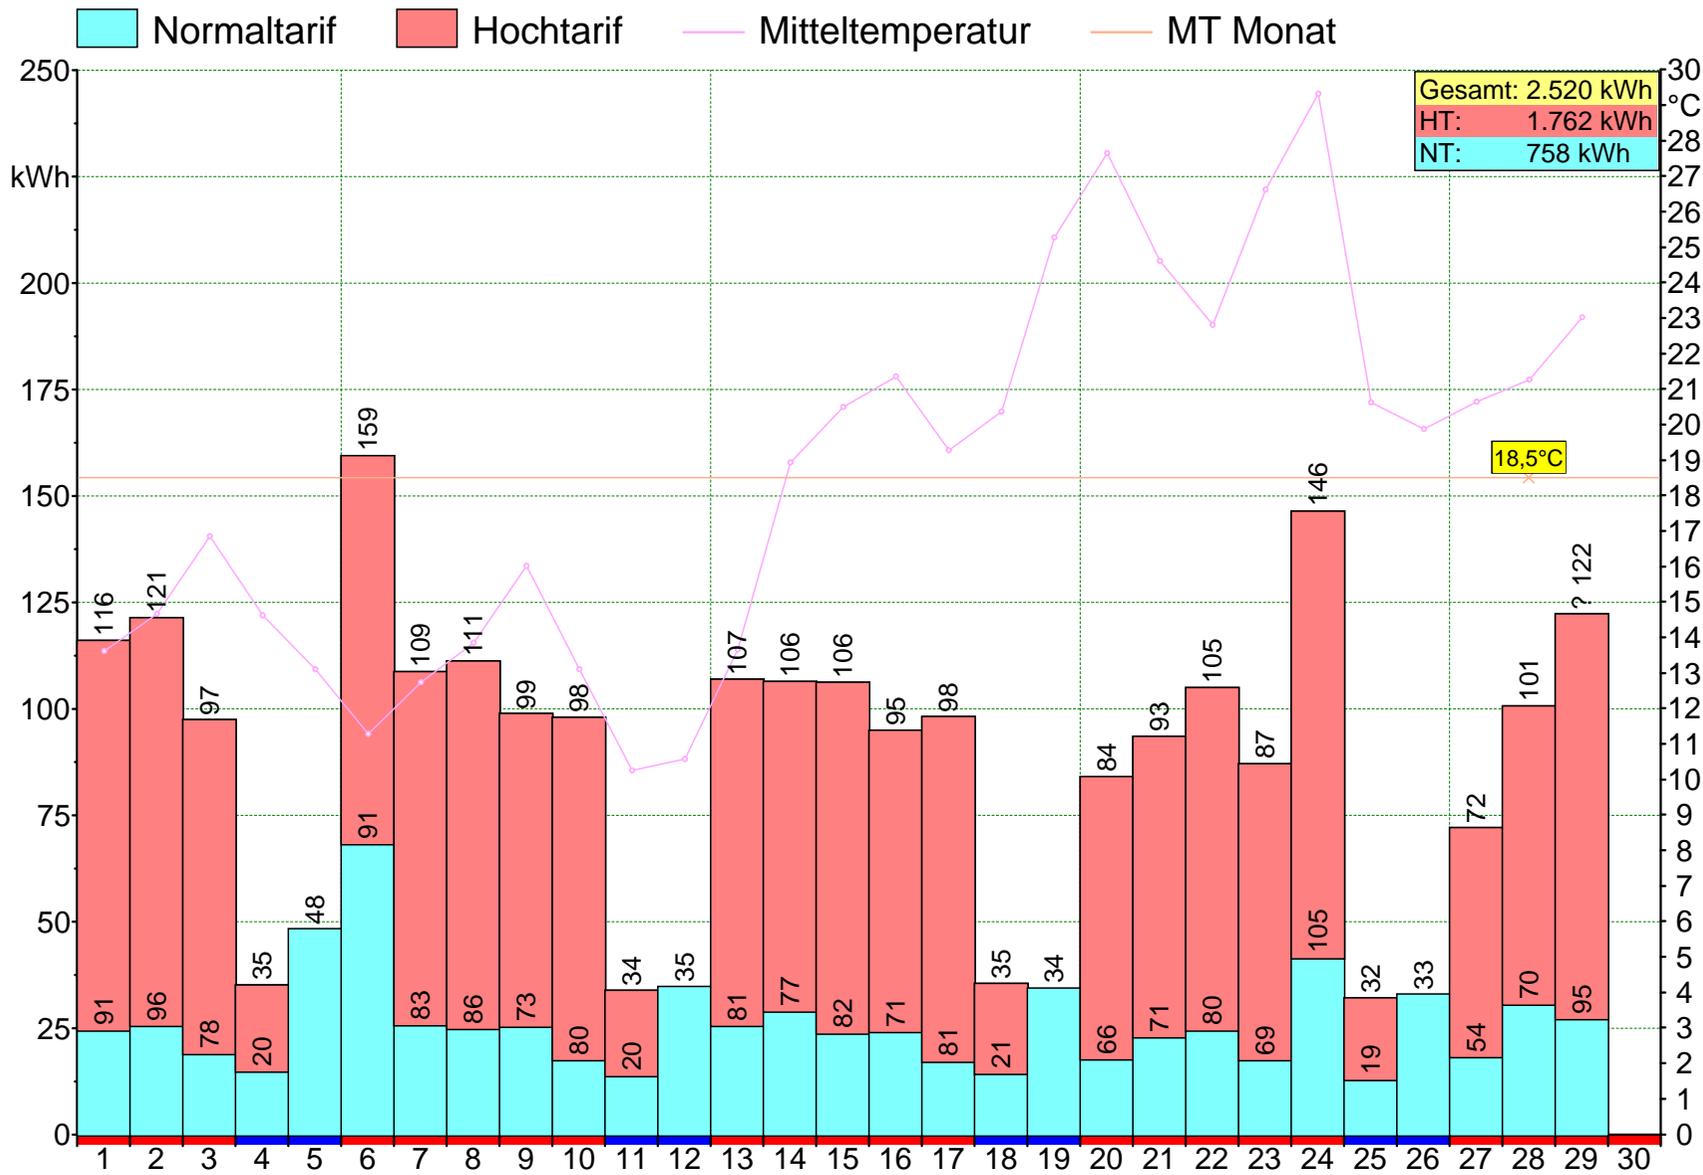


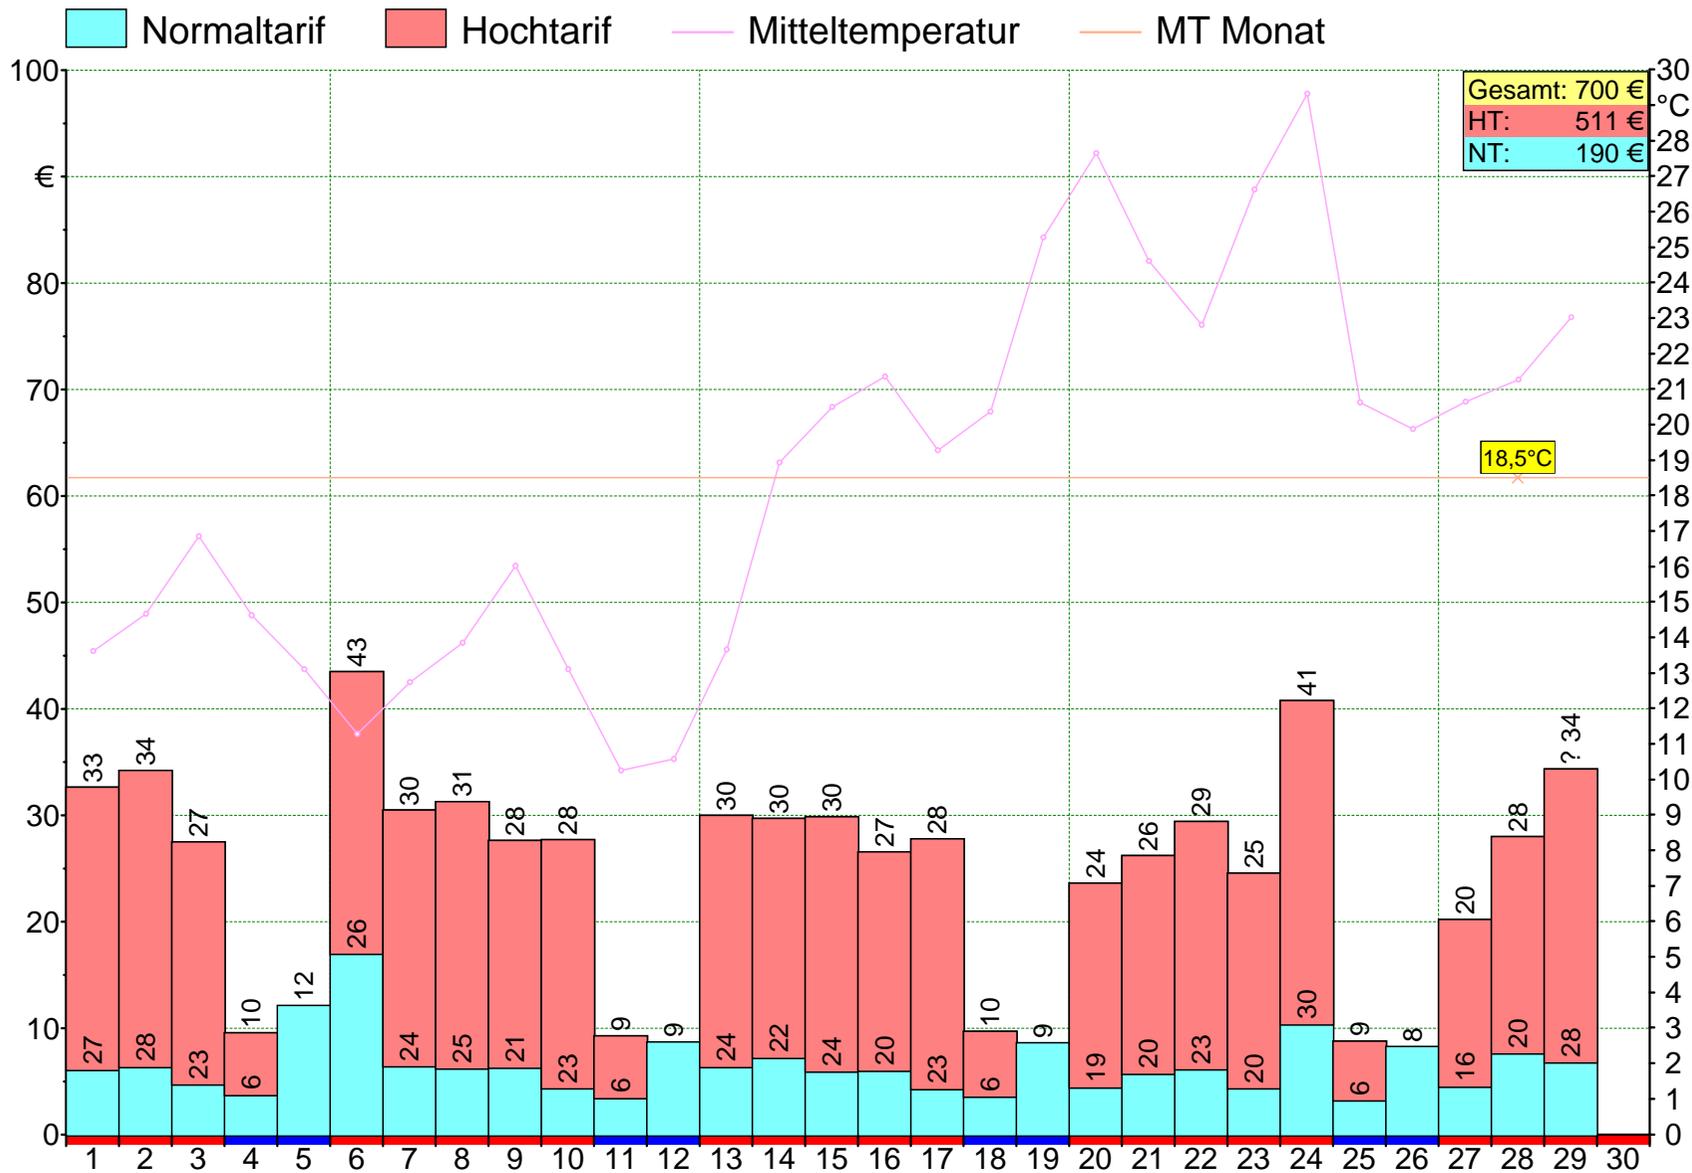

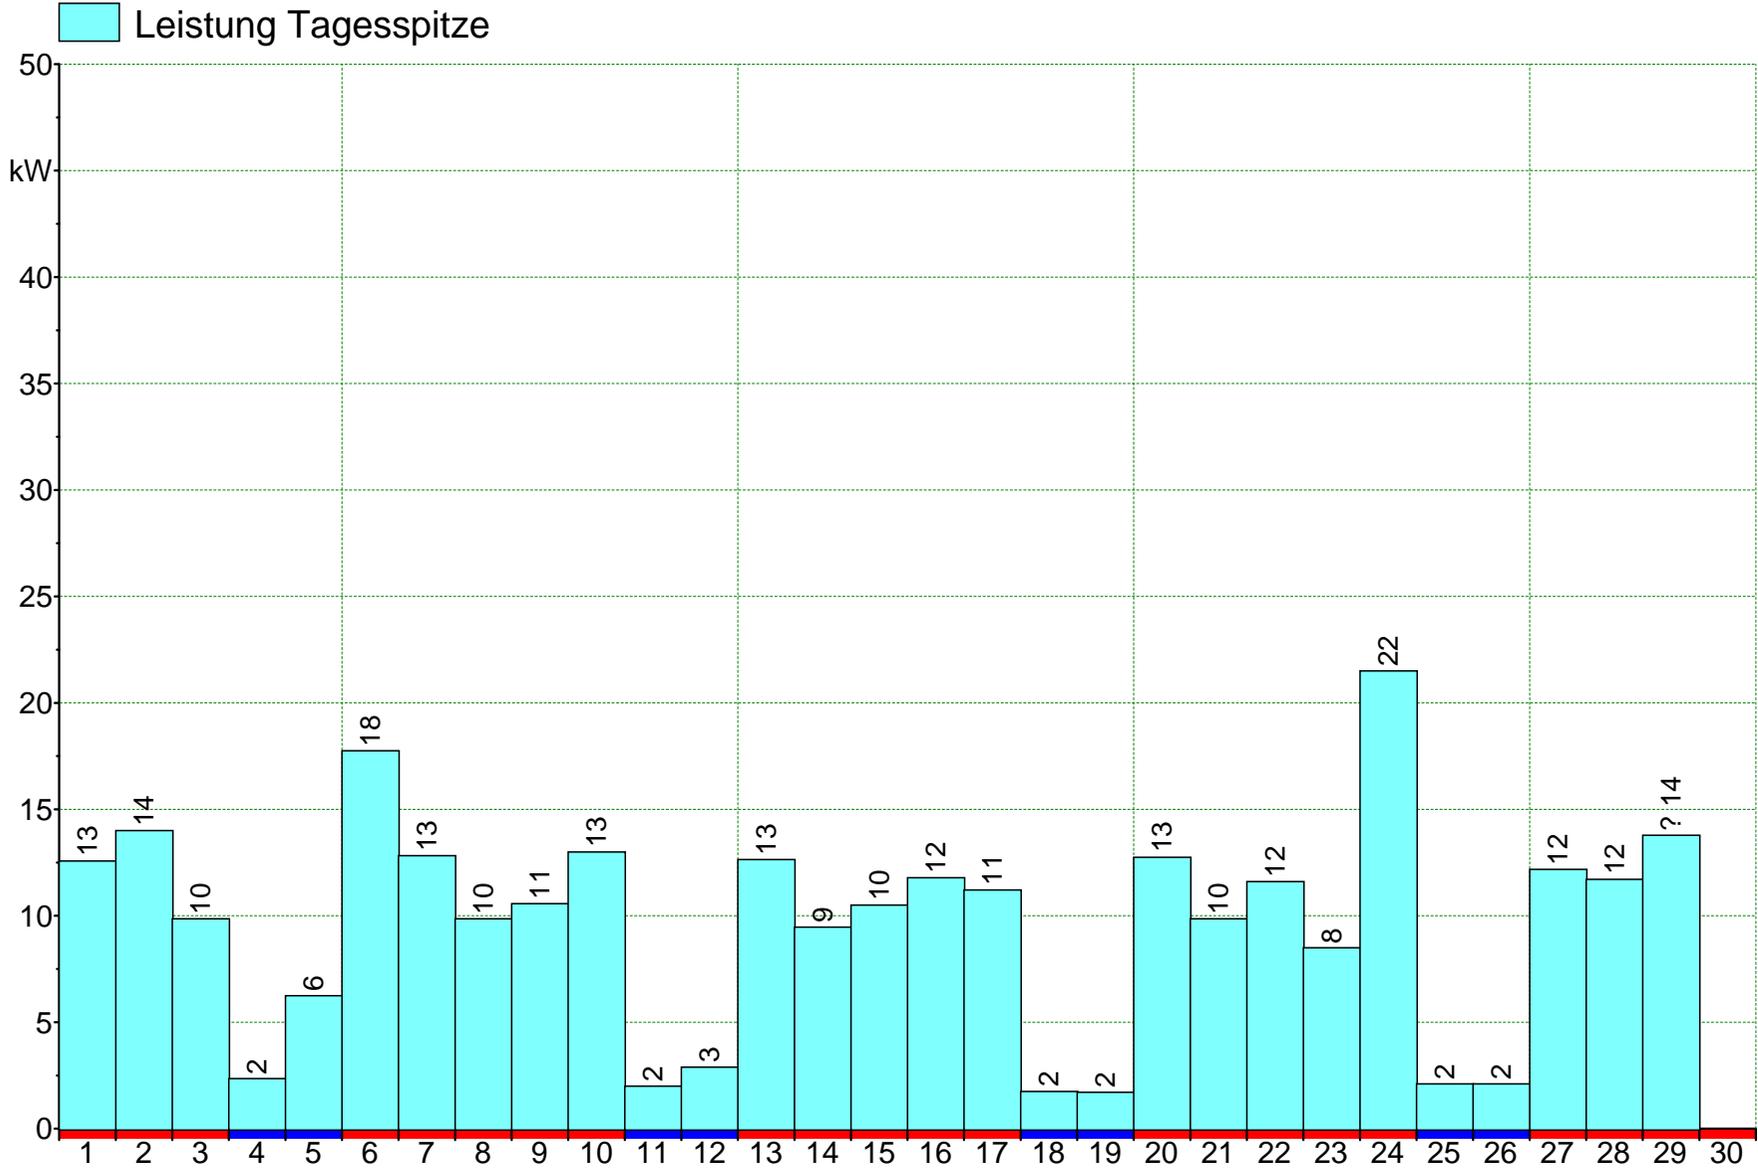

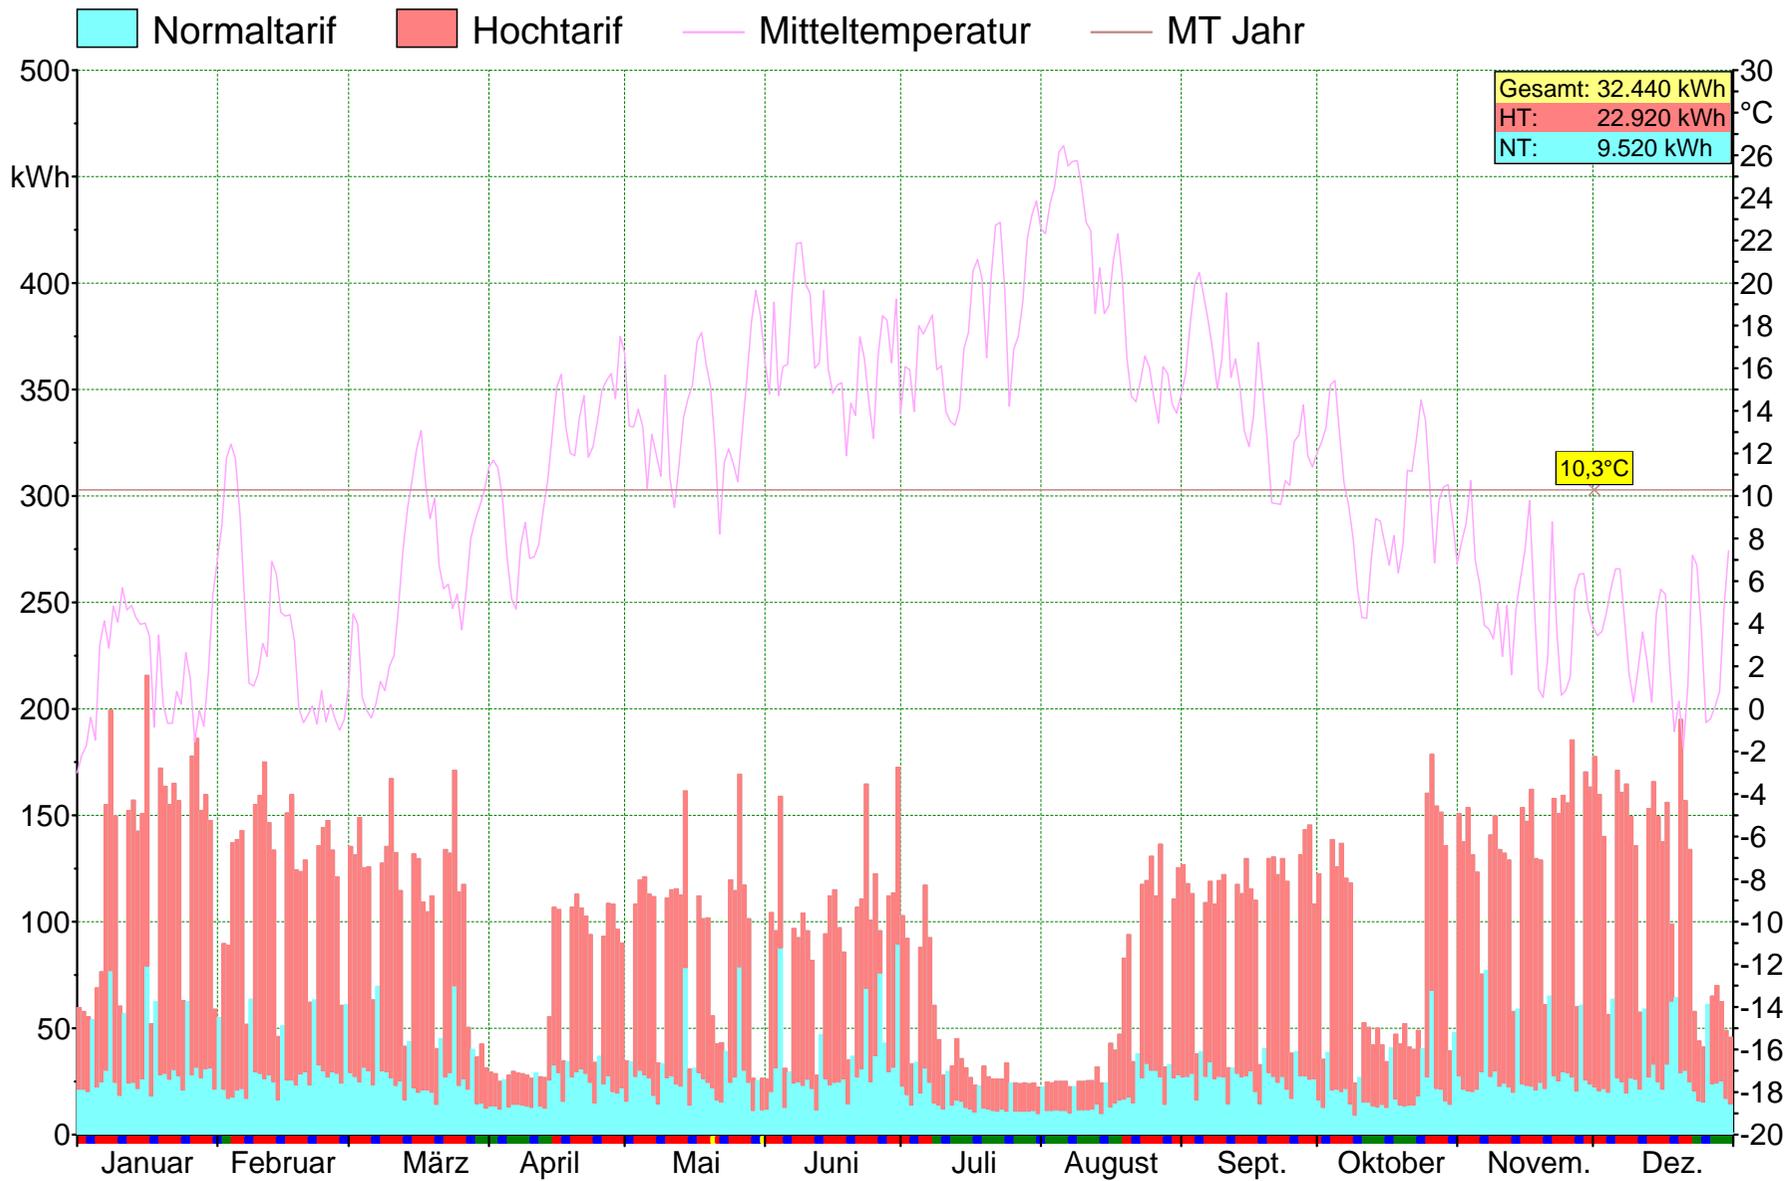

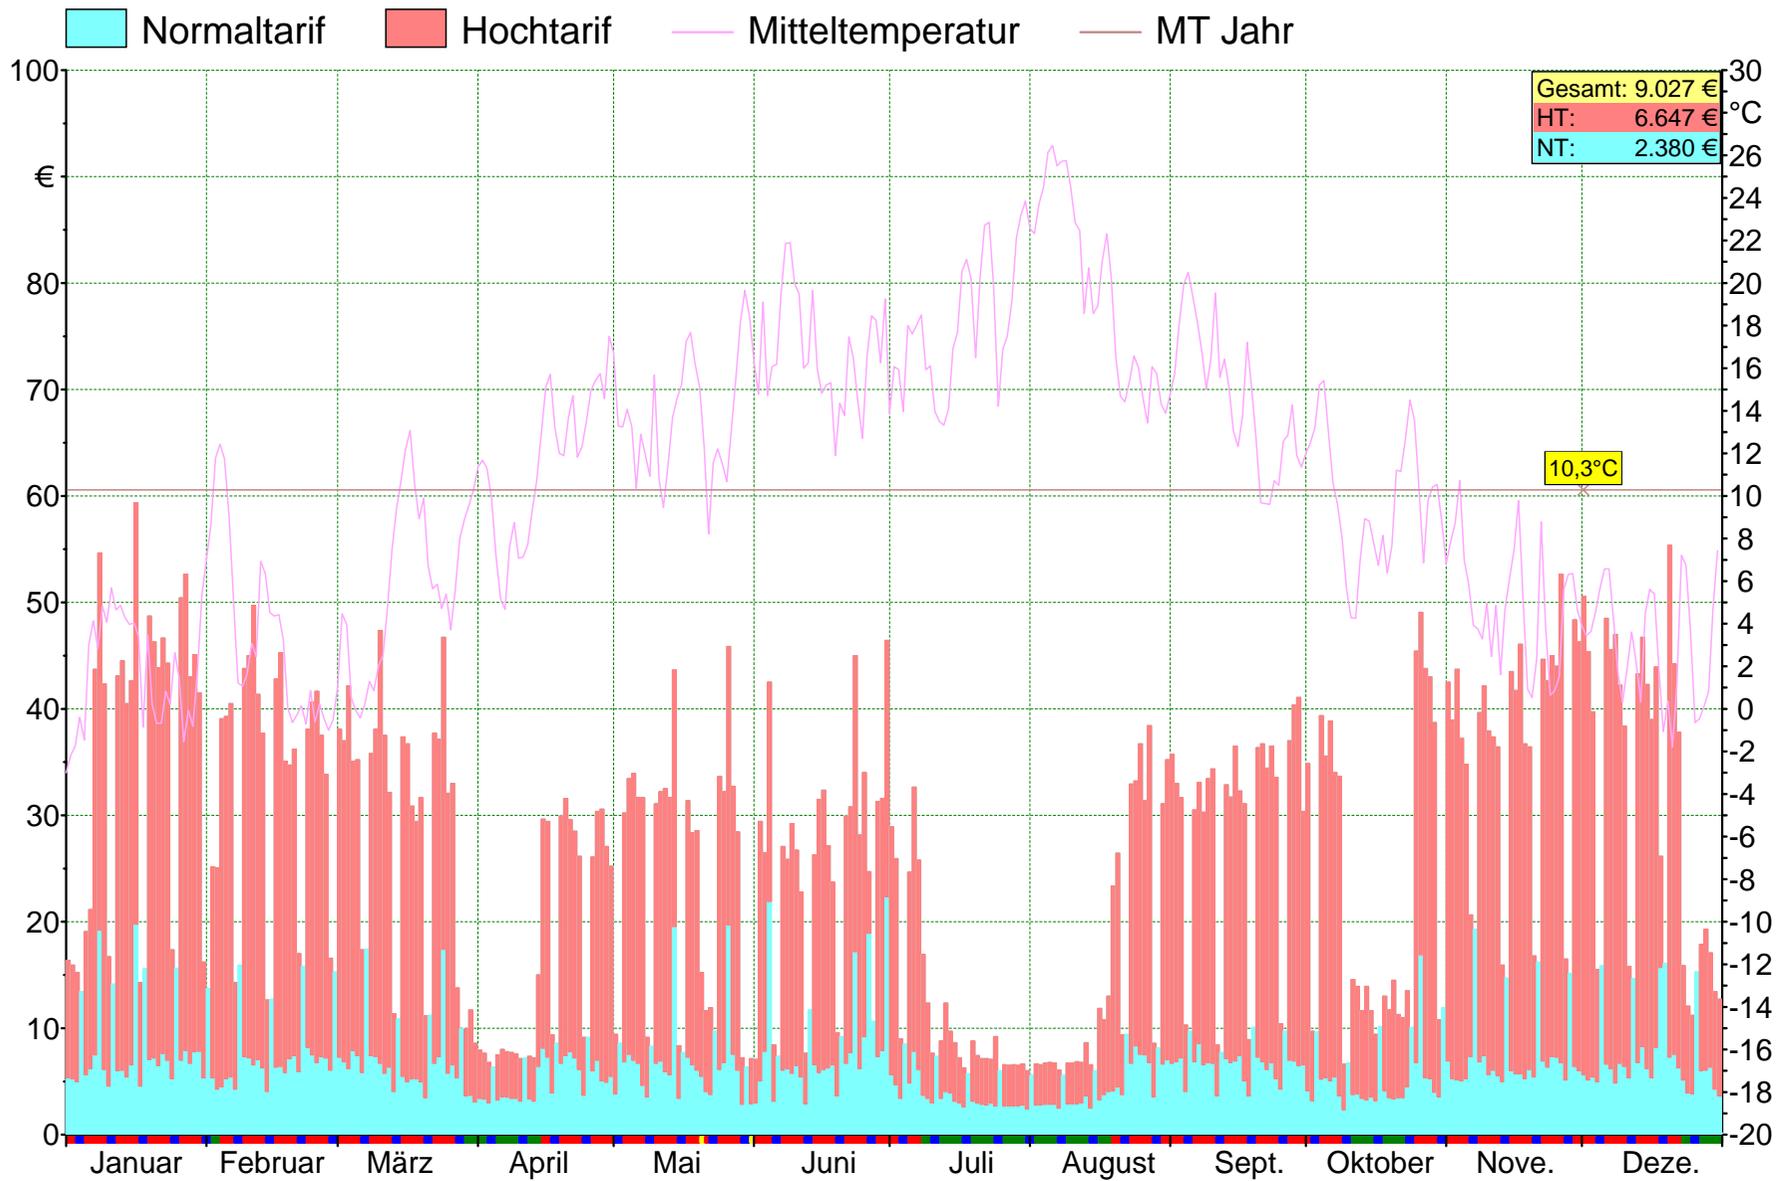


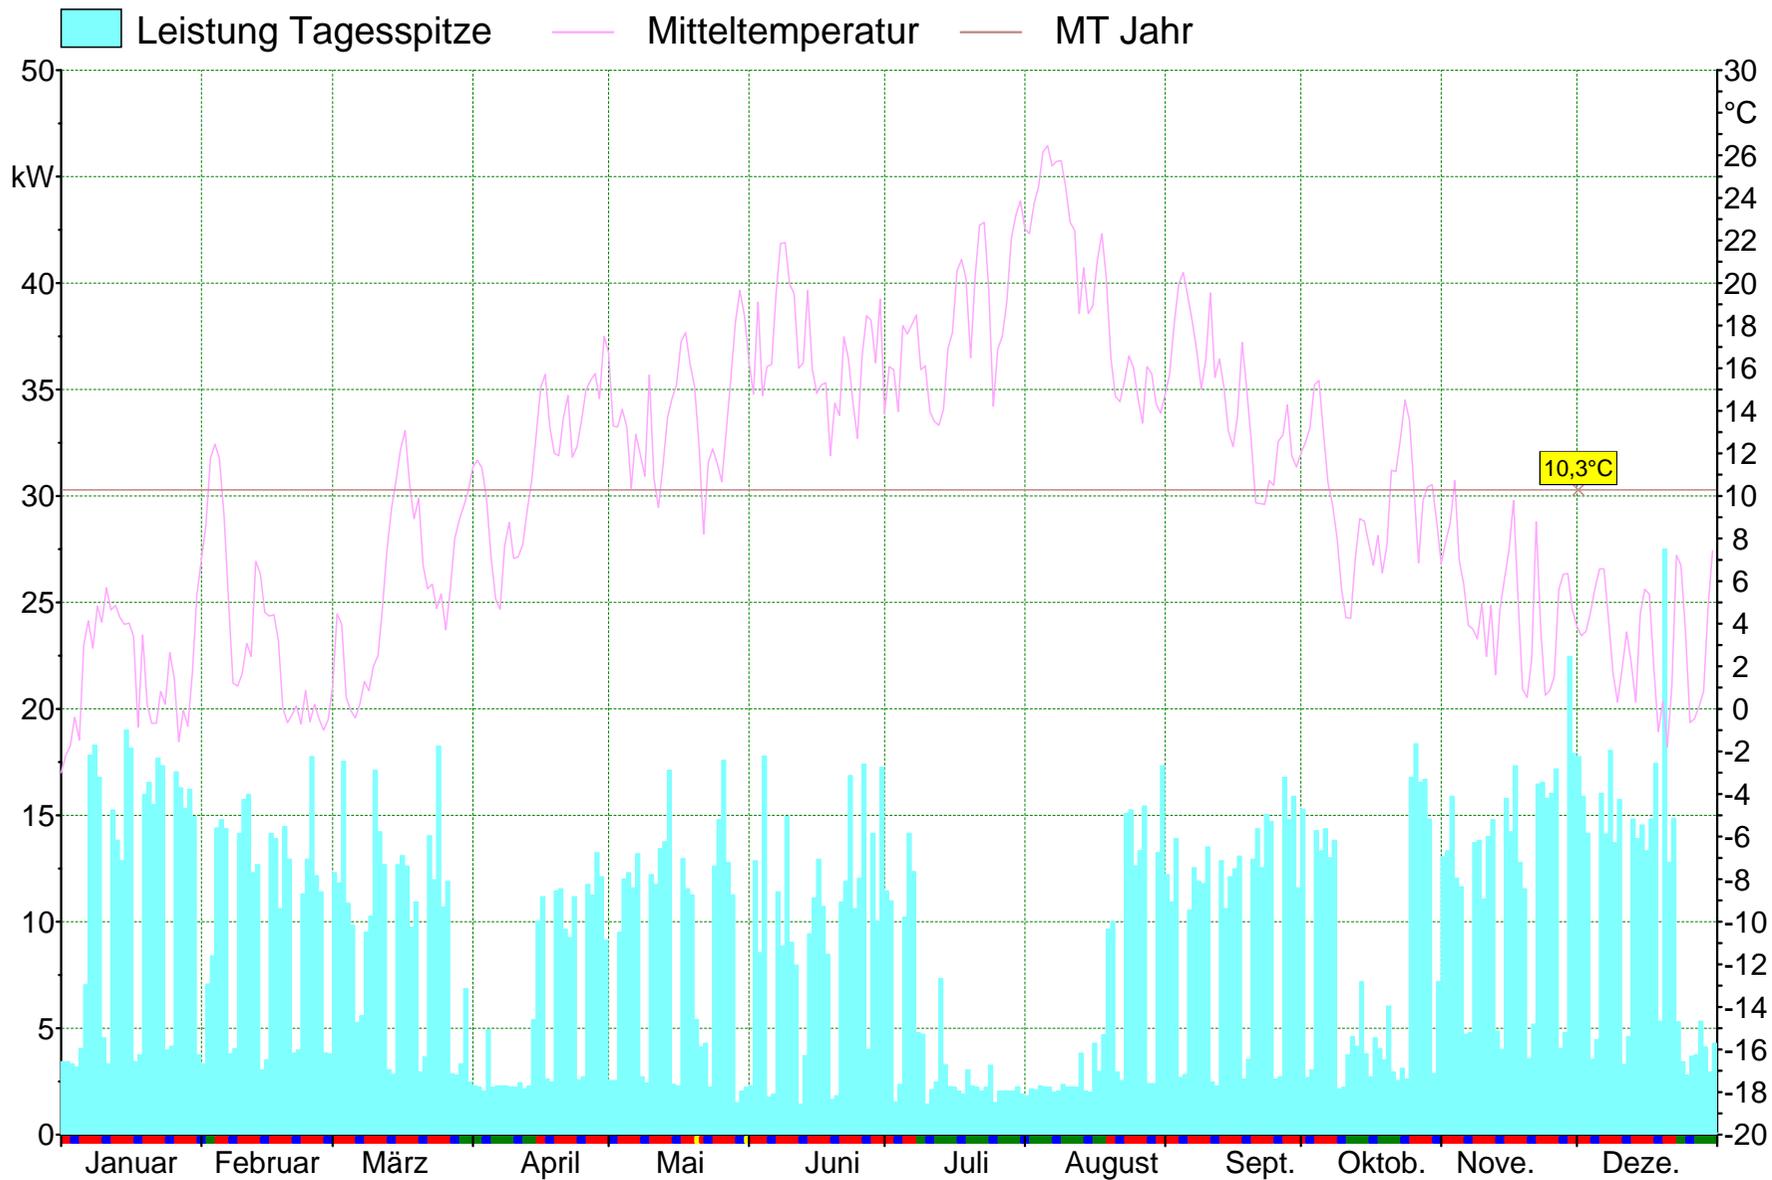

Elektro, Einspeisung

- Normal
- Ferien
- Feiertag
- Wochenende


Leistung Tagesspitze 2004

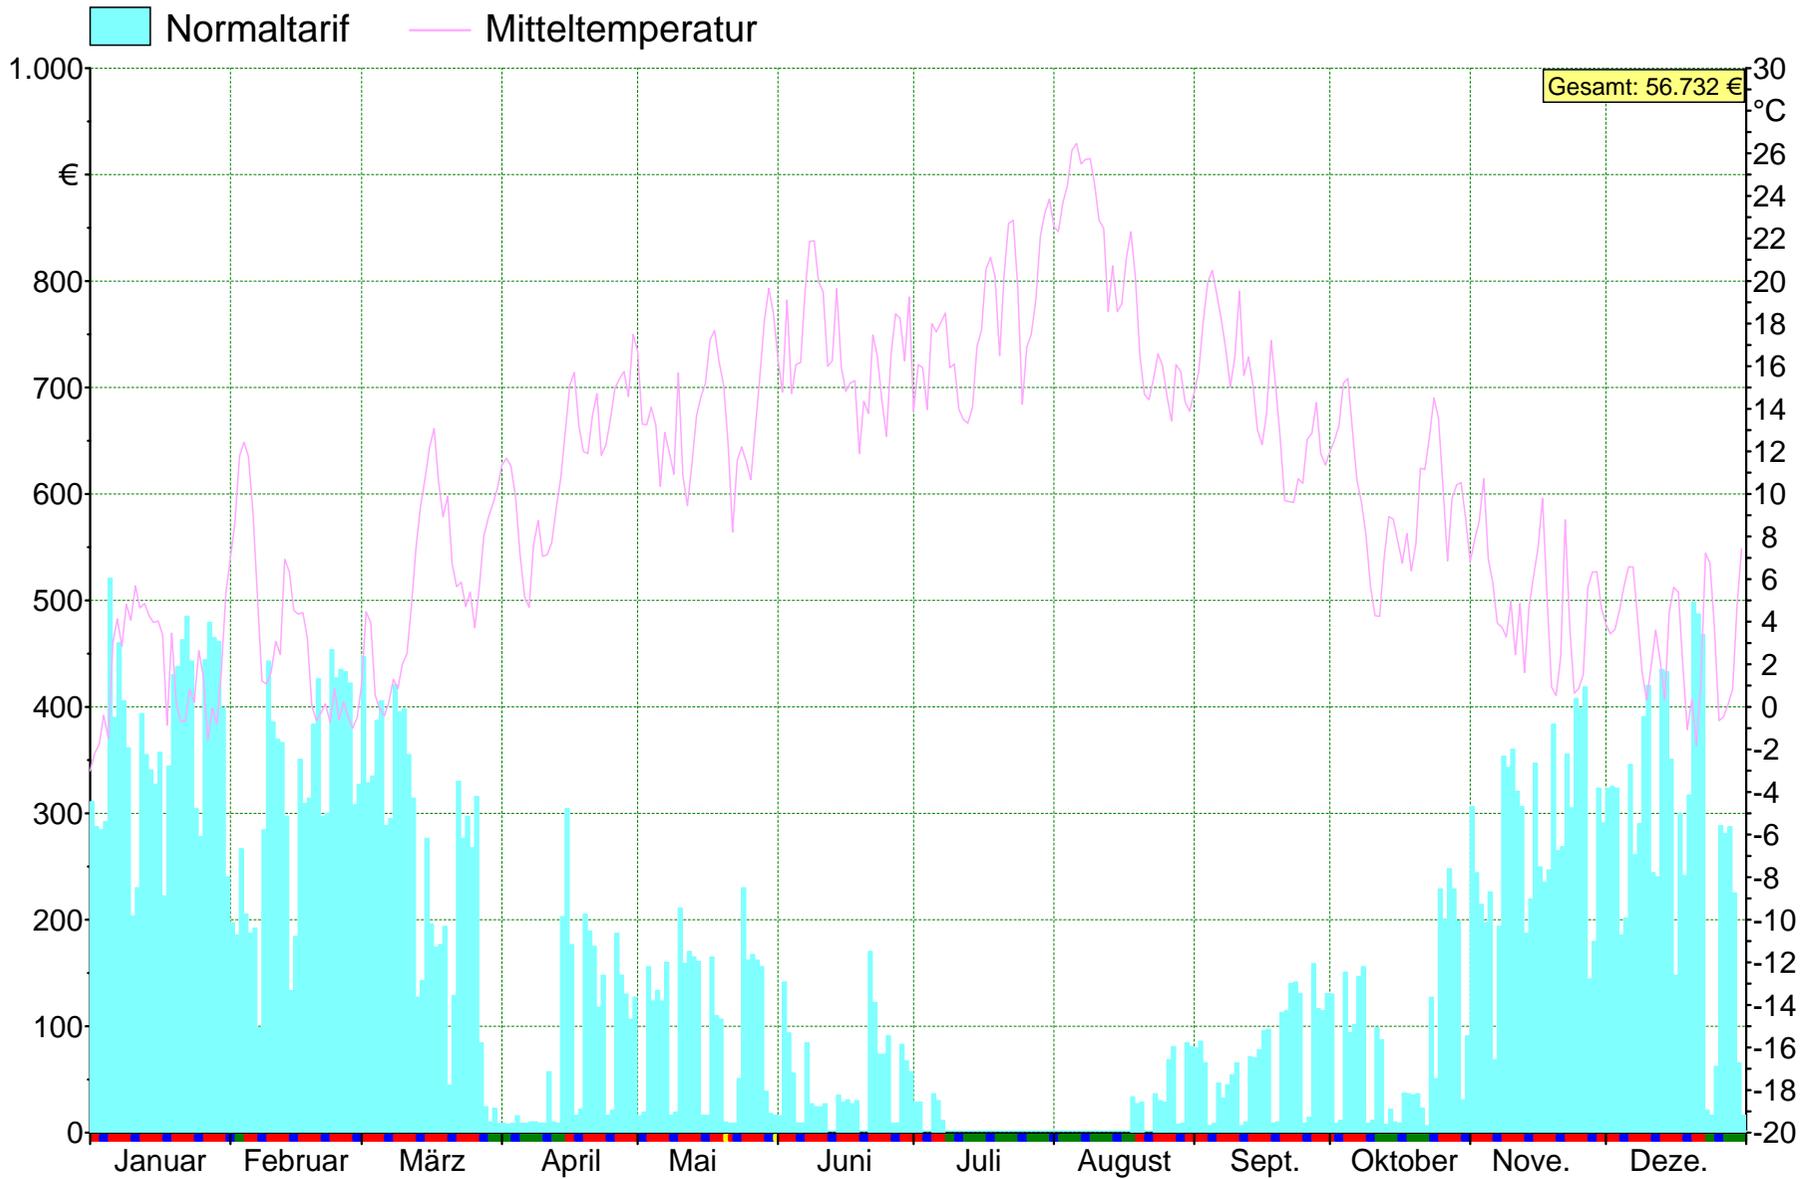


Gas, Einspeisung

- Normal (Red)
- Feiertag (Yellow)
- Ferien (Green)
- Wochenende (Blue)


2004

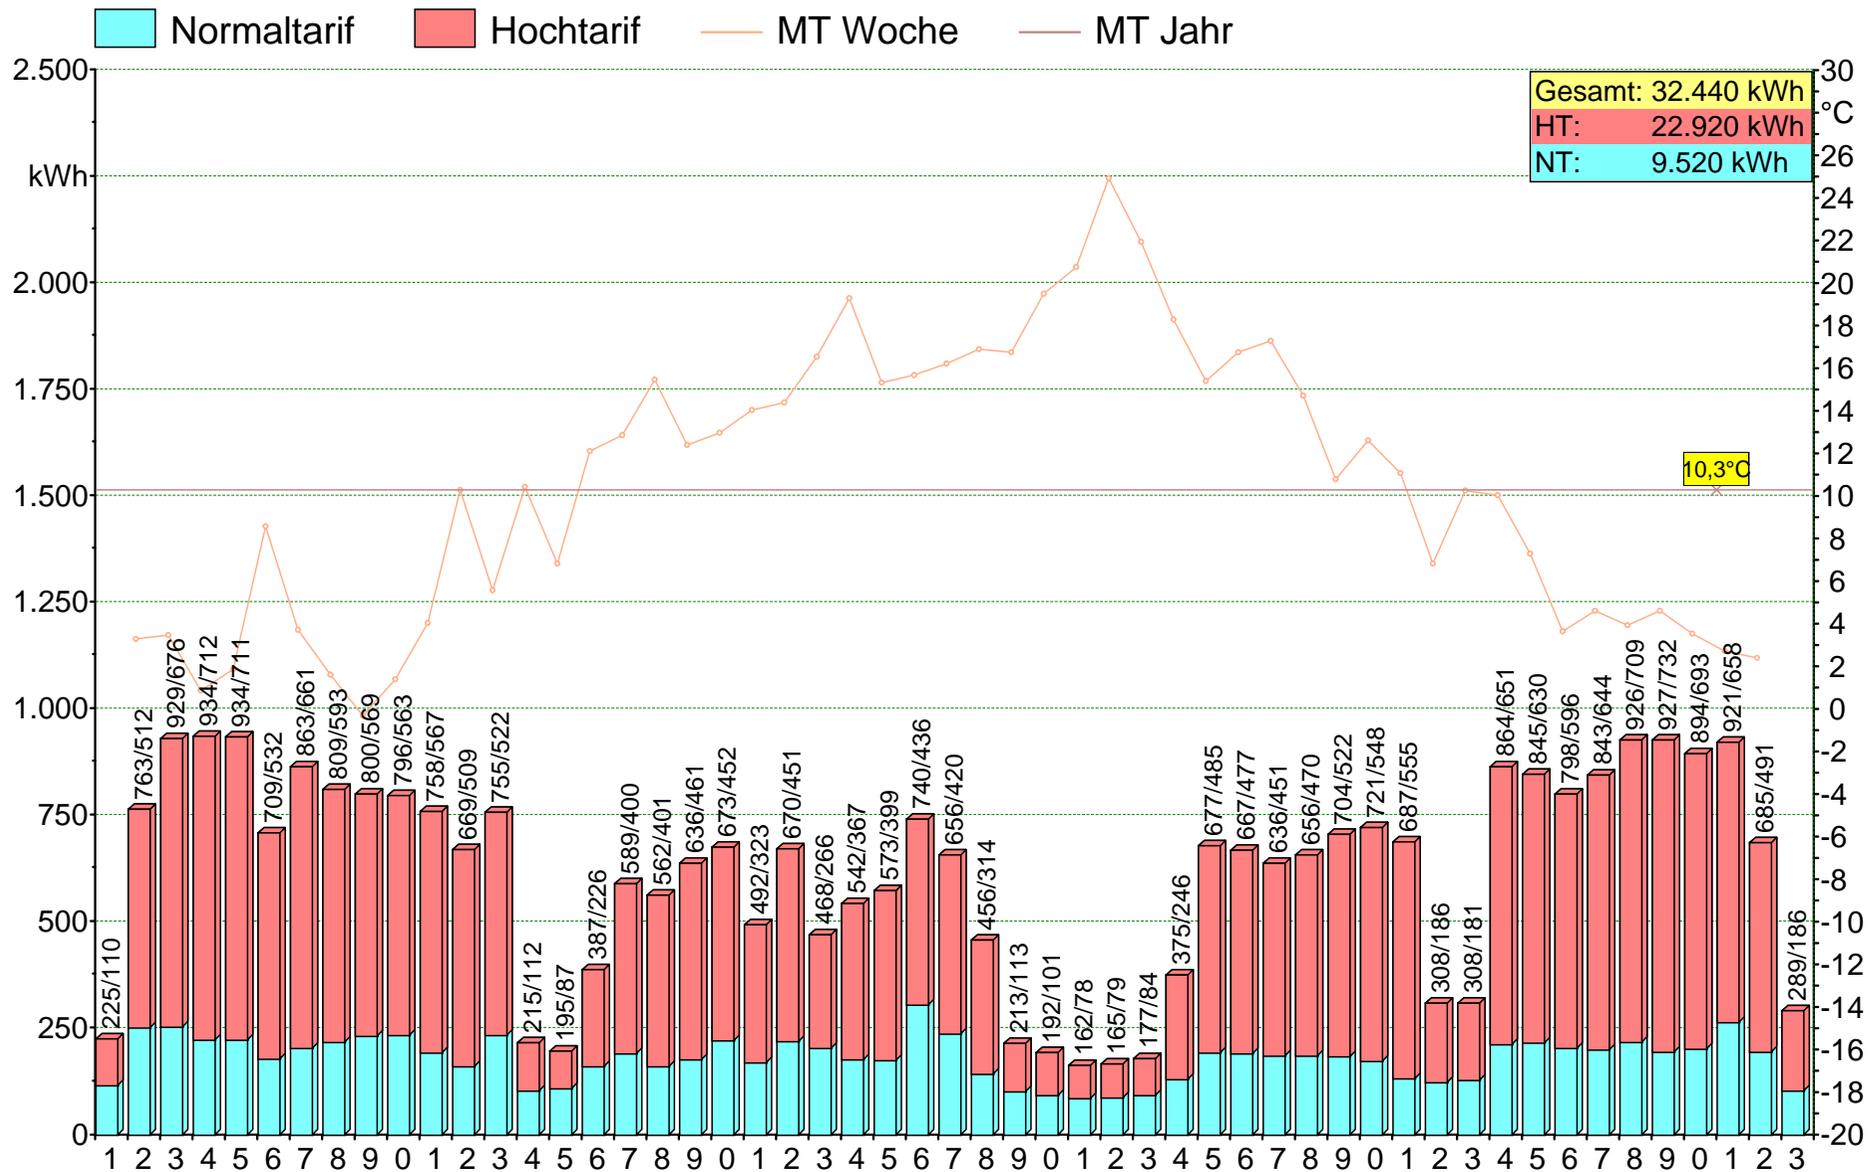

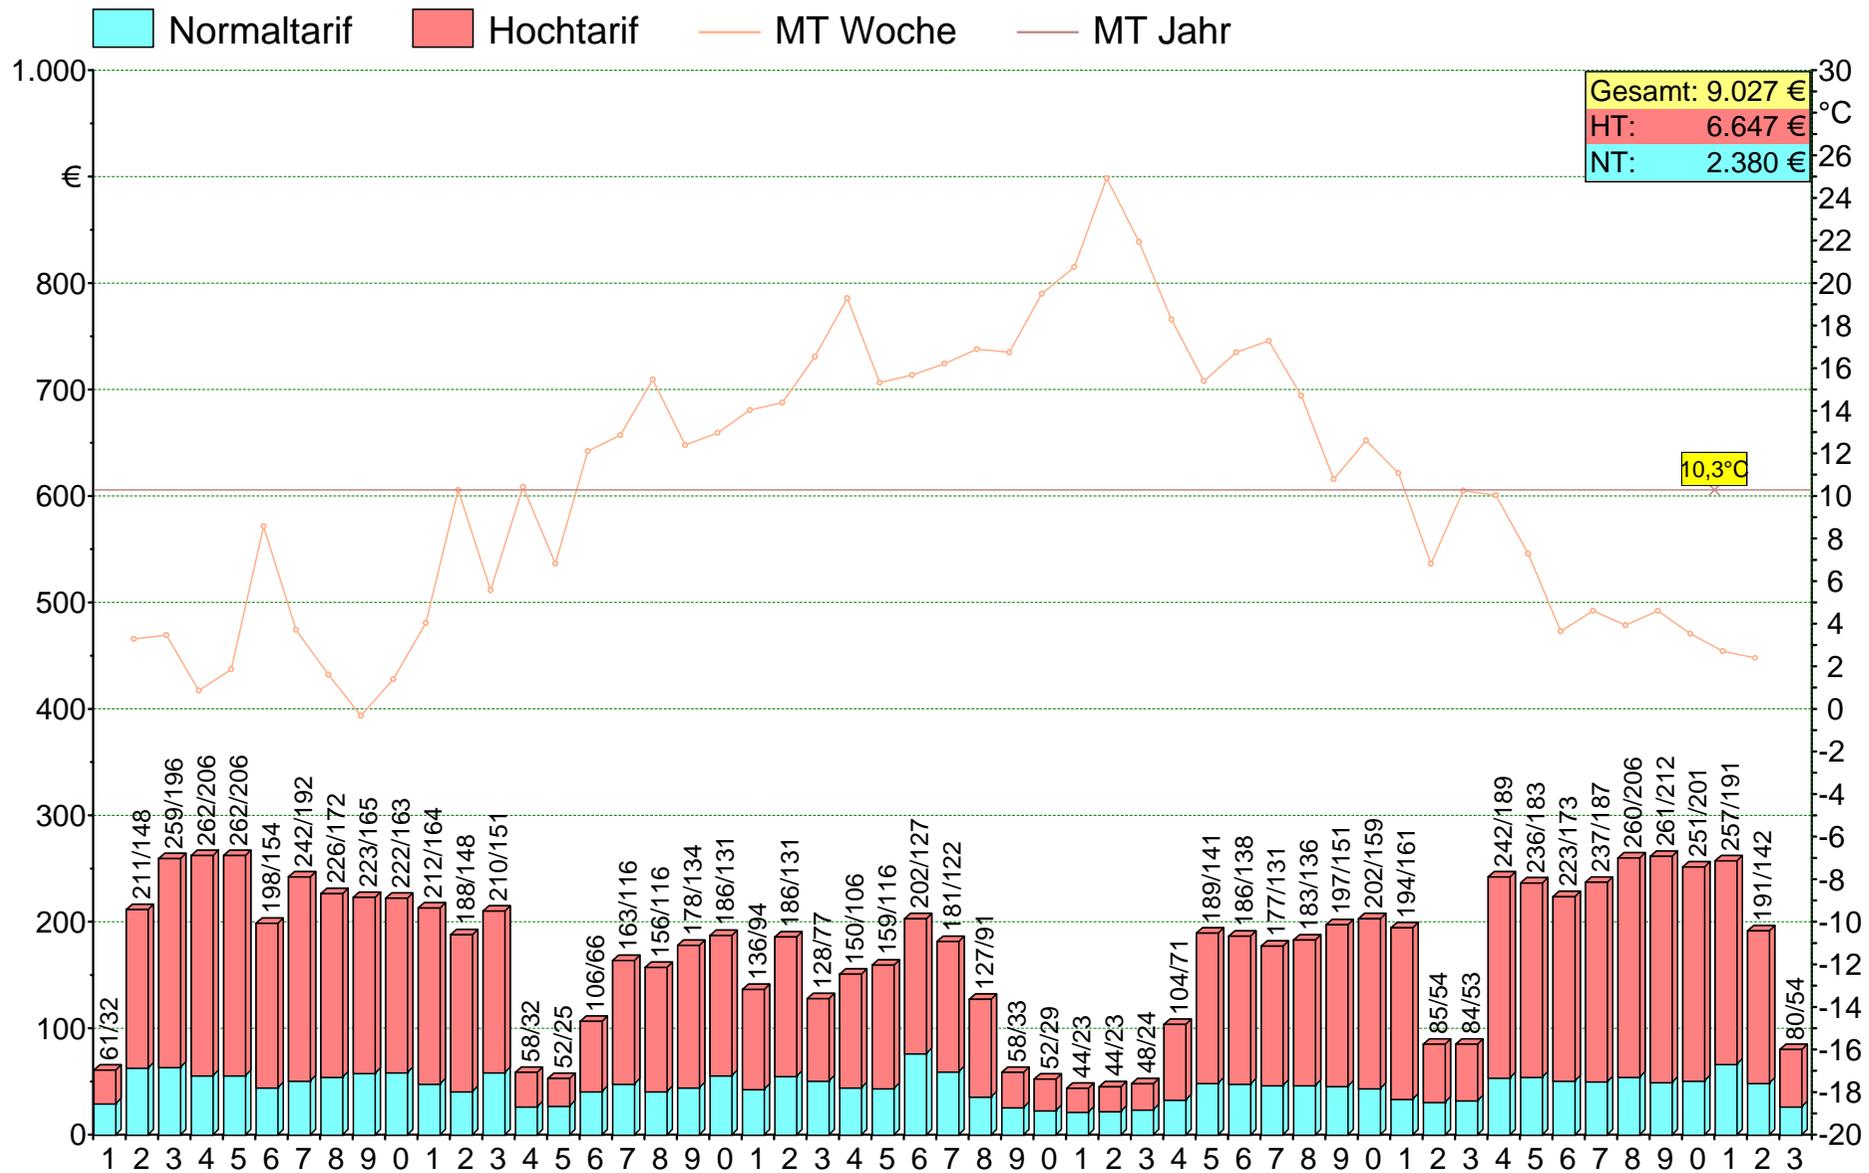


Gesamt: 9.027 €
 HT: 6.647 €
 NT: 2.380 €


10,3°C

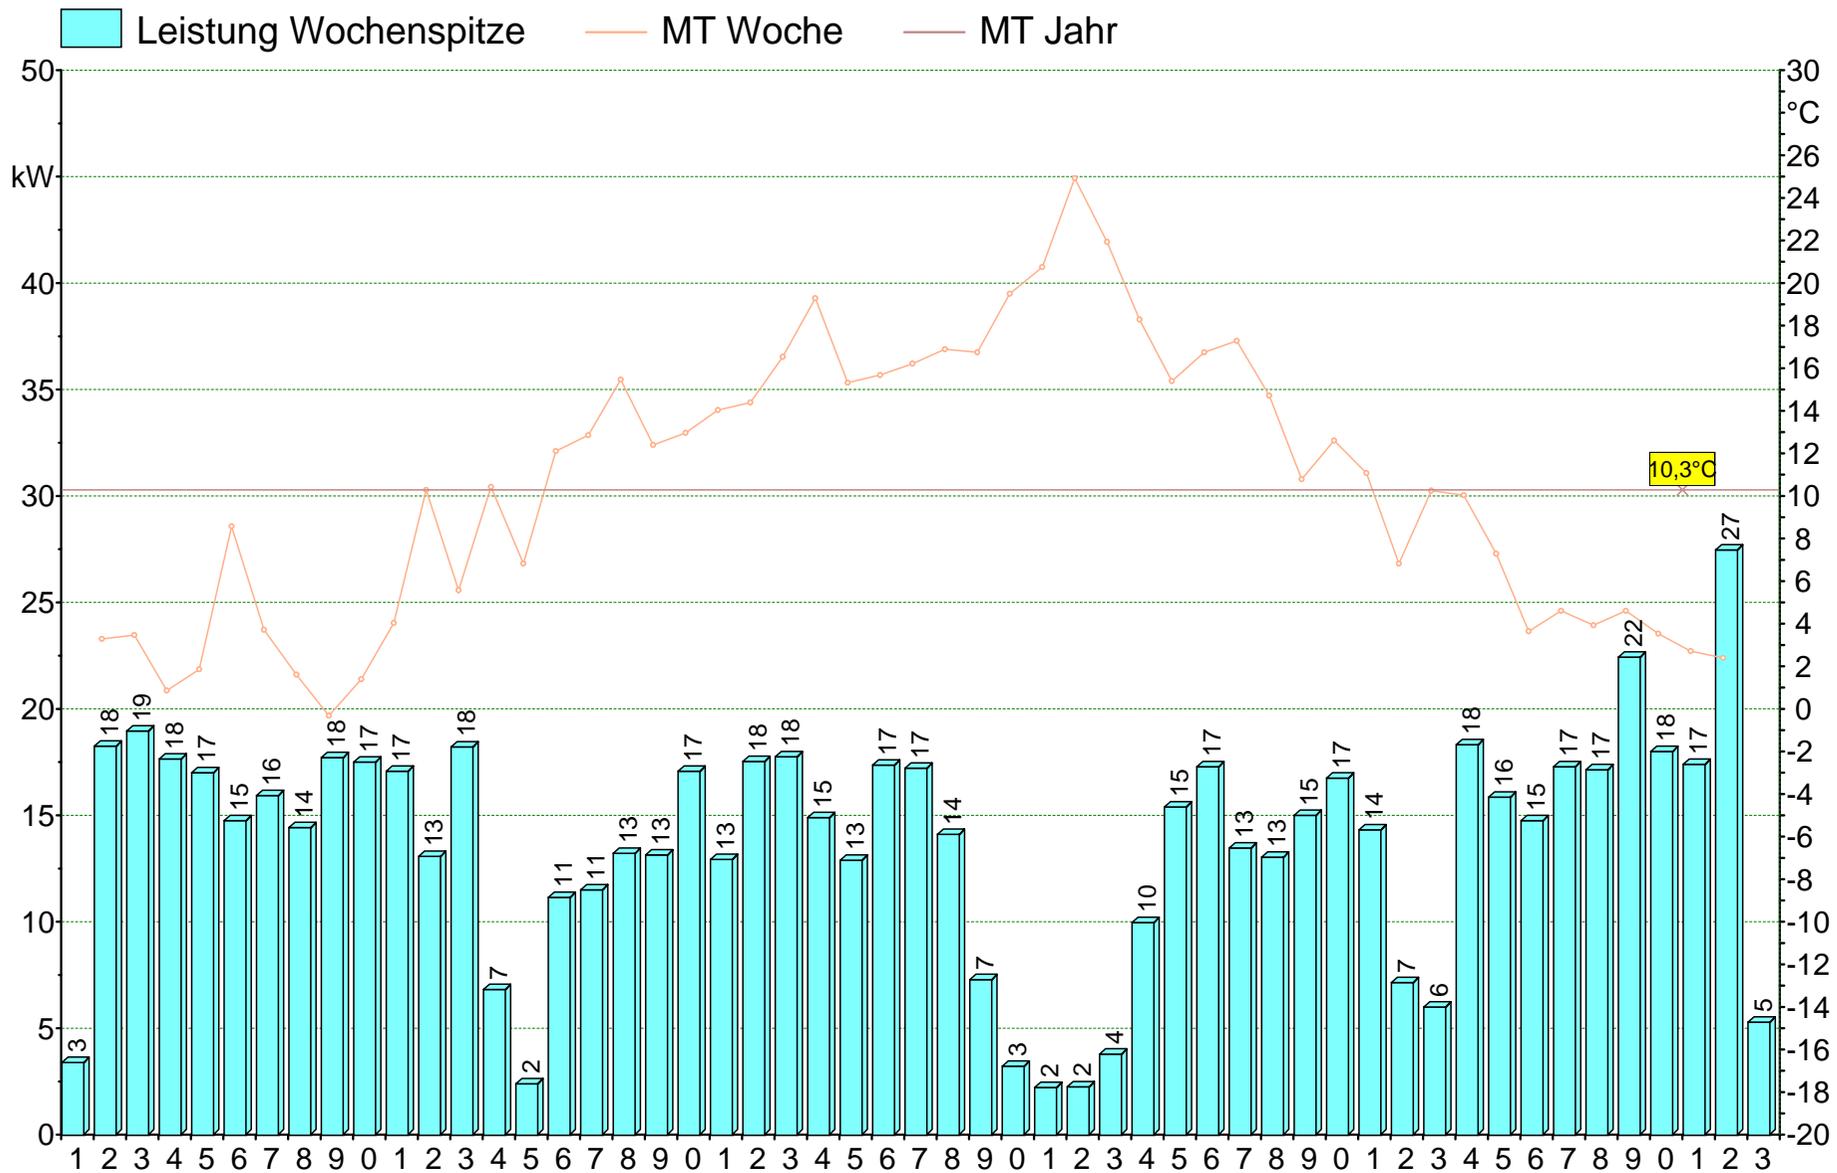



Elektro, Einspeisung

Leistung Wochenspitze 2004

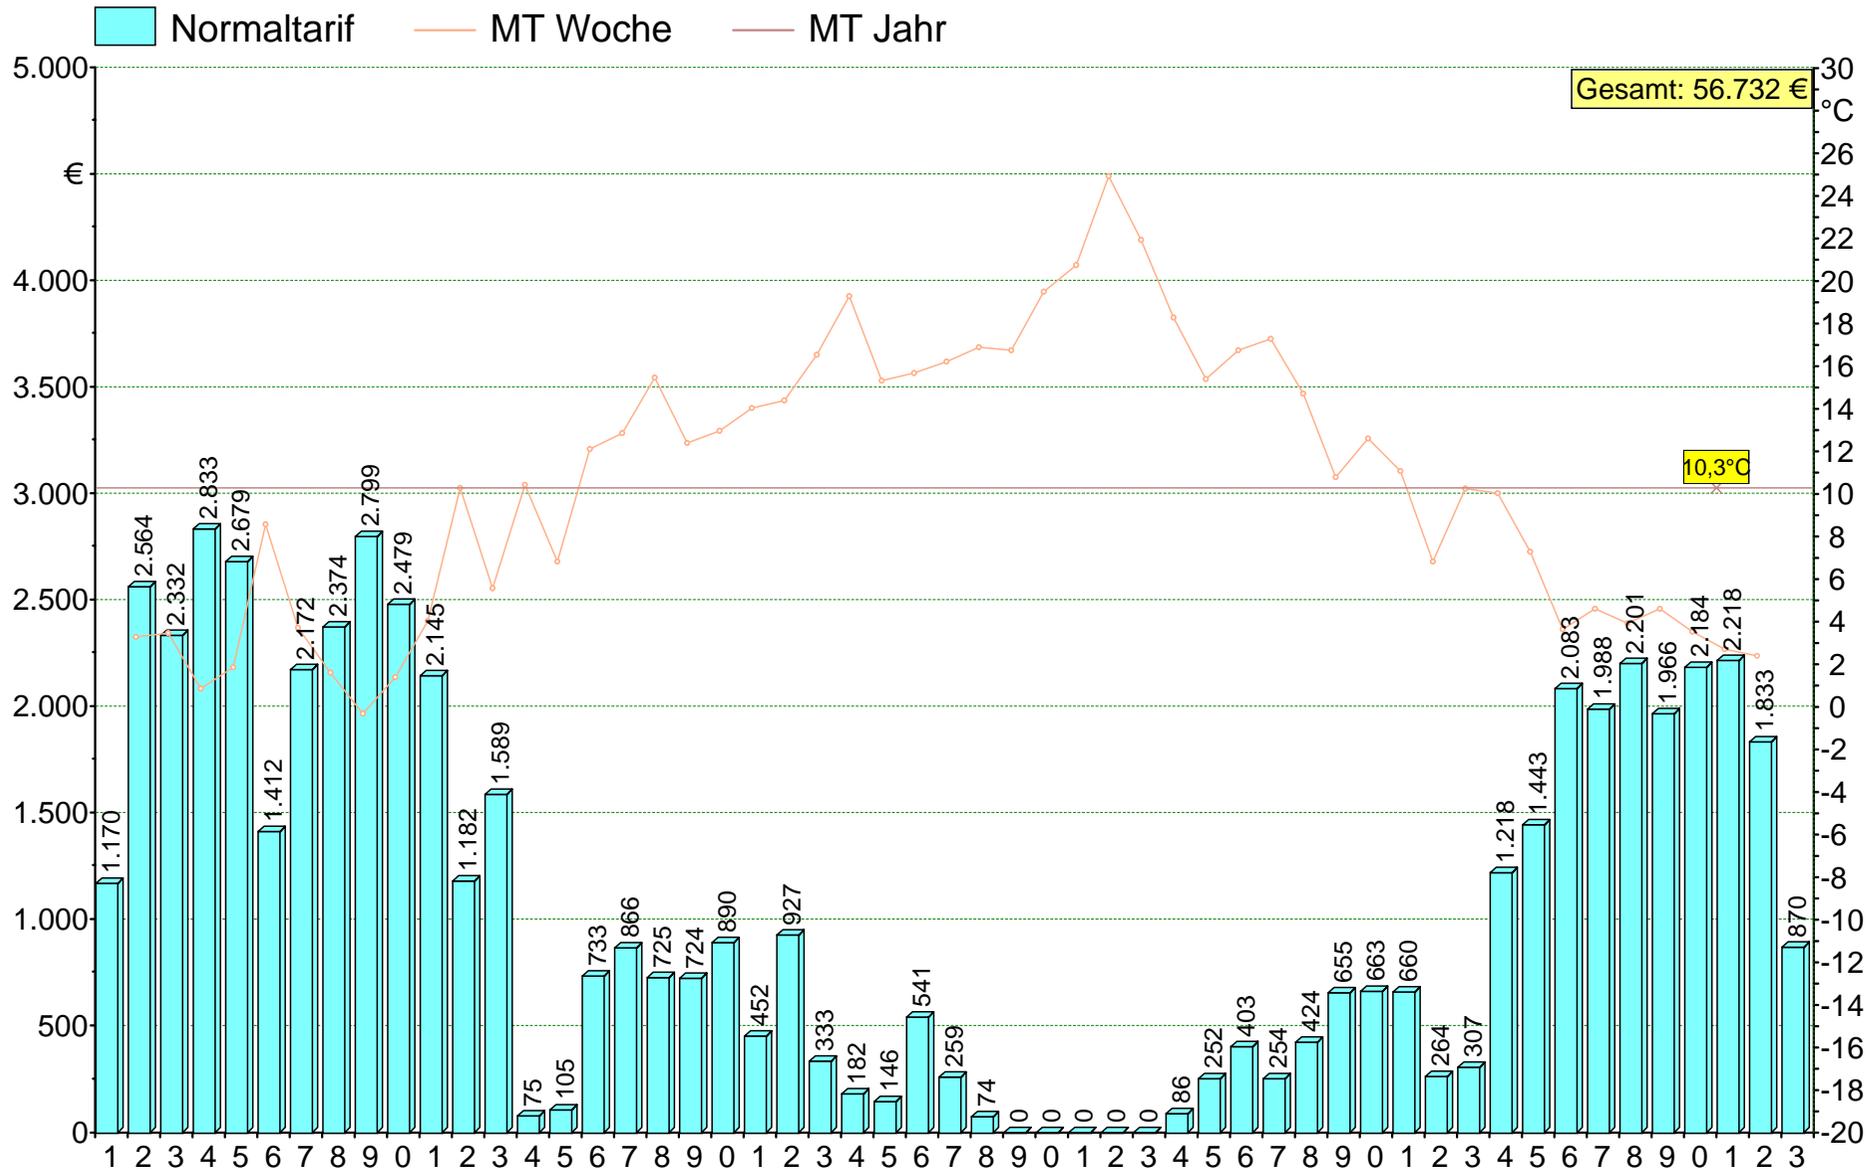

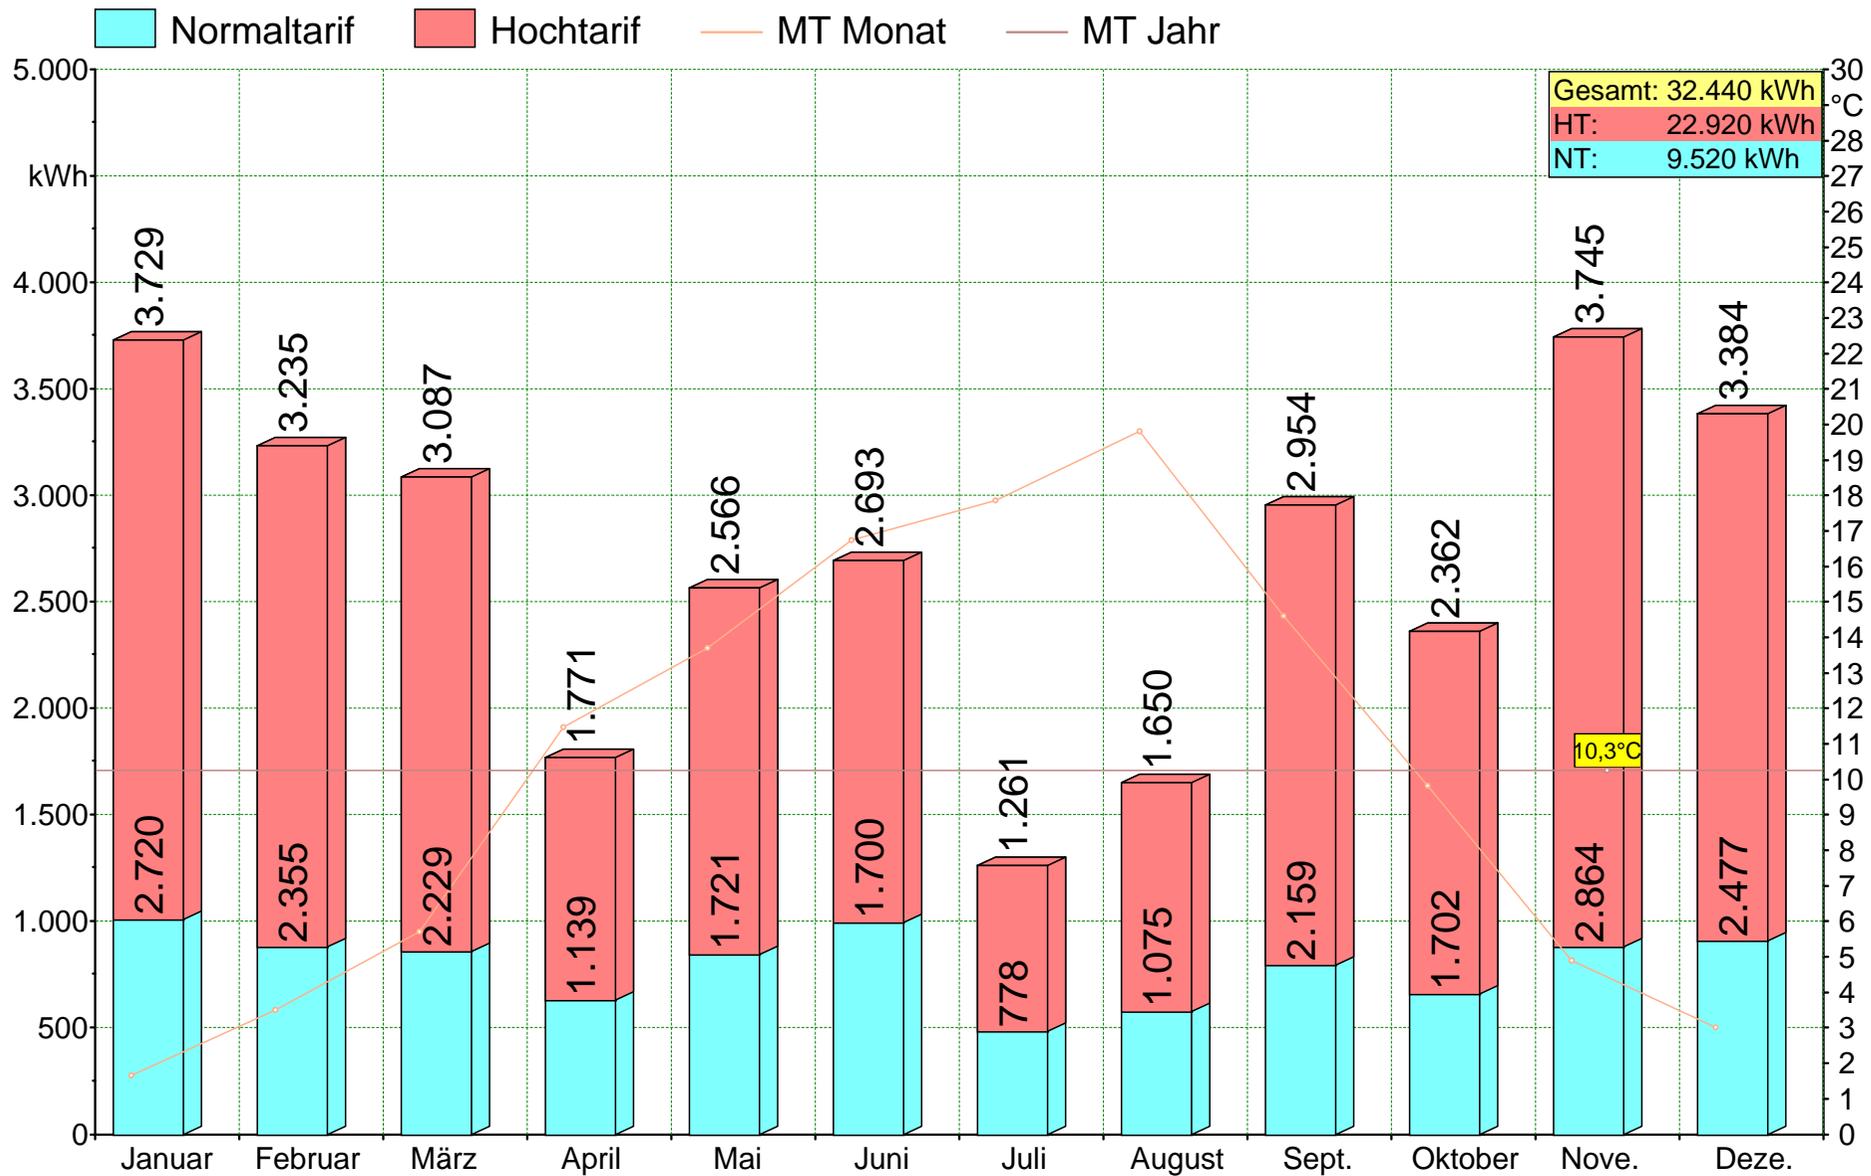


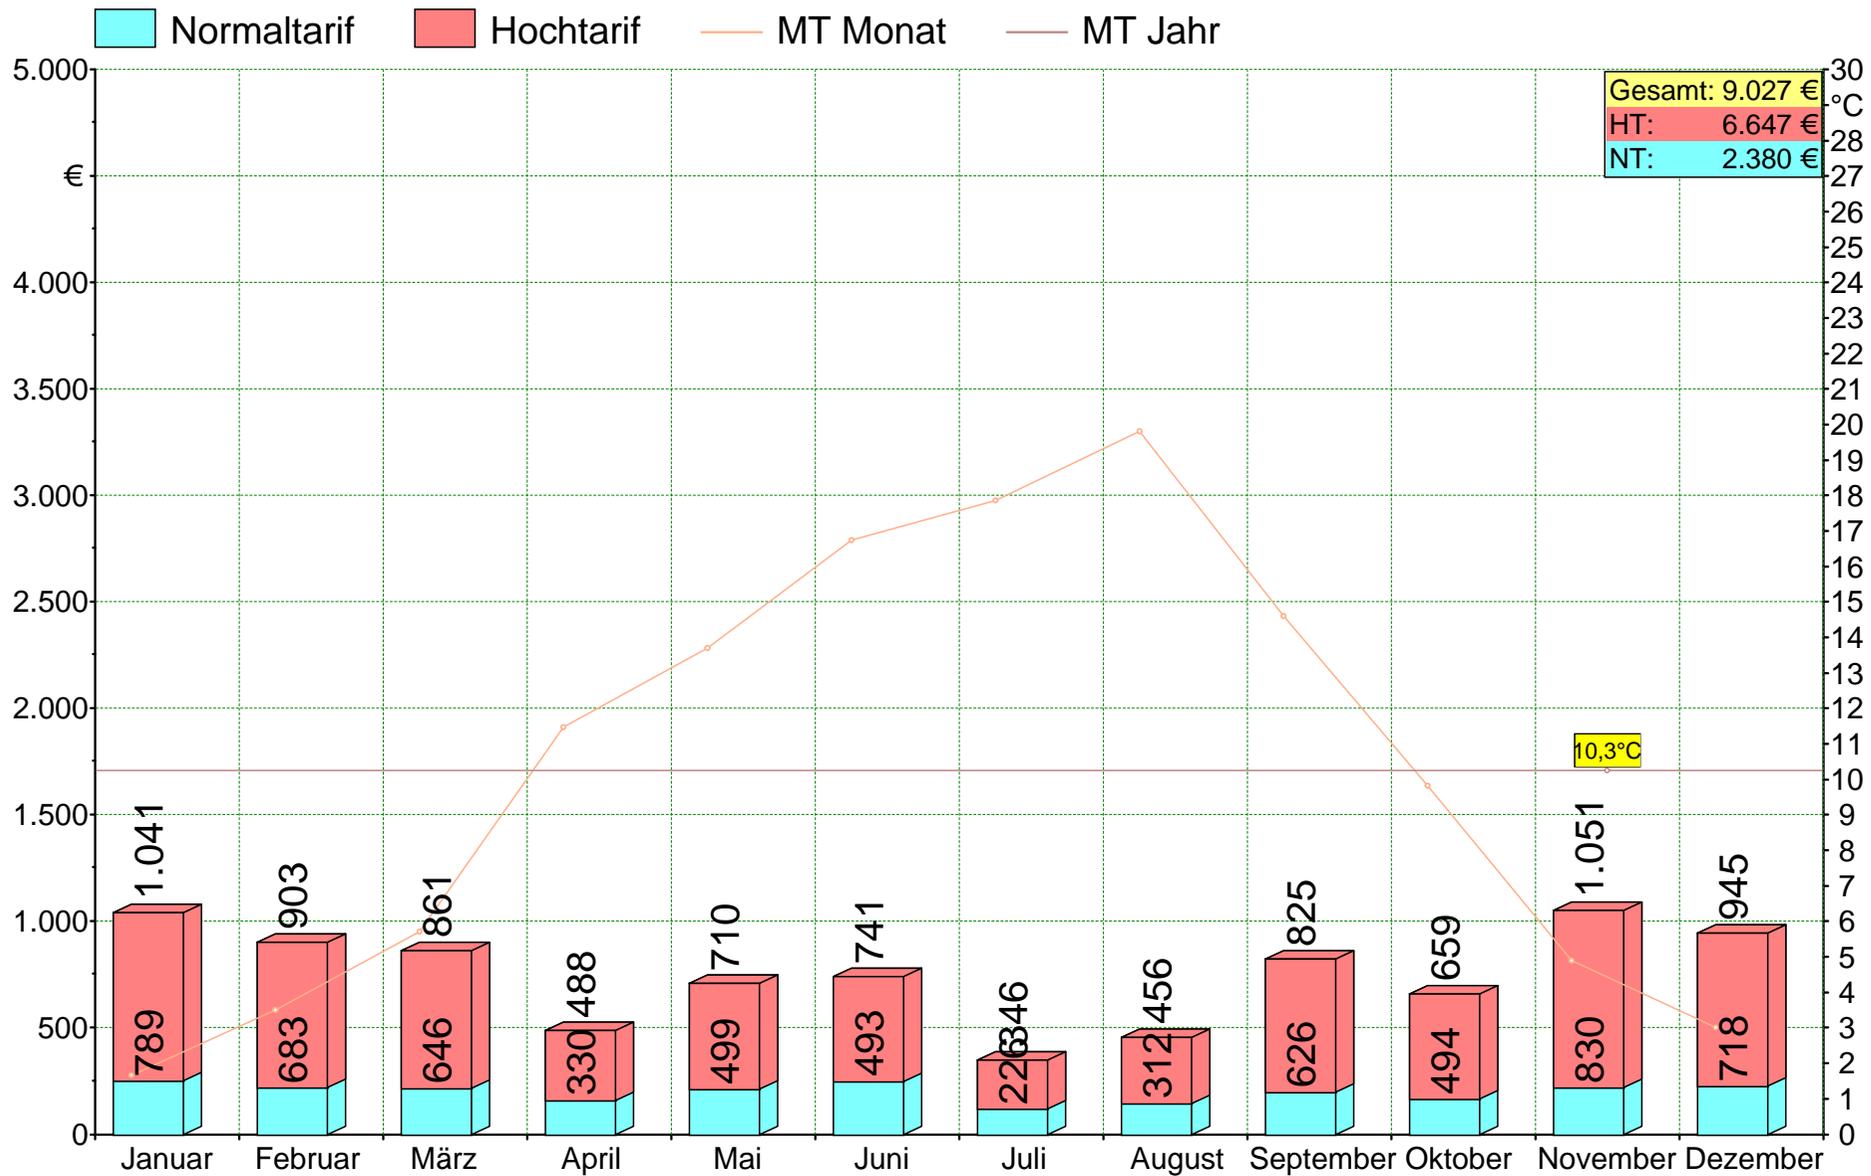


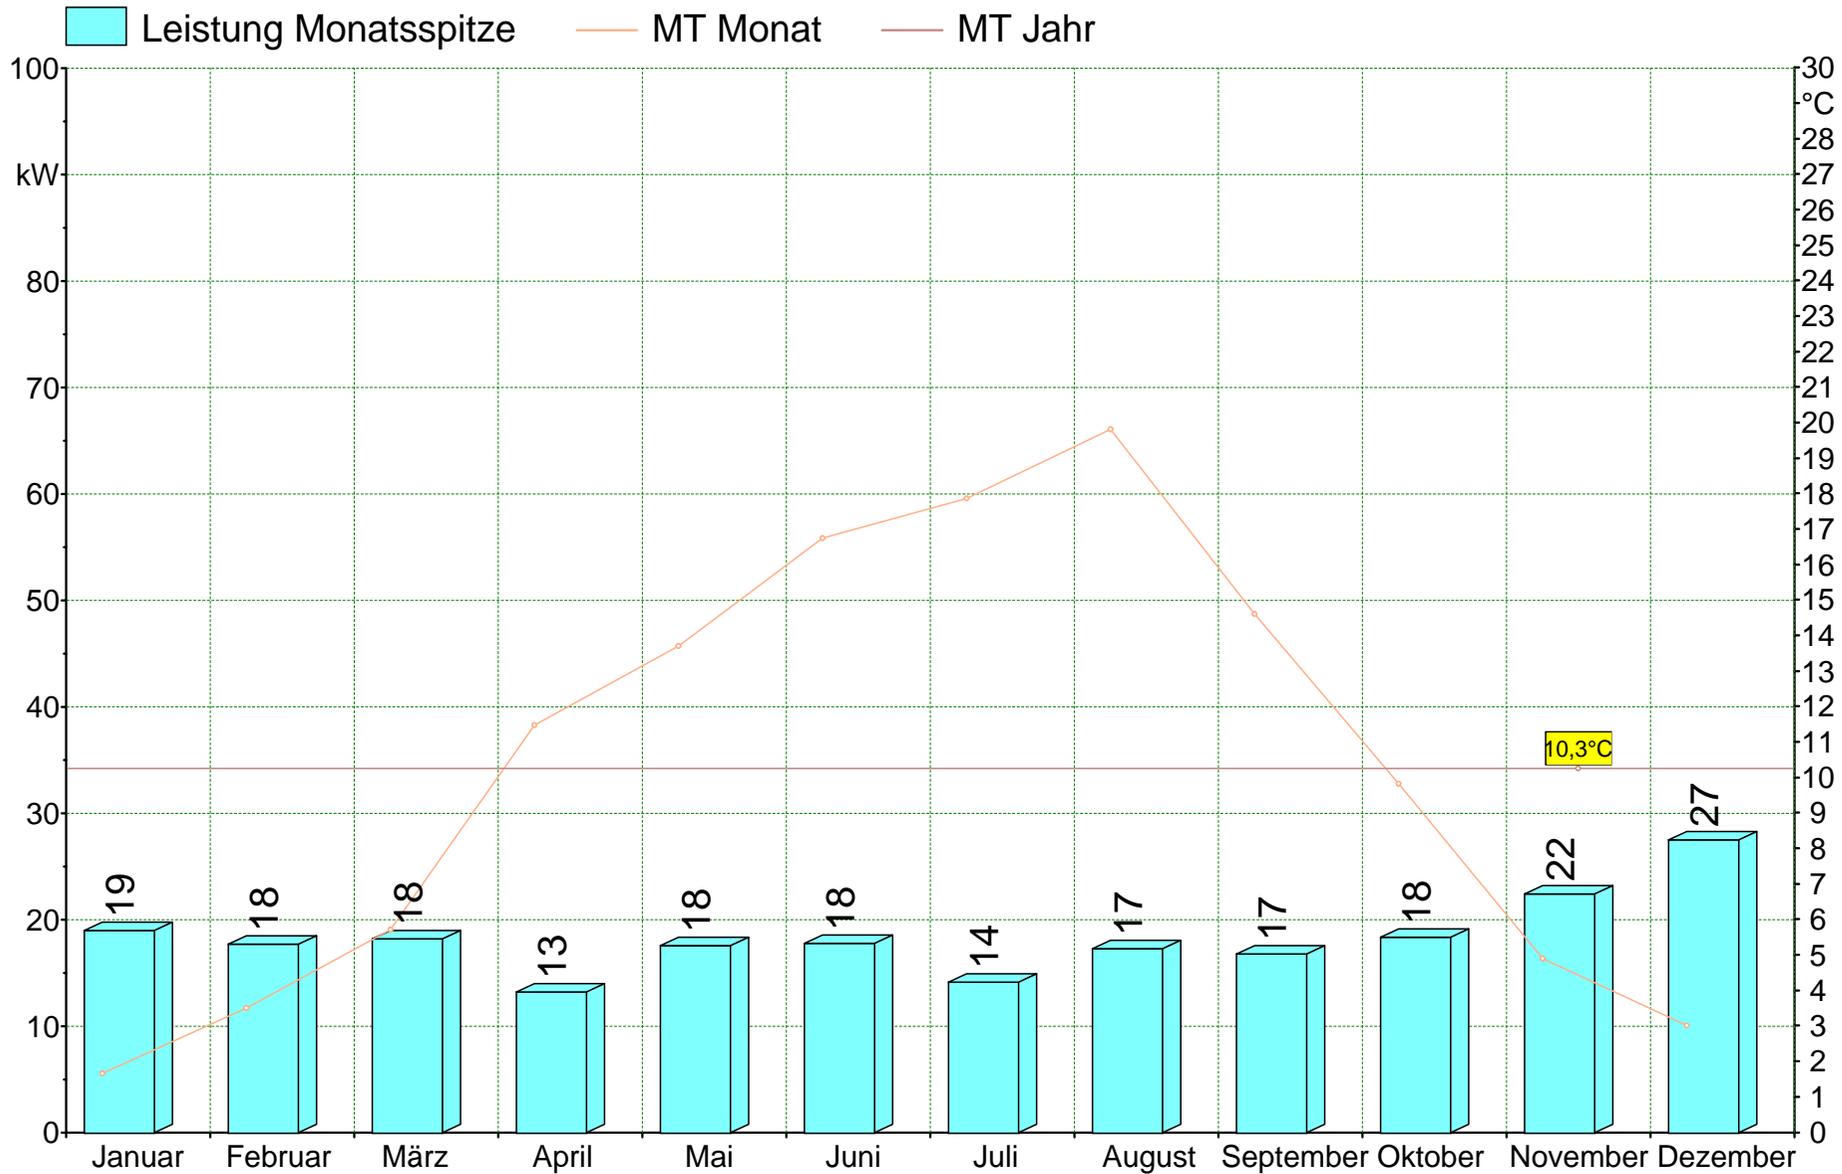

Elektro, Einspeisung

Leistung Monatsspitze 2004

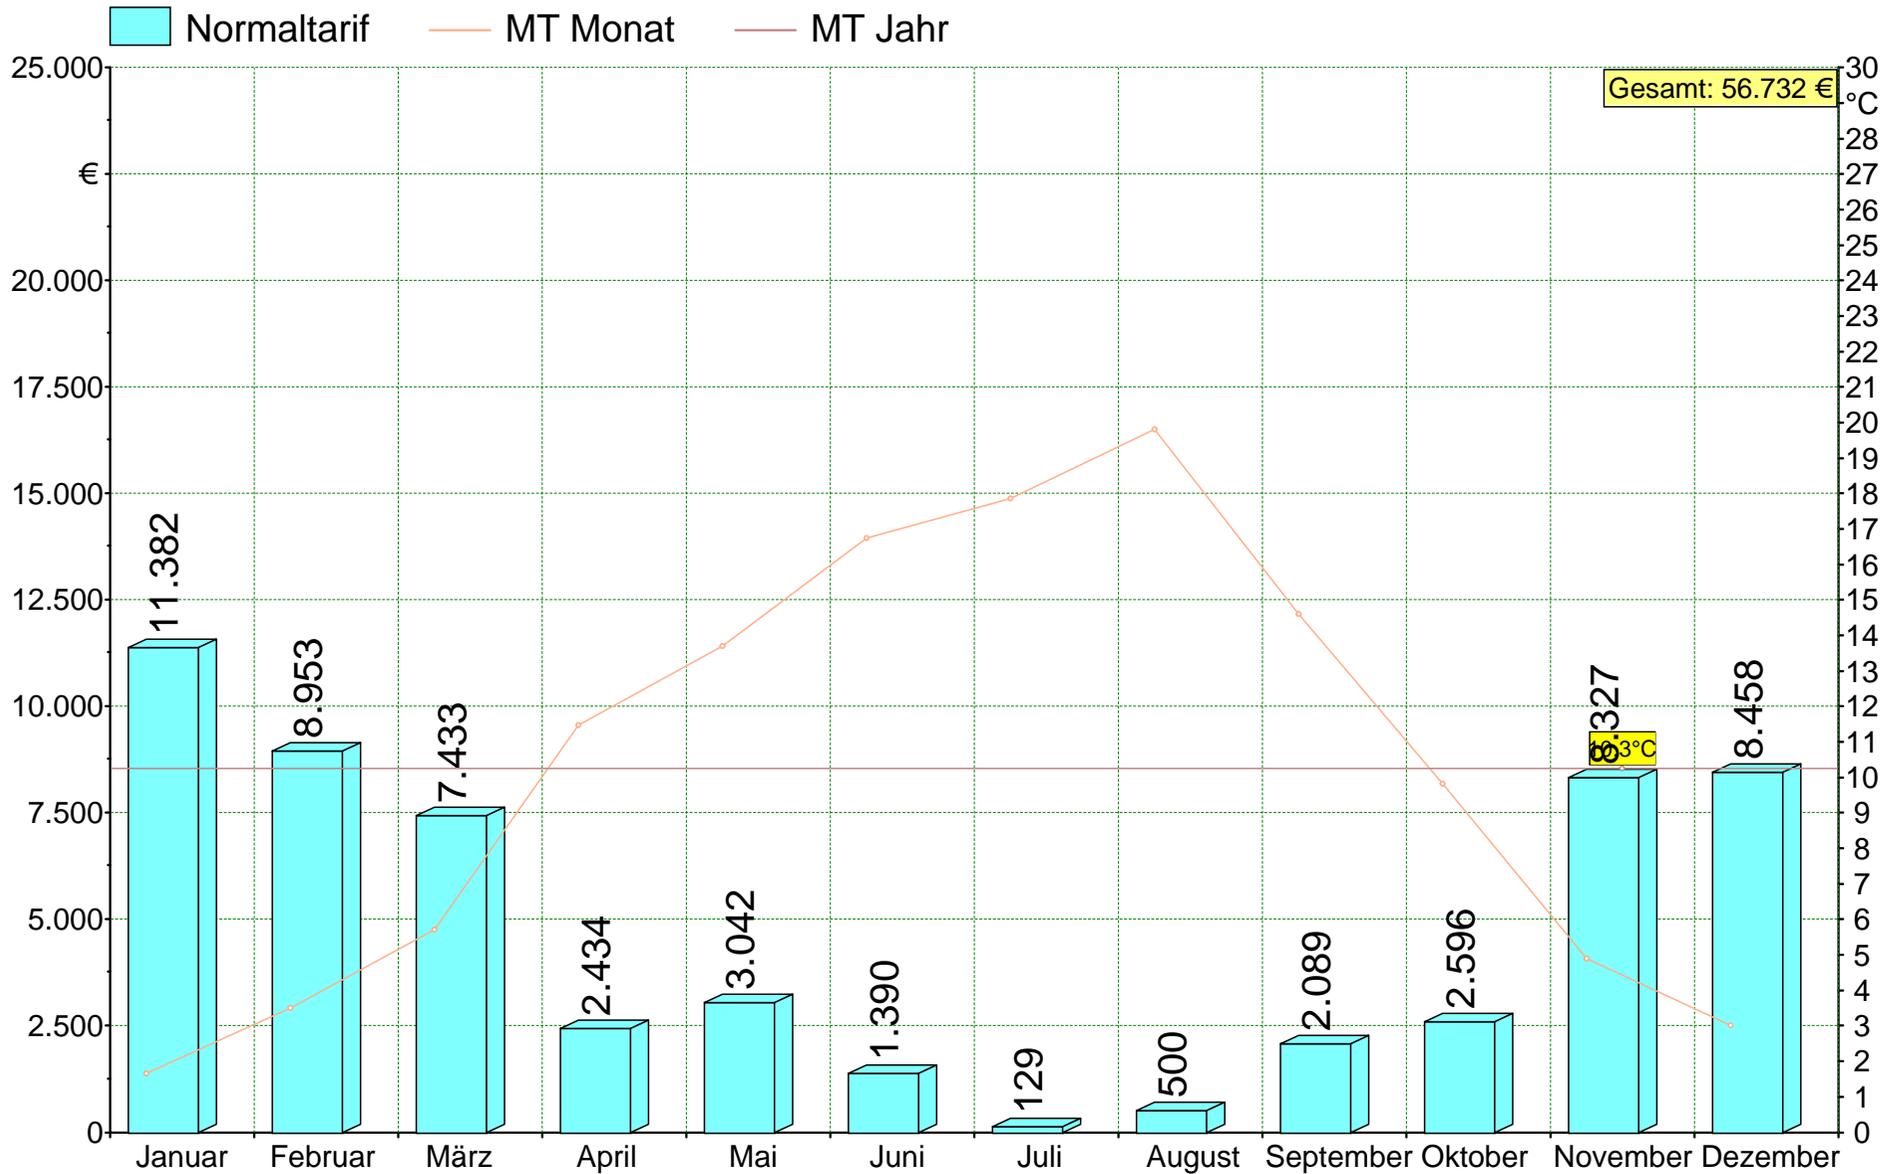


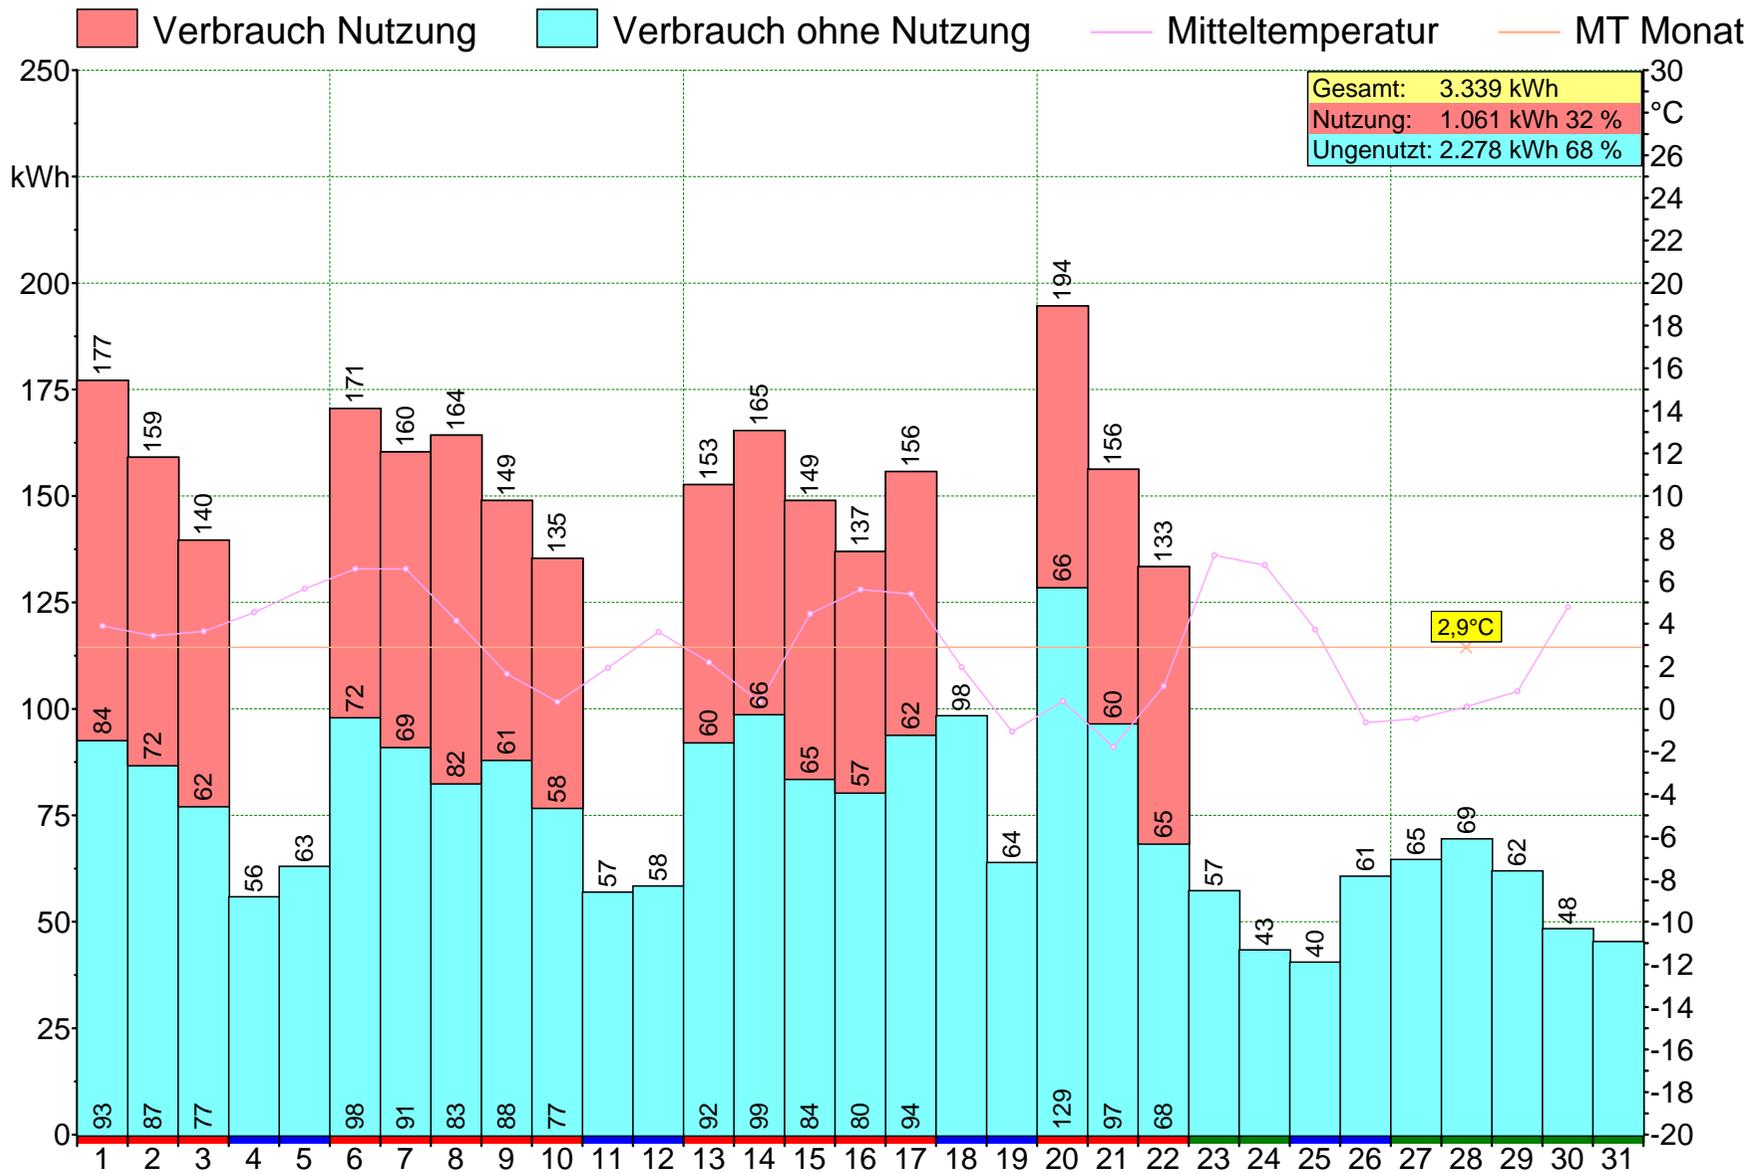

Elektro, Einspeisung

■ Normal ■ Feiertag
■ Ferien ■ Wochenende

Dezember 2004

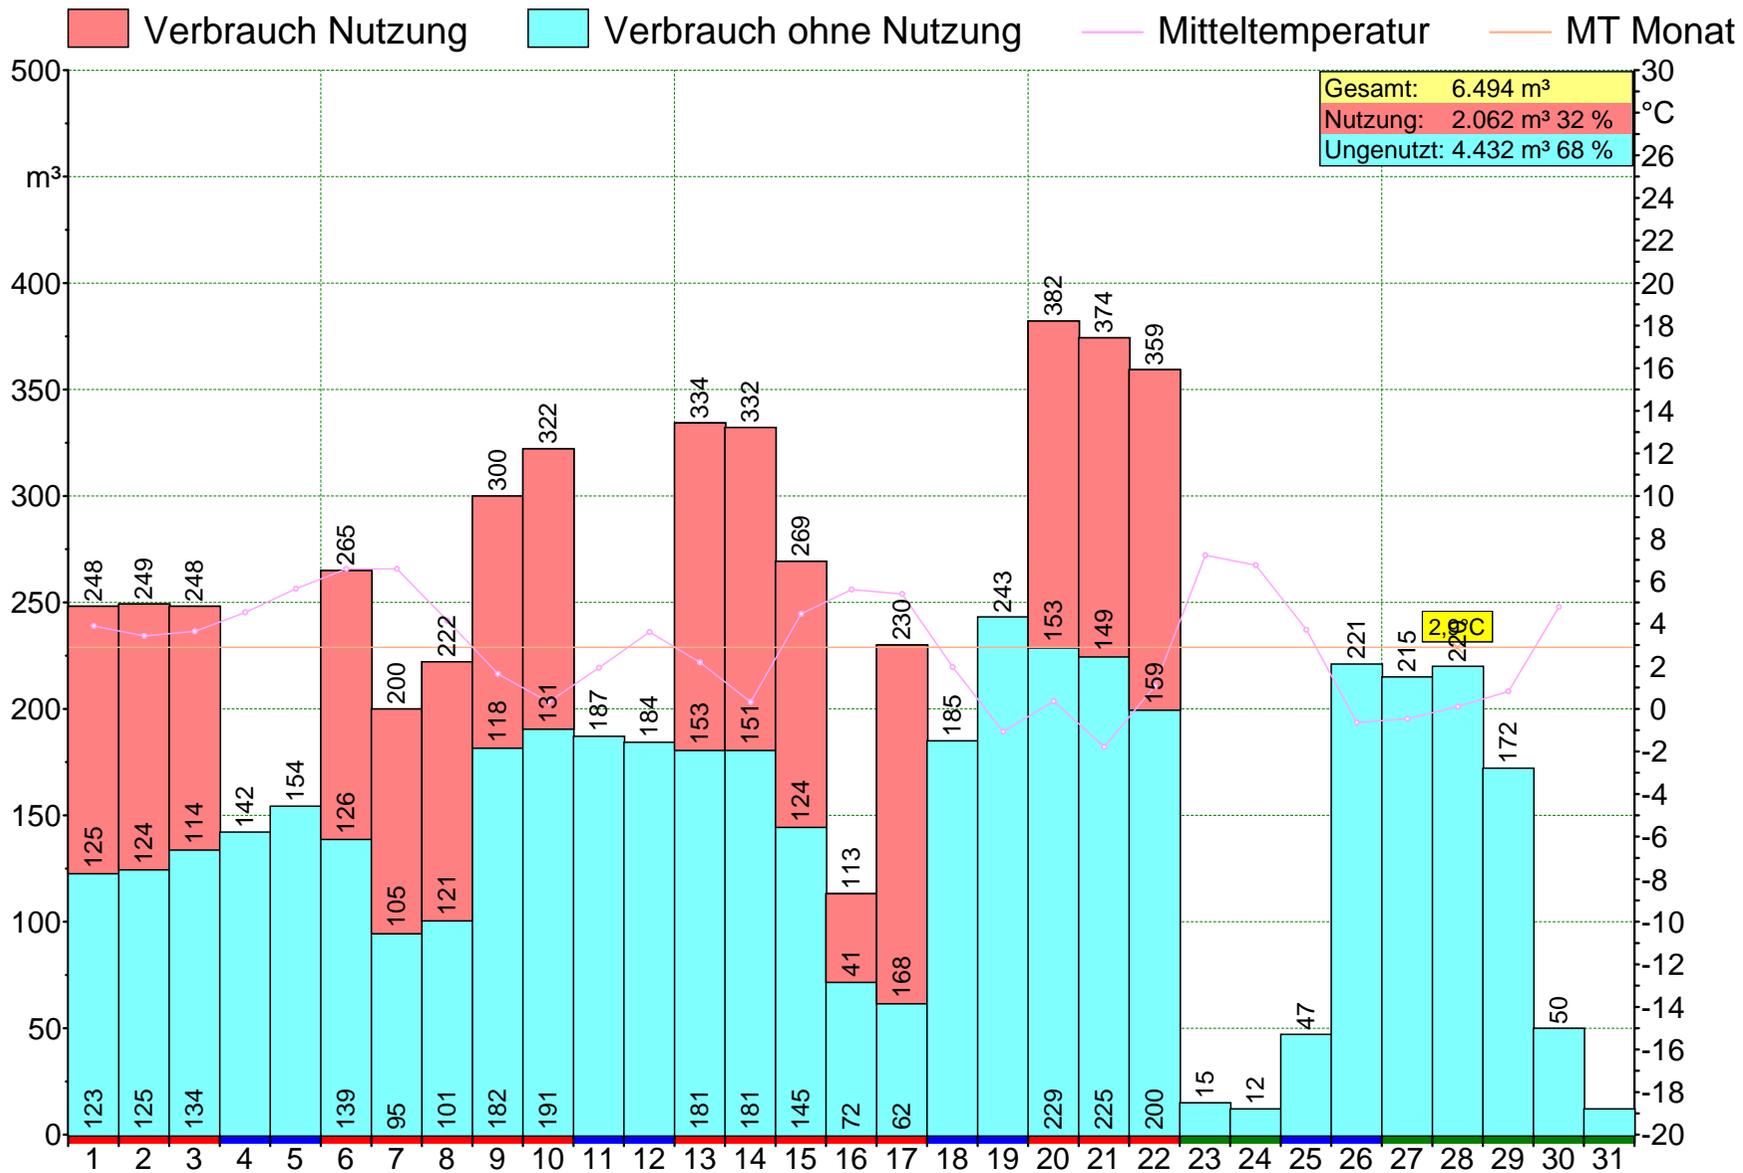



Gesamt: 6.494 m³
 Nutzung: 2.062 m³ 32 %
 Ungenutzt: 4.432 m³ 68 %

Gas, Einspeisung

Normal Feiertag
 Ferien Wochenende

Dezember 2004

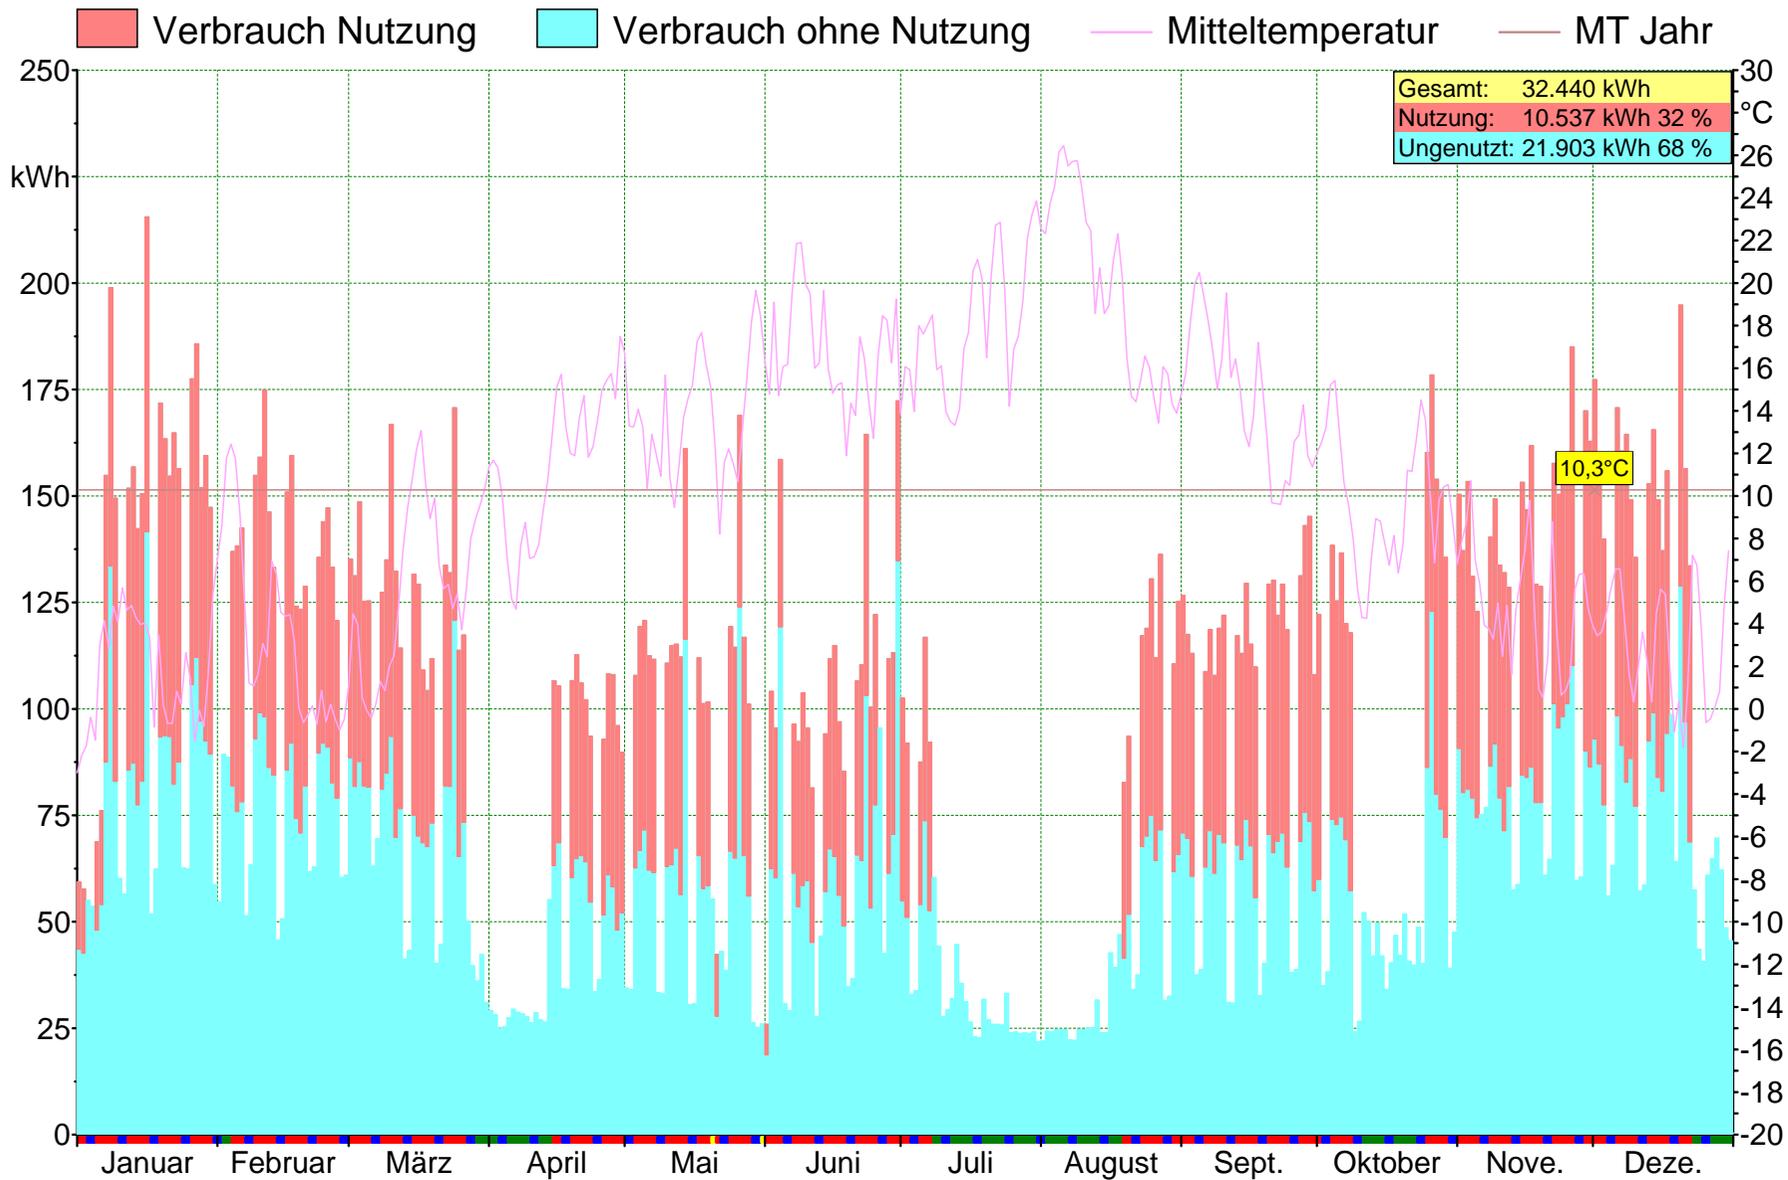

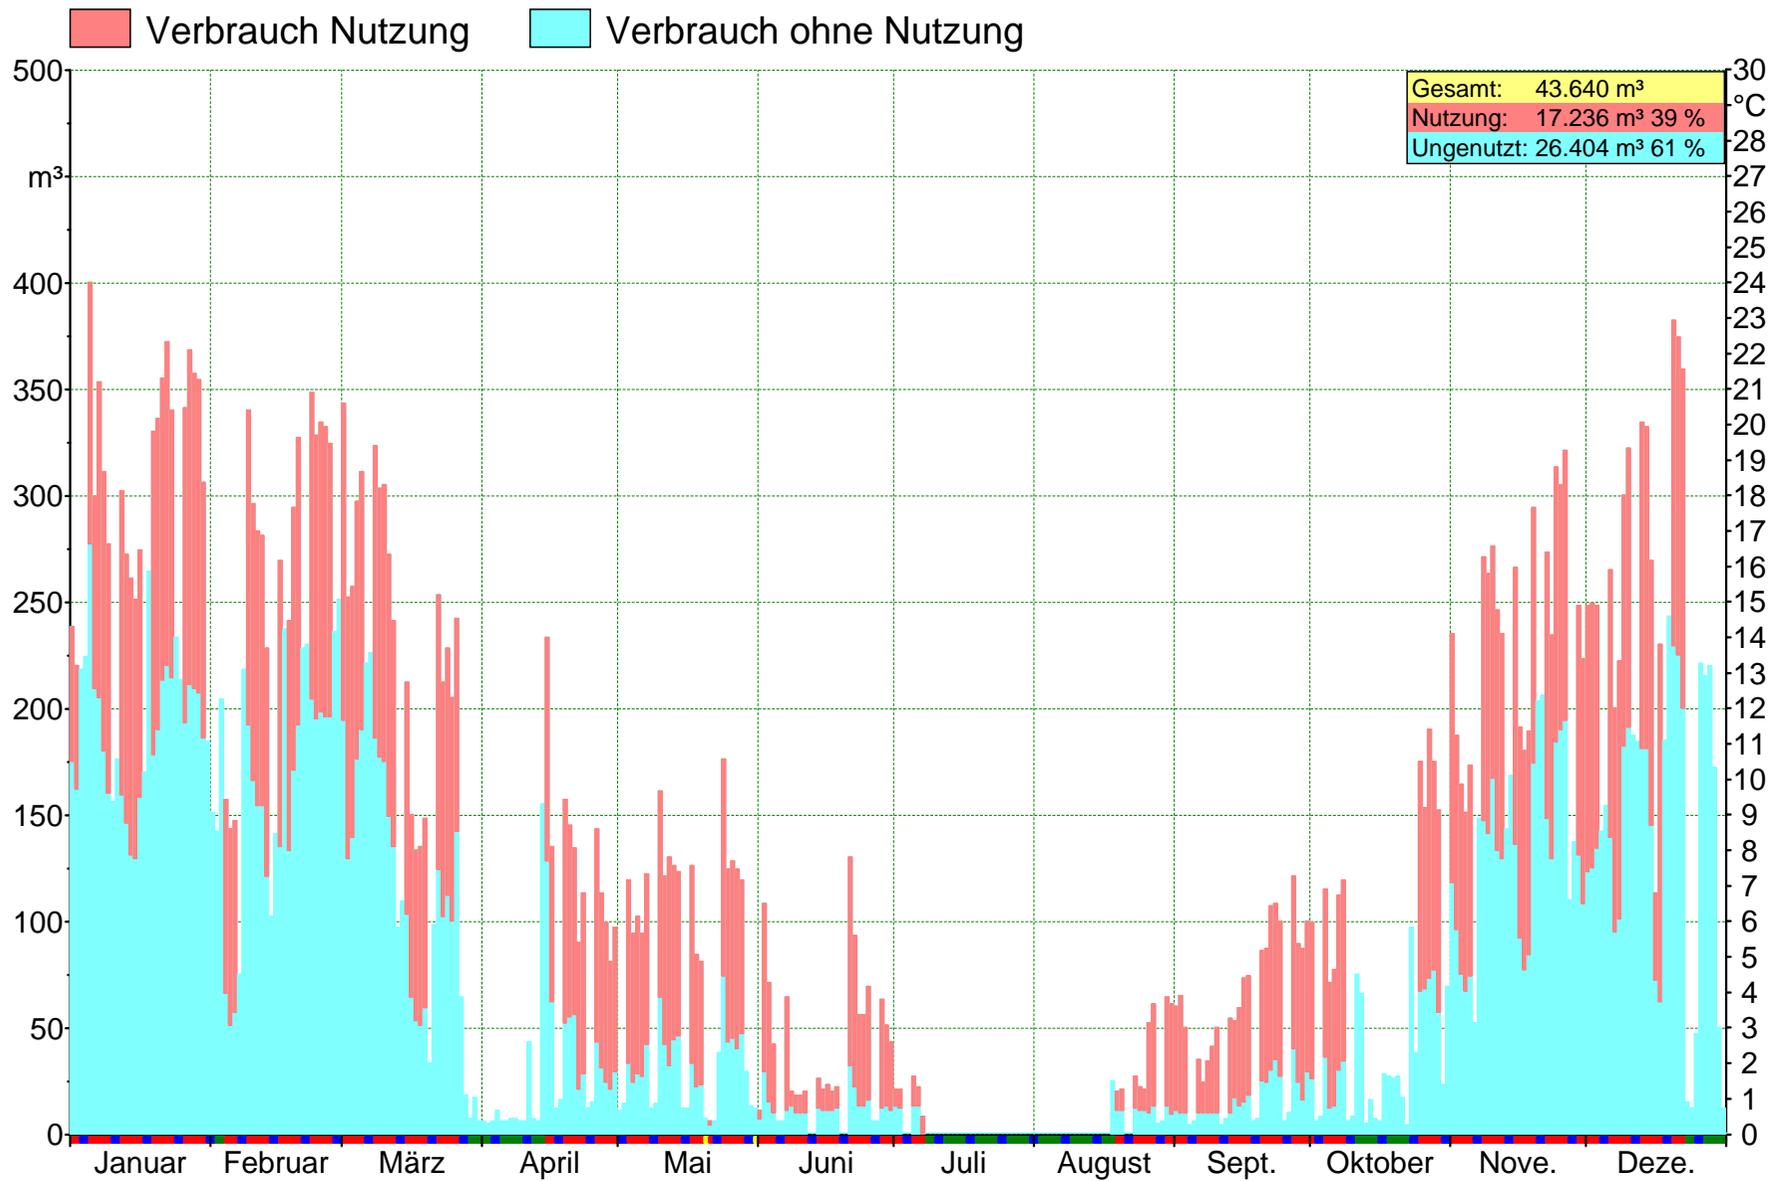

Gas, Einspeisung

Normal Feiertag
Ferien Wochenende

2004